






MANUAL DE INSTALACIÓN

R-32DIDO R-32DIDO-P

ADVERTENCIAS PRELIMINARES

La palabra **ADVERTENCIA** precedida por el símbolo  indica condiciones o acciones que ponen en peligro la seguridad del usuario. La palabra **ATENCIÓN** precedida del símbolo  indica condiciones o acciones que podrían dañar el instrumento o los equipos conectados. La garantía pierde validez en caso de uso inapropiado o alteración del módulo o de los dispositivos suministrados por el fabricante necesarios para su correcto funcionamiento y si no han sido seguidas las instrucciones contenidas en el presente manual.

	ADVERTENCIA: Antes de realizar cualquier operación es obligatorio leer todo el contenido de este manual. El módulo solo debe ser utilizado por técnicos cualificados en instalaciones eléctricas. La documentación específica está disponible a través del QR-CODE en la página 1.
	La reparación del módulo o la sustitución de componentes dañados deben ser realizadas por el fabricante. El producto es sensible a las descargas electrostáticas, adopte contramedidas apropiadas durante cualquier operación.
	Eliminación de residuos eléctricos y electrónicos (aplicable en la Unión Europea y en los demás países con recogida selectiva). El símbolo presente en el producto o en el embalaje indica que el producto debe ser entregado al punto de recogida autorizado para el reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos.



DOCUMENTACIÓN
R-32DIDO



DOCUMENTACIÓN
R-32DIDO-P




SENECA s.r.l.; Via Austria, 26 – 35127 – PADOVA – ITALY; Tel. +39.049.8705359 - Fax +39.049.8706287

CONTACTO

Asistencia técnica	support@seneca.it	Información del producto	sales@seneca.it
--------------------	-------------------	--------------------------	-----------------

Este documento es propiedad de SENECA srl. Está prohibida su duplicación y reproducción sin autorización. El contenido de esta documentación se refiere a los productos y tecnologías que se describen. Esta información puede ser modificada o ampliada, por exigencias técnicas y/o comerciales.

ESQUEMA DEL MÓDULO

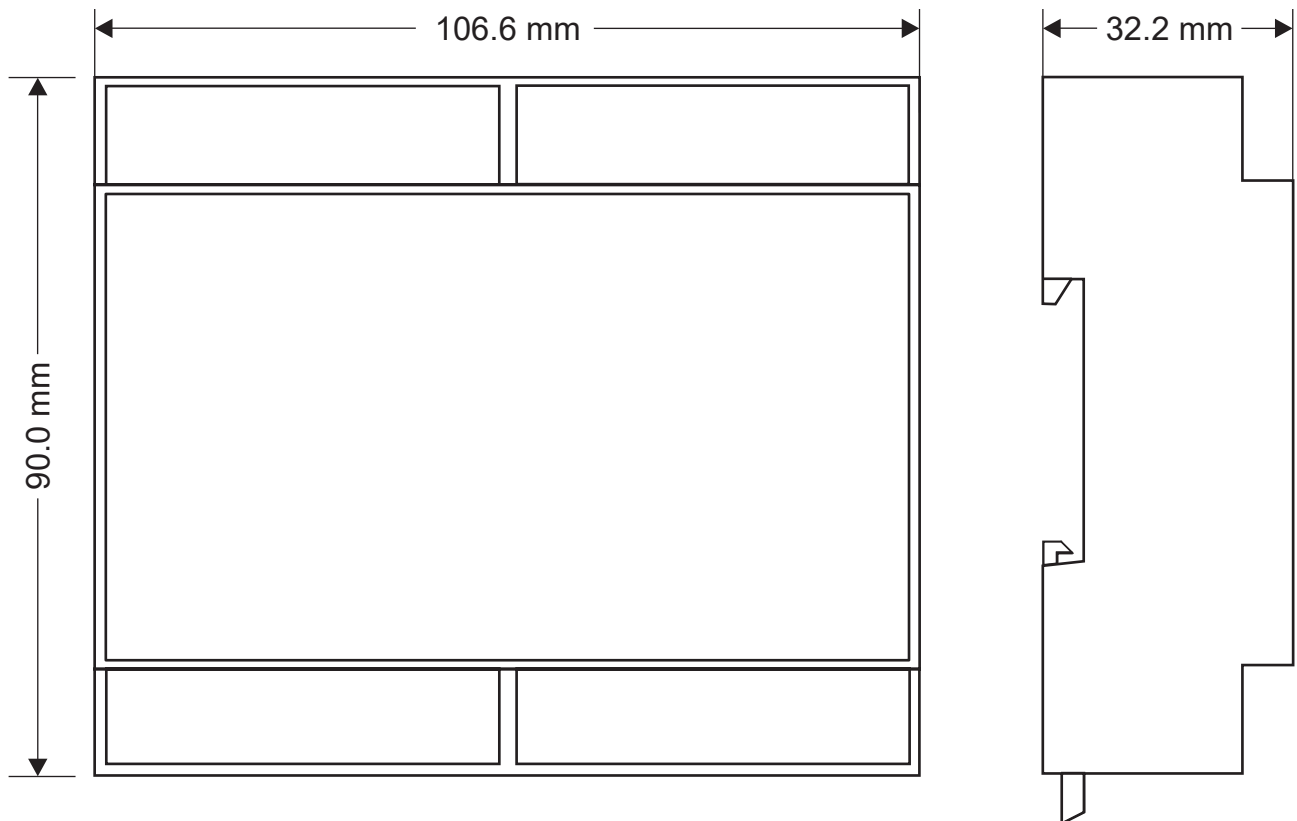

Peso: 170 g; **Contenedor:** Material PC/ABS autoextinguible UL94-V0, color negro.

INDICACIONES MEDIANTE LED EN EL PANEL FRONTAL

LEDS	ESTADO	Significado de los LEDS
PWR	Encendido	Dispositivo alimentado
	Apagado	Dispositivo no alimentado
IO1/IO32	Encendido	Entrada/salida digital activa
	Apagado	Entrada/salida digital no activa
OUT SUP	Encendido	Entradas/salidas digitales alimentadas
	Apagado	Entradas/salidas digitales no alimentadas
STS (Status)	Encendido	Dirección IP configurada
	Parpadeante	A la espera de la dirección IP del DHCP
COM (solo versión R-32DIDO-P)	Apagado	Comunicación Profinet ausente
	Parpadeante	Comunicación Profinet presente
FAIL	Encendido	Falla en salida digital
	Apagado	Salida digital BIEN
RX (solo versión R-32DIDO)	Encendido	Error de cableado del puerto RS485
	Parpadeante	Recepción de paquete de datos realizada en RS485
TX (solo versión R-32DIDO)	Parpadeante	Transmisión de paquete de datos realizada en RS485
ETH TRF (Amarillo)	Parpadeante	Tránsito paquetes en puerto ethernet
ETH LNK (Verde)	Parpadeante	El puerto ethernet está conectado (ENLACE)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CERTIFICACIONES	 
	https://www.seneca.it/products/r-32dido/doc/CE_declaration

AISLAMIENTO	
ALIMENTACIONES	Tensión: 10÷40Vcc; 19÷28Vac; 50÷65Hz; Absorción: máx. 3W; Disipación: máx. 6,5W
CONDICIONES AMBIENTALES	Temperatura de funcionamiento: de -25 °C a +65 °C Humedad: 10% ÷ 90% sin condensación. Temperatura de almacenamiento: de -30 °C a +85 °C Grado de protección: IP20
CONFIGURACIÓN	Con WEB Server integrado (solo R-32DIDO) / Easy Setup 2
CONEXIONES / PUERTOS DE COMUNICACIÓN	Bloque de terminales con un paso de 3,5 mm, sección del cable de 1,5 mm ² máx. 1 Entrada micro USB para programación (solo R-32DIDO) 2 Ethernet (con función LAN fault-bypass) 100 base T en RJ45 1 Puerto RS485 en terminales 23-24-25 (solo versión R-32DIDO)
ENTRADAS DIGITALES	Número canales: 32; Tensión: Umbral ON: >9V; Umbral OFF: < 4V; Vmáx.: 24V; Impedancia: 9kΩ Configurable individualmente
SALIDAS DIGITALES	Número canales: 32, MOSFET, PNP; Tensión/Corriente máx.: 0,2A / 24V Configurable individualmente
CONTADORES	Número de contadores: 32 a 32 bits; velocidad máxima: 50Hz

CONEXIONES ELÉCTRICAS

⚠ ATENCIÓN

Apagar el módulo antes de conectar las entradas y las salidas.

Para cumplir con los requisitos de inmunidad electromagnética:

- utilizar cables blindados para las señales;
- conectar la pantalla a una toma de tierra preferencial para la instrumentación;
- separar los cables blindados de otros cables utilizados para las instalaciones de potencia (transformadores, convertidores, motores, etc.)

ALIMENTACIÓN 	PUERTO SERIAL RS485 <p><u>Conexión al puerto RS485:</u> La polaridad no es estandarizada; en algunos dispositivos de otra marca podría estar invertida.</p>		
ENTRADAS DIGITALES (PNP) Entradas de 1 a 8 	ENTRADAS DIGITALES (PNP) Entradas de 9 a 32 	SALIDAS DIGITALES (PNP) Salidas de 1 a 8 	SALIDAS DIGITALES (PNP) Salidas de 9 a 32

⚠ ATENCIÓN

El alimentador debe dimensionarse en función de la carga prevista en las salidas.

Los terminales 18-64 y 19-65 pueden conectarse juntos al mismo alimentador.

⚠ ATENCIÓN

*Los bornes 18-64 y 19-65 deben estar siempre conectados a la red eléctrica para el correcto funcionamiento del aparato.


CONEXIÓN ETHERNET DE CADENA (DAISY-CHAIN)




ATENCIÓN

NO SE PERMITE CREAR BUCLES CON LOS CABLES ETHERNET

Al utilizar la conexión daisy-chain, no es necesario utilizar interruptores para conectar varios dispositivos. En los siguientes ejemplos se representan las conexiones correctas.

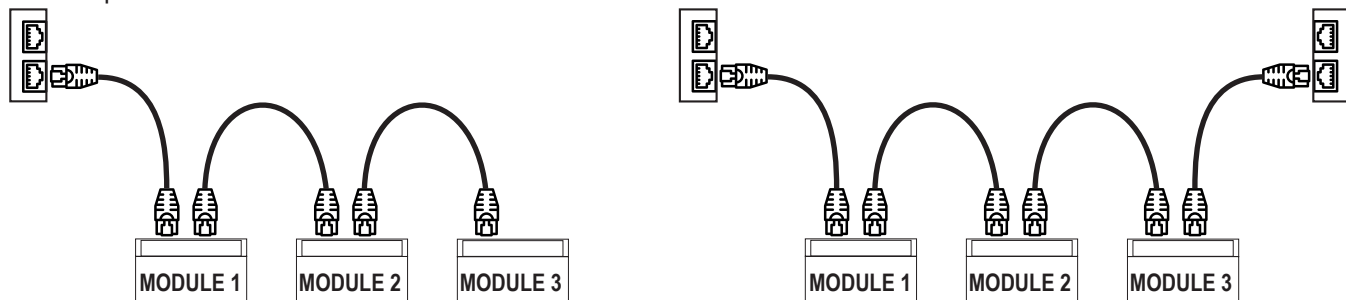

No debe haber bucles en el cableado Ethernet, de lo contrario fallará la comunicación. Los módulos e interruptores deben conectarse eliminando los bucles. En los siguientes ejemplos se representan las conexiones incorrectas.

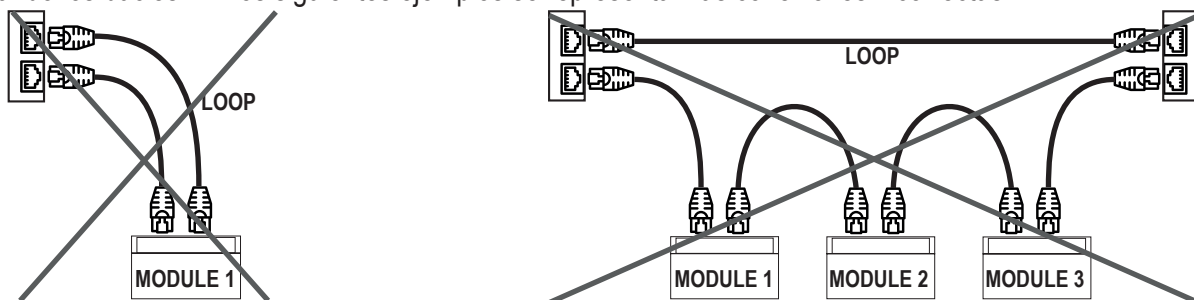

La función LAN fault-bypass permite mantener activa la conexión entre los dos puertos Ethernet del dispositivo, en caso de fallo de alimentación. Si se apaga un dispositivo, la cadena no se interrumpe y los dispositivos situados después del dispositivo apagado seguirán siendo accesibles. Esta función tiene una duración limitada: la conexión permanece activa durante unos días, por lo general 4. La función de fault-bypass requiere que la suma de las longitudes de los dos cables conectados al módulo de apagado sea inferior a 100 m.

NORMAS DE CONEXIÓN ETHERNET

Para el cableado Ethernet entre los dispositivos se prevé el uso del cable CAT5 o CAT5e no blindado; CAT6 para entornos industriales.

DIRECCIÓN IP DE FÁBRICA

La dirección IP predeterminada del módulo es estática: 192.168.90.101

WEB SERVER

Para acceder al servidor web de mantenimiento con la dirección IP de fábrica 192.168.90.101 (Usuario por defecto: admin; Contraseña por defecto: admin) <http://192.168.90.101>



ATENCIÓN

NO UTILIZAR DISPOSITIVOS CON LA MISMA DIRECCIÓN IP EN LA MISMA RED ETHERNET

CONFIGURACIÓN DE LOS CONMUTADORES DIP

El conmutador DIP de la parte posterior del dispositivo tiene la siguiente función:

Conmutador DIP SW1: CONFIGURACIONES PREDETERMINADAS

SW1		
DIP1	ON	CONFIGURACIONES PREDETERMINADAS
DIP2	ON	CONFIGURACIONES PREDETERMINADAS

Para acceder al conmutador DIP es necesario quitar la parte inferior del instrumento.