

MANUEL D'INSTALLATION

R-32DIDO R-32DIDO-P

AVERTISSEMENTS PRÉLIMINAIRES

Le mot **AVERTISSEMENT** précédé du symbole  indique des conditions ou des actions pouvant mettre en danger la sécurité de l'utilisateur. Le mot **ATTENTION** précédé du symbole  indique des conditions ou des actions qui pourraient endommager l'appareil ou les équipements qui lui sont raccordés. La garantie cesse de plein droit en cas d'usage inapproprié ou d'altération du module ou des dispositifs fournis par le fabricant, nécessaires au fonctionnement correct, et si les instructions contenues dans le présent manuel n'ont pas été suivies.

	AVERTISSEMENT : avant d'effectuer toute opération, il est obligatoire de lire ce manuel dans son intégralité. Le module ne doit être utilisé que par des techniciens qualifiés dans le secteur des installations électriques. La documentation spécifique est disponible via le QR-CODE à la page 1.
	Seul le fabricant peut réparer le module ou remplacer les composants abîmés. Le produit est sensible aux décharges électrostatiques, prendre les mesures opportunes pendant toute opération.
	Élimination des déchets électriques et électroniques (applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays qui pratiquent la collecte sélective des déchets). Le symbole présent sur le produit ou sur l'emballage indique que le produit doit être amené dans un centre de collecte autorisé pour le recyclage des déchets électriques et électroniques.



DOCUMENTATION
R-32DIDO



DOCUMENTATION
R-32DIDO-P



SENECA s.r.l.; Via Austria, 26 – 35127 – PADOVA – ITALY; Tel. +39.049.8705359 - Fax +39.049.8706287


CONTACTS

Support technique	support@seneca.it	Informations sur le produit	sales@seneca.it
-------------------	-------------------	-----------------------------	-----------------

Ce document est la propriété de SENECA srl. La copie et la reproduction sont interdites si elles ne sont pas autorisées. Le contenu de la présente documentation correspond aux produits et aux technologies décrites.

Les données reportées pourront être modifiées ou complétées pour des exigences techniques et/ou commerciales.

SCHÉMA DU MODULE

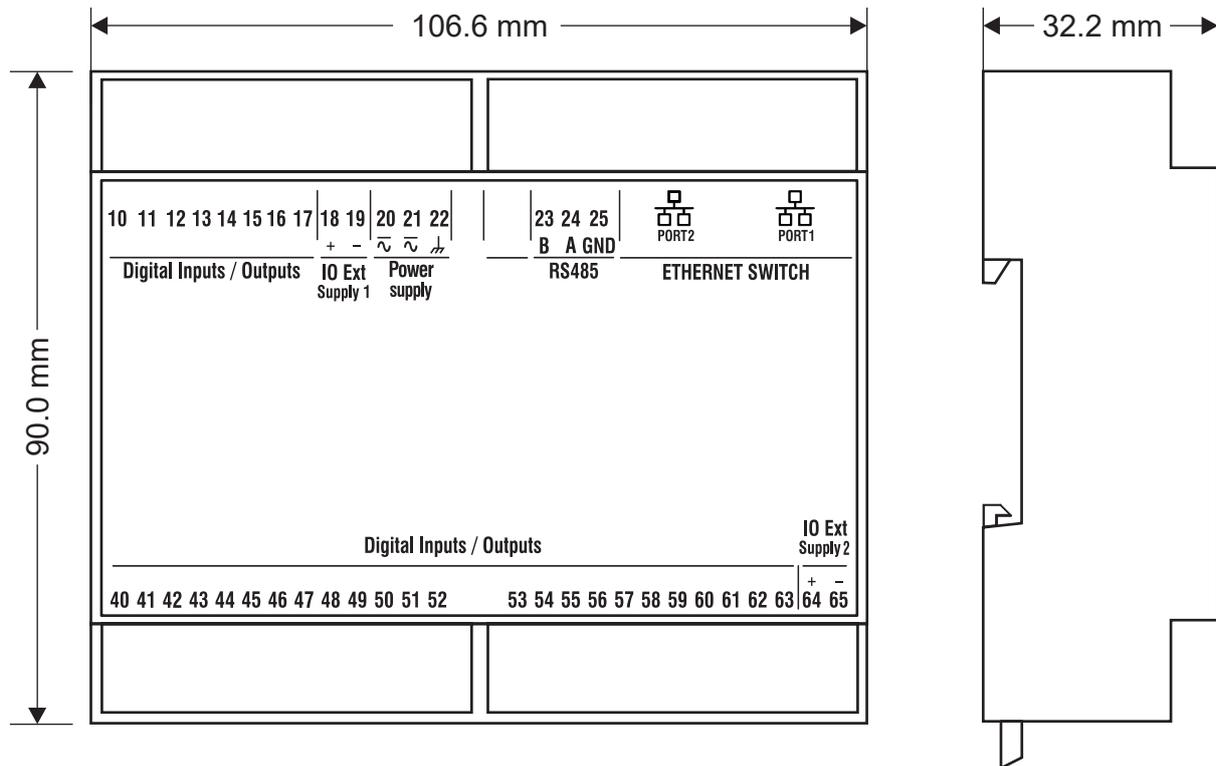


Poids : 170 g ; Boîtier : Matériel PC/ABS autoextinguible UL94-V0, couleur noire.

SIGNALISATION PAR LED SUR LA PARTIE FRONTALE

LED	ÉTAT	Signification des LED
PWR	Allumée	Dispositif alimenté
	Éteinte	Dispositif non alimenté
IO1/IO32	Allumée	Entrée/sortie numérique activée
	Éteinte	Entrée/sortie numérique non activée
OUT SUP	Allumée	Entrées/Sorties numériques alimentées
	Éteinte	Entrées/Sorties numériques non alimentées
STS (État)	Allumée	Adresse IP configurée
	Clignotante	En attente de l'adresse IP du DHCP
COM (Uniquement pour la version R-32DIDO-P)	Éteinte	Communication Profinet absente
	Clignotante	Communication Profinet présente
FAIL	Allumée	Sortie numérique en condition de DÉFAILLANCE
	Éteinte	Sortie numérique OK
RX (Uniquement pour la version R-32DIDO)	Allumée	Erreur de câblage du port RS485
	Clignotante	Réception du paquet de données sur RS485 effectuée
TX (Uniquement pour la version R-32DIDO)	Clignotante	Transmission du paquet de données sur RS485 effectuée
ETH TRF (Jaune)	Clignotante	Transit des paquets sur port Ethernet
ETH LNK (Verte)	Clignotante	Le port Ethernet est connecté (LIEN)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CERTIFICATIONS	  
	https://www.seneca.it/products/r-32dido/doc/CE_declaration

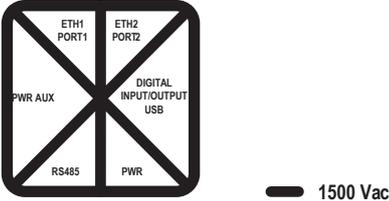ISOLATION	
ALIMENTATIONS	Tension : 10÷40Vcc ; 19÷28Vca ; 50÷65Hz; Absorption : max. 3W ; Dissipation : max. 6,5 W
CONDITIONS AMBIANTES	Température de fonctionnement : de -25 °C à +65 °C Humidité : 10 % ÷ 90 % non condensante. Température de stockage : de -30 °C à +85 °C Indice de protection : IP 20
CONFIGURATION	Avec serveur Web intégré
CONNEXIONS / PORT DE COMMUNICATION	Bornier pas 3,5 mm, section de câble de 1,5 mm ² max 1 Ethernet (à fonction panne de LAN-dérivation) 100 base T sur RJ45 (modèle R-32DIDO-1) 2 Ethernet (à fonction panne de LAN-dérivation) 100 base T sur RJ45 (modèle R-32DIDO-2) 1 Port RS485 sur bornes 23-24-25 (uniquement pour la version R-32DIDO-1 / R-32DIDO-2)
ENTRÉES NUMÉRIQUES	Nombre de canaux : 32 ; Tension : Seuil ON : > 9 V ; Seuil OFF : < 4 V ; Vmax : 24 V ; Impédance : 9 kΩ Configurables individuellement
SORTIES NUMÉRIQUES	Nombre de canaux : 32, MOSFET, PNP ; Tension/Courant max. : 0,2 A / 24 V Configurables individuellement
COMPTEURS	Nombre de compteurs : 32 à 32 bits ; vitesse maximale : 50 Hz


BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES

⚠ ATTENTION

Les limites supérieures d'alimentation ne doivent pas être dépassées, sous peine d'abîmer sérieusement le module.
Éteindre le module avant de brancher les entrées et les sorties.

Pour satisfaire aux exigences d'immunité électromagnétique :

- utiliser des câbles blindés pour les signaux ;
- brancher le blindage à une prise de terre spécifique pour l'instrument ;
- espacer les câbles blindés des autres câbles utilisés pour les installations de puissance (transformateurs, onduleurs, moteurs, etc.)

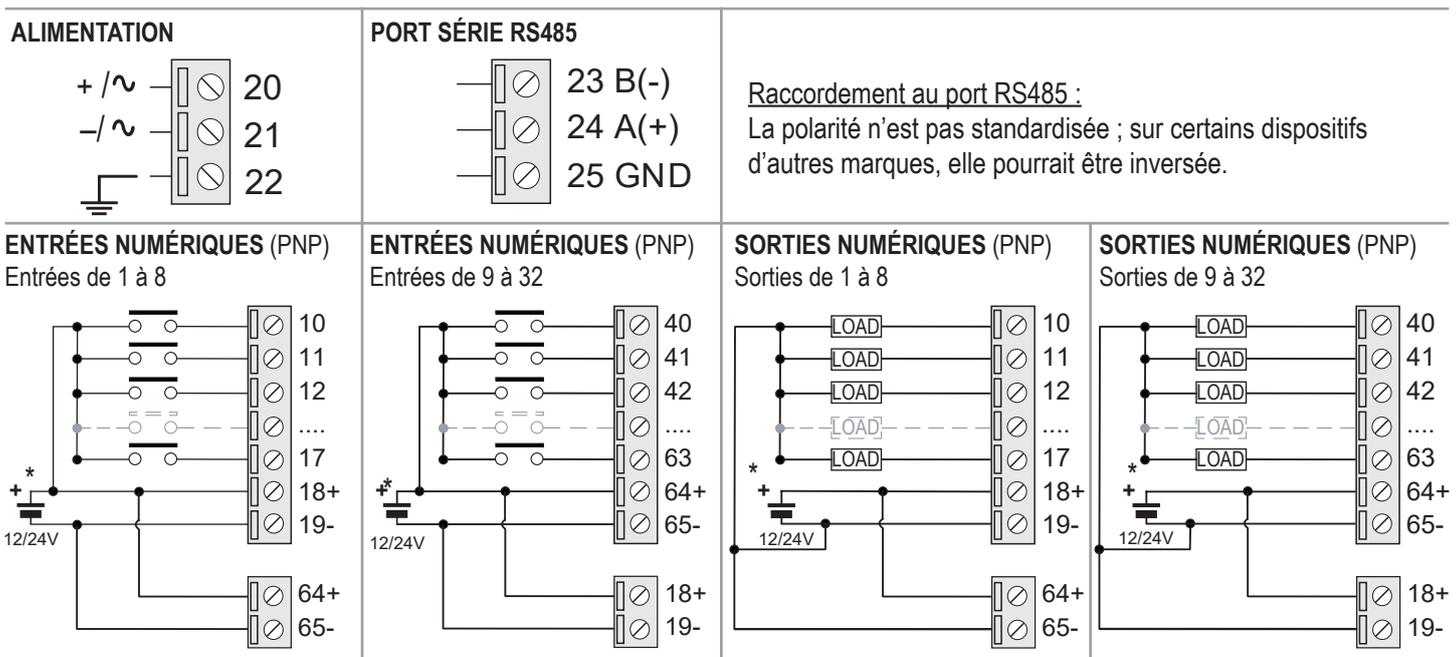

⚠ ATTENTION

Le dispositif d'alimentation doit être dimensionnée en fonction de la charge prévue aux sorties. Les bornes 18-64 et 19-65 peuvent être connectées ensemble au même dispositif d'alimentation.

⚠ ATTENTION


*Pour un fonctionnement correct de l'instrument, alimenter simultanément les E/S via les bornes E/S Alimentation Ext. 1 et 2.

CHAÎNE EN MARGUERITE (UNIQUEMENT R-32DIDO-2 / R-32DIDO-2-P)


⚠ ATTENTION

IL EST INTERDIT DE CRÉER DES BOUCLES AVEC LES CÂBLES ETHERNET

En utilisant la connexion en chaîne en marguerite, vous n'êtes pas obligé d'utiliser des commutateurs pour connecter les dispositifs. Les exemples qui suivent vous indiquent les branchements corrects.

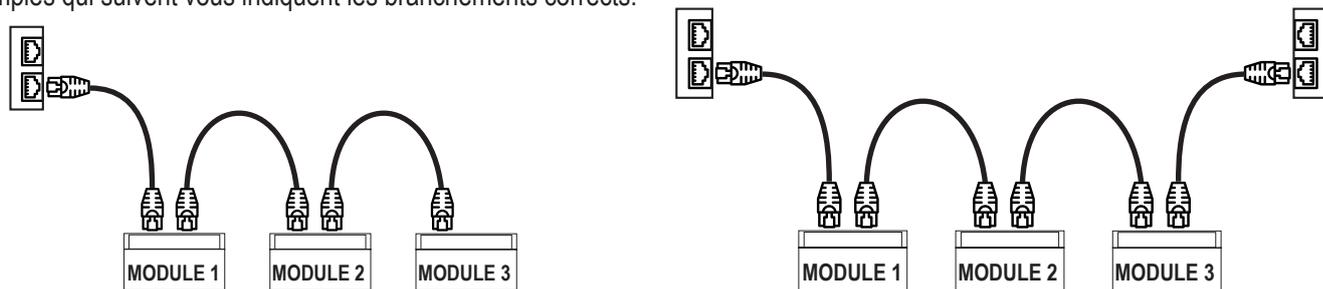

Les câbles Ethernet ne doivent pas comportés de boucles sous peine d'un dysfonctionnement de la communication. Les modules et les commutateurs sont branchés en éliminant les boucles. Les exemples suivants indiquent les branchements incorrects.

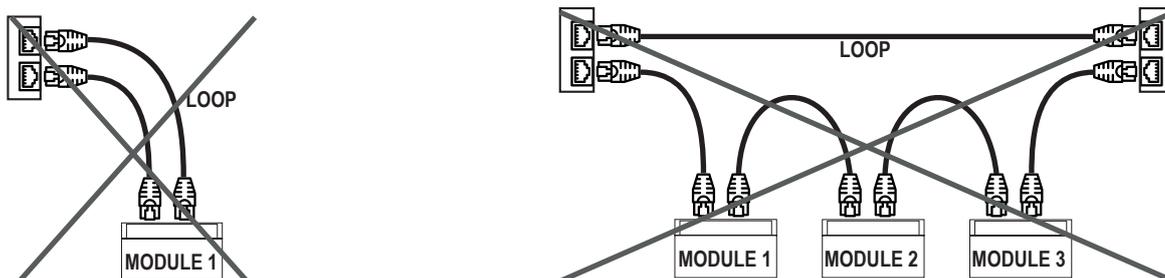

La fonction panne de LAN-dérivation permet de maintenir active la connexion entre les deux ports Ethernet du dispositif en l'absence d'alimentation. Si un dispositif s'éteint, la chaîne n'est pas interrompue et les dispositifs en aval de celui éteint seront encore accessibles. Cette fonction a une durée limitée : la connexion reste active pendant quelques jours, en général 4. La fonction panne-dérivation nécessite que la somme des longueurs des deux câbles branchés au module éteint soit inférieure à 100 m.

NORMES DE CONNEXION ETHERNET

Pour le câblage Ethernet entre les dispositifs, il est prévu d'utiliser un câble CAT5 ou CAT5e non blindé ; CAT6 pour milieux industriels.

ADRESSE IP AUX PARAMÈTRES D'USINE

L'adresse IP aux paramètres du module est statique : 192. 168. 90. 101

SERVEUR WEB

Pour accéder au serveur Internet de maintenance avec l'adresse IP aux paramètres 192.168.90.101

(Utilisateur par défaut : admin, mot de passe par défaut : http://192.168.90.101)

⚠ ATTENTION

NE PAS UTILISER DANS LE MÊME RÉSEAU ETHERNET DES DISPOSITIFS AYANT LA MÊME ADRESSE IP

RÉGLAGE COMMUTATEUR DIP

⚠ AVERTISSEMENT

Les réglages des commutateurs DIP ne sont lus qu'au moment de la phase de démarrage. Effectuer un redémarrage après chaque modification.

COMMUTATEUR DIP SW1 : grâce au COMMUTATEUR DIP SW1, vous pouvez définir la configuration IP du dispositif :

DESCRIPTION	DIP 1	DIP 2
Pour obtenir la configuration à partir de la mémoire flash, les deux sélecteurs du DIP SW1 doivent être réglés sur OFF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pour réinitialiser le dispositif sur des réglages d'usine, les deux DIP SW1 doivent être réglés sur ON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pour imposer l'adresse IP du dispositif sur la valeur standard des produits Ethernet SENECA : 192.168.90.101	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Réservé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

⚠ AVERTISSEMENT

LES COMMUTATEUR DIP sont placés à l'arrière du dispositif.

Pour accéder au COMMUTATEUR DIP, il est nécessaire de retirer la partie inférieure de l'instrument.