

# MANUALE UTENTE

I/O SERIE R -P  
CON PROTOCOLLO  
PROFINET IO



SENECA S.r.l.  
Via Austria 26 – 35127 – Z.I. - PADOVA (PD) - ITALY  
Tel. +39.049.8705355 – 8705355 Fax +39 049.8706287  
[www.seneca.it](http://www.seneca.it)



ORIGINAL INSTRUCTIONS

**ATTENZIONE**

SENECA non garantisce che tutte le specifiche e/o gli aspetti del prodotto e del firmware, ivi incluso, risponderanno alle esigenze dell'effettiva applicazione finale pur essendo, il prodotto di cui alla presente documentazione, rispondente a criteri costruttivi secondo le tecniche dello stato dell'arte.

L'utilizzatore si assume ogni responsabilità e/o rischio segnatamente alla configurazione del prodotto per il raggiungimento dei risultati previsti in relazione all'installazione e/o applicazione finale specifica.

SENECA, previ accordi al caso di specie, può fornire attività di consulenza per la buona riuscita dell'applicazione finale, ma in nessun caso può essere ritenuta responsabile per il buon funzionamento della stessa.

Il prodotto SENECA è un prodotto avanzato, il cui funzionamento è specificato nella documentazione tecnica fornita con il prodotto stesso e/o scaricabile, anche in un momento antecedente all'acquisto, dal sito internet [www.seneca.it](http://www.seneca.it).

SENECA adotta una politica di continuo sviluppo riservandosi, pertanto, il diritto di effettuare e/o introdurre - senza necessità di preavviso alcuno - modifiche e/o miglioramenti su qualsiasi prodotto descritto nella presente documentazione.

Il prodotto quivi descritto può essere utilizzato solo ed esclusivamente da personale qualificato per la specifica attività ed in conformità con la relativa documentazione tecnica avendo riguardo, in particolare modo, alle avvertenze di sicurezza.

Il personale qualificato è colui che, sulla base della propria formazione, competenza ed esperienza, è in grado di identificare i rischi ed evitare potenziali pericoli che potrebbero verificarsi nell'utilizzo di questo prodotto.

I prodotti SENECA possono essere utilizzati esclusivamente per le applicazioni e nelle modalità descritte nella documentazione tecnica relativa ai prodotti stessi.

Al fine di garantire il buon funzionamento e prevenire l'insorgere di malfunzionamenti, il trasporto, lo stoccaggio, l'installazione, l'assemblaggio, la manutenzione dei prodotti SENECA devono essere eseguiti nel rispetto delle avvertenze di sicurezza e delle condizioni ambientali specificate nella presente documentazione.

La responsabilità di SENECA in relazione ai propri prodotti è regolata dalle condizioni generali di vendita scaricabili dal sito [www.seneca.it](http://www.seneca.it).

SENECA e/o i suoi dipendenti, nei limiti della normativa applicabile, non saranno in ogni caso ritenuti responsabili di eventuali mancati guadagni e/o vendite, perdite di dati e/o informazioni, maggiori costi sostenuti per merci e/o servizi sostitutivi, danni a cose e/o persone, interruzioni di attività e/o erogazione di servizi, di eventuali danni diretti, indiretti, incidentali, patrimoniali e non patrimoniali, consequenziali in qualsiasi modalità causati e/o cagionati, dovuti a negligenza, imprudenza, imperizia e/o altre responsabilità derivanti dall'installazione, utilizzo e/o impossibilità di utilizzo del prodotto.

**CONTACT US**

Supporto tecnico

[supporto@seneca.it](mailto:supporto@seneca.it)

Informazioni sul prodotto

[commerciale@seneca.it](mailto:commerciale@seneca.it)

Questo documento è di proprietà di SENECA srl.  
La duplicazione e la riproduzione sono vietate, se non autorizzate.

## Document revisions

| DATE       | REVISION | NOTES  | AUTHOR |
|------------|----------|--|--------|
| 20/02/2023 | 0        | First revision<br>Supported devices: R-32DIDO-1-P, R-16DI-8DO-P, R-8AI-8DIDO-P   | MM     |
| 02/03/2023 | 1        | Aggiunto capitolo "Protezione delle uscite digitali"   | MM     |
| 16/03/2023 | 2        | Aggiunto capitolo sul FW Update<br>Spostato capitolo sulla configurazione dei parametri dei file gsdml<br>Aggiunte info sulla procedura per far tornare la configurazione a quella di fabbrica<br>Aggiunto il tempo di reazione degli I/O su R-32DIDO-P<br>Aggiunto warning per compilazione hardware completa su Tia portal | MM     |
| 31/05/2023 | 4        | Cambiati default IP e Aggiunto Capitolo Dip Switch per nuovo firmware<br>Eliminato capitolo "Ripristino del dispositivo alla configurazione di fabbrica".<br>Eliminato capitolo "CONNESSIONE DEL DISPOSITIVO AD UNA RETE ETHERNET"<br>Aggiunto modello R-32DIDO-2-P  | MM     |
| 28/11/2023 | 5        | Sostituito modello R-8AI-8DIDO-P con nuova versione hardware   | MM     |
| 05/03/2023 | 6        | Aggiunte nuove info su nuovo modello riprogettato di R-8AI-8DIDO-P   | MM     |
| 15/03/2024 | 7        | Aggiornate tempistiche per nuovo firmware rev 1016 di R-32DIDO-P, aggiornato capitolo 2.2. Aggiornato capitolo 3.2. Aggiornato capitolo 2.4 e 3.1  | MM     |
| 20/03/2024 | 8        | Aggiunto nuovo prodotto R-SG3-P  | MM     |
| 11/07/2024 | 9        | Added new R-4AO-8DIDO-P device   | MM     |
| 11/12/2024 | 10       | Added R-4AO-8DIDO-P "error fail" parameter info<br>Fixed chapter 2<br>Added R-SG3-P PS1 button info<br>Added info for R-SG3-P firmware >= rev 1005   | MM     |
| 04/03/2025 | 11       | Added R-4RTD-8DIDO-P<br>Vari fix   | MM     |
| 10/10/2025 | 12       | Aggiunto supporto a tecnologia FLEX  | AC     |
| 29/10/2025 | 13       | Aggiunto dispositivo R-2AI-6DIDO-P   | MM     |

**INDICE**

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| <b>1.</b> | <b>INTRODUZIONE.....</b>  | <b>6</b>  |
| <b>2.</b> | <b>TECNOLOGIA FLEX PER IL CAMBIO DI PROTOCOLLO .....</b>        | <b>7</b>  |
| <b>3.</b> | <b>DISPOSITIVI SERIE R-P .....</b>                              | <b>8</b>  |
| 3.1.      | INFORMAZIONI RELATIVE AL PROTOCOLLO PROFINET IO .....           | 8         |
| 3.2.      | R-32DIDO-P .....  | 8         |
| 3.2.1.    | PROTEZIONE DELLE USCITE DIGITALI .....                          | 9         |
| 3.2.2.    | TEMPO DI AGGIORNAMENTO DEGLI I/O .....                          | 9         |
| 3.3.      | R-16DI-8DO-P .....  | 9         |
| 3.4.      | R-8AI-8DIDO-P .....   | 9         |
| 3.4.1.    | TEMPO DI AGGIORNAMENTO DEGLI INGRESSI ANALOGICI .....           | 10        |
| 3.4.2.    | TEMPO DI AGGIORNAMENTO DEGLI I/O DIGITALI .....                 | 10        |
| 3.5.      | R-SG3-P .....   | 10        |
| 3.5.1.    | CONNESSIONE ALLA CELLA DI CARICO .....                          | 11        |
| 3.5.2.    | CONNESSIONE ALLA CELLA DI CARICO A 4 O 6 FILI .....             | 11        |
| 3.5.3.    | VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO DELLA CELLA DI CARICO .....          | 11        |
| 3.5.3.1.  | VERIFICA CABLAGGI CON MULTIMETRO DIGITALE .....                 | 11        |
| 3.5.4.    | COLLEGAMENTO DI PIU' CELLE DI CARICO IN PARALLELO .....         | 12        |
| 3.5.5.    | TRIMMING DELLE CELLE DI CARICO A 4 FILI .....                   | 13        |
| 3.5.6.    | PULSANTE PS1 .....  | 14        |
| 3.6.      | R-4AO-8DIDO-P .....   | 14        |
| 3.6.1.    | TEMPO DI RISPOSTA DELL'USCITA ANALOGICA .....                   | 14        |
| 3.6.2.    | VALORE DI PARTENZA DELLE USCITE ANALOGICHE .....                | 14        |
| 3.6.3.    | TEMPO DI AGGIORNAMENTO DEGLI I/O DIGITALI .....                 | 14        |
| 3.6.4.    | PROTEZIONE DELLE USCITE DIGITALI .....                          | 15        |
| 3.7.      | R-4RTD-8DIDO-P .....  | 15        |
| 3.7.1.    | TEMPO DI AGGIORNAMENTO DEGLI INGRESSI ANALOGICI .....           | 15        |
| 3.7.2.    | TEMPO DI AGGIORNAMENTO DEGLI INGRESSI/USCITE DIGITALI .....     | 15        |
| 3.8.      | R-2AI-6DIDO-P .....   | 16        |
| 3.8.1.    | TEMPO DI AGGIORNAMENTO DEGLI INGRESSI ANALOGICI .....           | 16        |
| 3.8.2.    | PROTEZIONE DELLE USCITE DIGITALI .....                          | 16        |
| 3.8.3.    | TEMPO DI AGGIORNAMENTO DEGLI INGRESSI/USCITE DIGITALI .....     | 16        |
| <b>4.</b> | <b>DIP SWITCH.....</b>  | <b>17</b> |
| 4.1.      | SIGNIFICATO DEI DIP SWITCH PER IL MODELLO R-8AI-8DIDO-2-P ..... | 17        |
| 4.2.      | SIGNIFICATO DEI DIP SWITCH PER IL MODELLO R-32DIDO-2-P .....    | 18        |
| 4.3.      | SIGNIFICATO DEI DIP SWITCH PER IL MODELLO R-SG3-P .....         | 19        |
| 4.4.      | SIGNIFICATO DEI DIP SWITCH PER IL MODELLO R-4AO-8DIDO-P .....   | 20        |
| 4.5.      | SIGNIFICATO DEI DIP SWITCH PER IL MODELLO R-4RTD-8DIDO-P .....  | 21        |
| 4.6.      | SIGNIFICATO DEI DIP SWITCH PER IL MODELLO R-2AI-6DIDO-P .....   | 22        |
| <b>5.</b> | <b>WEBSERVER .....</b>  | <b>23</b> |
| 5.1.      | ACCESSO AL WEBSERVER .....                                      | 23        |

|            |   |           |
|------------|---|-----------|
| <b>6.</b>  | <b>ESEMPIO DI CREAZIONE DI UN PROGETTO CON PLC SIEMENS (TIA PORTAL 16)</b>        | <b>25</b> |
| 6.1.       | INSTALLAZIONE DEL FILE GSDML .....  | 26        |
| 6.2.       | INSERIMENTO DEL PLC SIEMENS NEL PROGETTO .....                                    | 27        |
| 6.3.       | INSERIMENTO DELL'IO PROFINET SENECA .....   | 30        |
| 6.4.       | CONFIGURAZIONE DEI PARAMETRI DEL DISPOSITIVO SENECA .....                         | 33        |
| 6.5.       | PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE DEL FILE GSDML .....                                  | 34        |
| 6.5.1.     | R-32DIDO-P .....  | 34        |
| 6.5.2.     | R-16DI-8DO-P .....  | 35        |
| 6.5.3.     | R-8AI-8DIDO-P .....   | 36        |
| 6.5.4.     | R-SG3-P .....   | 39        |
| 6.5.5.     | R-4AO-8DIDO-P .....   | 46        |
| 6.5.6.     | R-4RTD-8DIDO-P .....  | 48        |
| 6.5.7.     | R-2AI-6DIDO-P .....   | 51        |
| 6.6.       | DATI I/O R-32DIDO-P .....   | 53        |
| 6.7.       | DATI I/O R-16DI-8DO-P .....   | 57        |
| 6.8.       | DATI I/O R-8AI-8DIDO-P .....  | 62        |
| 6.9.       | DATI I/O R-SG3-P .....  | 64        |
| 6.10.      | DATI I/O R-4AO-8DIDO-P .....  | 73        |
| 6.11.      | DATI I/O R-4RTD-8DIDO-P .....   | 75        |
| 6.12.      | DATI I/O R-2AI-6DIDO-P .....  | 78        |
| 6.13.      | COMPILAZIONE ED INVIO DEL PROGETTO AL PLC SIEMENS .....                           | 80        |
| <b>7.</b>  | <b>ESEMPIO DI CREAZIONE DI UN PROGETTO CON PLC CODESYS 3.5</b> .....              | <b>82</b> |
| 7.1.1.     | INSERIMENTO DEL PLC CODESYS NEL PROGETTO .....                                    | 82        |
| 7.1.2.     | INSTALLAZIONE DEL GSD .....   | 85        |
| 7.1.3.     | INSTALLAZIONE DELL'IO PROFINET SENECA .....                                       | 87        |
| 7.1.4.     | CONFIGURAZIONE DEI PARAMETRI DELL'IO SENECA .....                                 | 88        |
| 7.1.5.     | LETTURA E SCRITTURA DELL'IO SENECA DA CODESYS .....                               | 90        |
| <b>8.</b>  | <b>CABLAGGIO DEI CAVI PER MODELLI CON DOPPIA PORTA ETHERNET</b> .....             | <b>92</b> |
| 8.1.       | CONNESSIONE ETHERNET A CATENA (DAISY CHAIN) .....                                 | 92        |
| 8.2.       | FUNZIONE LAN FAULT-BYPASS .....   | 94        |
| <b>9.</b>  | <b>RICERCA E MODIFICA DELL'IP DEL DISPOSITIVO CON SENECA DISCOVERY TOOL</b> ..... | <b>95</b> |
| <b>10.</b> | <b>AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE</b> .....   | <b>97</b> |

## 1. INTRODUZIONE

 **ATTENZIONE!**

Questo manuale utente estende le informazioni dal manuale di installazione sulla configurazione del dispositivo. Utilizzare il manuale di installazione per maggiori informazioni.

 **ATTENZIONE!**

In ogni caso, SENECA s.r.l. o i suoi fornitori non saranno responsabili per la perdita di dati / incassi o per danni consequenziali o incidentali dovuti a negligenza o cattiva/impropria gestione del dispositivo, anche se SENECA è ben consapevole di questi possibili danni.

SENECA, le sue consociate, affiliate, società del gruppo, i suoi fornitori e rivenditori non garantiscono che le funzioni soddisfino pienamente le aspettative del cliente o che il dispositivo, il firmware e il software non debbano avere errori o funzionare continuativamente.

## 2. TECNOLOGIA FLEX PER IL CAMBIO DI PROTOCOLLO



Flex permette di cambiare a piacimento la combinazione dei protocolli di comunicazione industriale supportati dai dispositivi tra un elenco di quelli disponibili, lo sviluppo è in continuo aggiornamento, per una lista esaustiva fare riferimento alla pagina:

<https://www.seneca.it/flex/>

Alcuni esempi di protocolli supportati sono:



Il dispositivo diventa quindi “universale” e compatibile con i sistemi Siemens oppure Rockwell oppure Schneider etc....senza la necessità di acquistare hardware differenti.

### 3. DISPOSITIVI SERIE R-P

I dispositivi I/O della serie R supportano il protocollo Profinet IO.

#### 3.1. INFORMAZIONI RELATIVE AL PROTOCOLLO PROFINET IO

Tipo di protocollo: Class A Device, Cyclic Real-time (RT) and Acyclic Data

Il dispositivo è stato testato con I seguenti PLC:  
SIEMENS S7 1200 revisione firmware 4.3 (Tia Portal 16)  
CODESYS Runtime 3.5 (Codesys 3.5)

#### 3.2. R-32DIDO-P

Il dispositivo permette l'utilizzo di 32 canali digitali configurabili singolarmente come ingresso o uscita.

| <b><i>CODICE</i></b> | <b><i>PORTE ETHERNET</i></b>         |
|----------------------|--------------------------------------|
| R-32DIDO-2-P         | 2 PORTE 10/100 Mbit<br>(Switch mode) |

### 3.2.1. PROTEZIONE DELLE USCITE DIGITALI

Le uscite sono protette contro il sovraccarico e contro la sovratemperatura, ciclicamente si aprono finché non si ripara il guasto oppure non si apre l'uscita.

La corrente limite è compresa tra 0,6 e 1,2 A.

### 3.2.2. TEMPO DI AGGIORNAMENTO DEGLI I/O

L'aggiornamento dei 32 I/O digitali è eseguito ogni 2ms.

### 3.3. R-16DI-8DO-P

I dispositivi permettono l'utilizzo di 16 canali digitali di ingresso e 8 canali digitali di uscita (a relè).

| <b>CODICE</b> | <b>PORTE ETHERNET</b>                |
|---------------|--------------------------------------|
| R-16DI8DO-P   | 2 PORTE 10/100 Mbit<br>(Switch mode) |

### 3.4. R-8AI-8DIDO-P

I dispositivi permettono l'utilizzo di 8 canali analogici di ingresso e 8 canali digitali singolarmente configurabili come ingresso o uscita.

| <b>CODICE</b>   | <b>PORTE ETHERNET</b>                |
|-----------------|--------------------------------------|
| R-8AI-8DIDO-2-P | 2 PORTE 10/100 Mbit<br>(Switch mode) |

### 3.4.1. TEMPO DI AGGIORNAMENTO DEGLI INGRESSI ANALOGICI

Il tempo di campionamento è configurabile dai 4ms ai 400 ms per ciascun canale.

Attivando 8 canali e impostando lo stesso tempo di campionamento di 4 ms, si ottiene un aggiornamento di un ingresso ogni:  $4 \times 8 = 32$  ms.

**Nota (solo se sono abilitati canali termocoppia):**

Nel caso di ingresso termocoppia, ogni 10 secondi viene effettuata la verifica del Burnout.

La durata di questa verifica impiega un campionamento su ogni canale termocoppia abilitato.

Ad esempio con 3 termocoppie attive si ha che ogni 10 secondi vengono impiegati:

$4 \text{ ms} \times 3 \text{ canali} = 12 \text{ ms}$  per la valutazione dei Burnout.



## **ATTENZIONE!**

**NEL CASO SI CONFIGURI L'INGRESSO ANALOGICO 1 IN MODALITA' RTD PT100 IL MINOR TEMPO DI CAMPIONAMENTO IMPOSTABILE PER QUESTO CANALE AL FINE DI OPTTENERE UNA MISURA CORRETTA È DI 25 ms**

### 3.4.2. TEMPO DI AGGIORNAMENTO DEGLI I/O DIGITALI

Il tempo di aggiornamento degli 8 I/O digitali è di 4ms.

### 3.5. R-SG3-P

Il dispositivo permette l'utilizzo di un canale analogico per celle di carico a estensimetro (strain gauge) e 2 canali digitali singolarmente configurabili come ingresso o uscita.

| <b>CODICE</b> | <b>PORTE ETHERNET</b>                |
|---------------|--------------------------------------|
| R-SG3-P       | 1 PORTA 10/100 Mbit<br>(Switch mode) |

La misura, effettuata con la tecnica a 4 o 6 fili.

Il dispositivo è dotato di un nuovo filtro anti rumore sviluppato appositamente per ottenere un rapido tempo di risposta.

### 3.5.1. CONNESSIONE ALLA CELLA DI CARICO

È possibile connettere il convertitore alla cella di carico in modalità 4 o 6 fili. La misura a 6 fili è preferibile ai fini della precisione della misura.

L'alimentazione alla cella di carico viene fornita direttamente dal dispositivo.

### 3.5.2. CONNESSIONE ALLA CELLA DI CARICO A 4 O 6 FILI

Una cella di carico può avere un cavo a quattro o a sei fili. Un cavo a sei fili oltre ad avere le linee di +/- excitation e +/- signal ha anche le linee di +/- sense. È fraintendimento comune pensare che l'unica differenza tra le celle di carico a 4 o 6 fili sia la possibilità delle ultime di misurare la tensione effettiva alla cella di carico. Una cella di carico è compensata per lavorare entro le specifiche in un certo range di temperatura (solitamente -10 - + 40 °C). Poiché la resistenza del cavo è funzione della temperatura, la risposta del cavo ai cambiamenti di temperatura deve essere eliminata. Il cavo a 4 fili è parte del sistema di compensazione della temperatura della cella di carico. La cella di carico a 4 fili è calibrata e compensata con collegata una certa quantità di cavo. Per questo motivo non bisogna mai tagliare il cavo di una cella di carico a 4 fili. Il cavo di una cella a 6 fili, invece, non è parte del sistema di compensazione della temperatura della cella di carico. Le linee di sense sono connesse ai terminali di sense di R-SG3, per misurare e regolare la tensione effettiva della cella di carico. Il vantaggio di usare questo sistema "attivo" è la possibilità di tagliare (o estendere) il cavo della cella di carico a 6 fili a qualsiasi lunghezza. È da considerare che una cella di carico a 6 fili non raggiungerà le prestazioni dichiarate nelle specifiche se non si utilizzano le linee di sense.

### 3.5.3. VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO DELLA CELLA DI CARICO

Prima di iniziare la configurazione del dispositivo è necessario verificare la correttezza dei cablaggi e l'integrità della cella di carico.

#### 3.5.3.1. VERIFICA CABLAGGI CON MULTIMETRO DIGITALE

Per prima cosa è necessario verificare con il manuale della cella di carico che tra i cavi +Excitation e -Excitation vi siano presenti circa 5V DC. Se la cella è a 6 fili verificare che la stessa tensione si misuri anche tra +Sense e -Sense.

Ora lasciare la cella a riposo (senza la tara) e verificare che la tensione tra i cavi +Signal e -Signal sia attorno a 0 V.

Ora sbilanciare la cella applicando una forza di compressione verificando che la tensione tra i cavi +Signal e -Signal aumenti fino al raggiungimento del fondo scala (se possibile) dove si misureranno circa:

$5 \cdot (\text{sensibilità cella}) \text{ mV}$ .

Ad esempio se la sensibilità della cella dichiarata è di 2 mV/V si dovrà ottenere  $5 \cdot 2 = 10 \text{ mV}$ .

Nel solo caso di misura bipolare (compressione/trazione) è necessario sbilanciare completamente la cella anche in trazione, in questo caso tra i cavi +Signal e -Signal si dovrà misurare lo stesso valore ma con il segno negativo:

$-5 * (\text{sensibilità cella}) \text{ mV}$ .

### 3.5.4. COLLEGAMENTO DI PIU' CELLE DI CARICO IN PARALLELO


È possibile collegare fino ad un massimo di 8 celle di carico (e comunque senza mai scendere sotto gli 87 Ohm minimi).

È quindi possibile connettere:


| NUMERO CELLE DI CARICO IN PARALLELO              |  |
|--|--|
| IMPEDENZA DELLA CELLA DI CARICO DICHIARATA [Ohm] | MASSIMO NUMERO DI CELLE COLLEGABILI IN PARALLELO |
| 350  | 4  |
| 1000   | 8  |

Per il collegamento di 4 celle di carico Seneca raccomanda l'utilizzo del prodotto SG-EQ4.

Per collegare in parallelo 2 o più celle a 4 fili con la junction Box SG-EQ4 utilizzare il seguente schema:

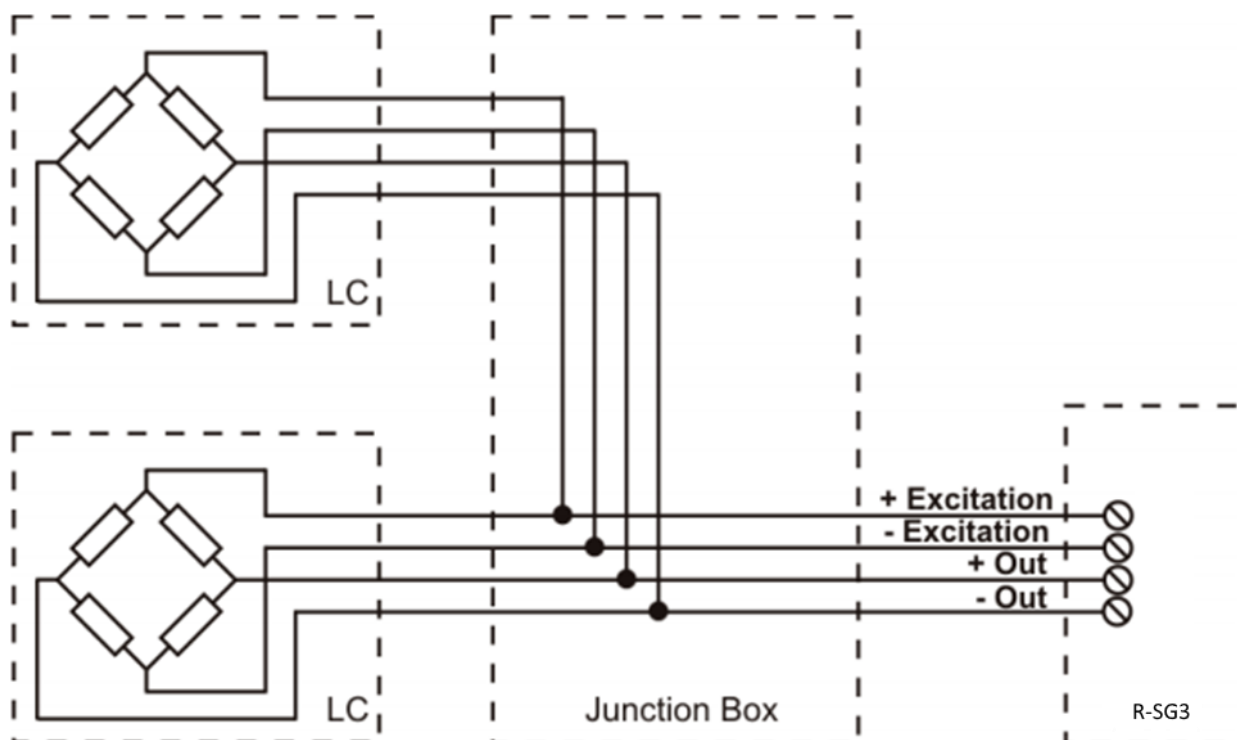


Per collegare in parallelo 2 o più celle a 6 fili con la Junction Box SG-EQ4 utilizzare il seguente schema:

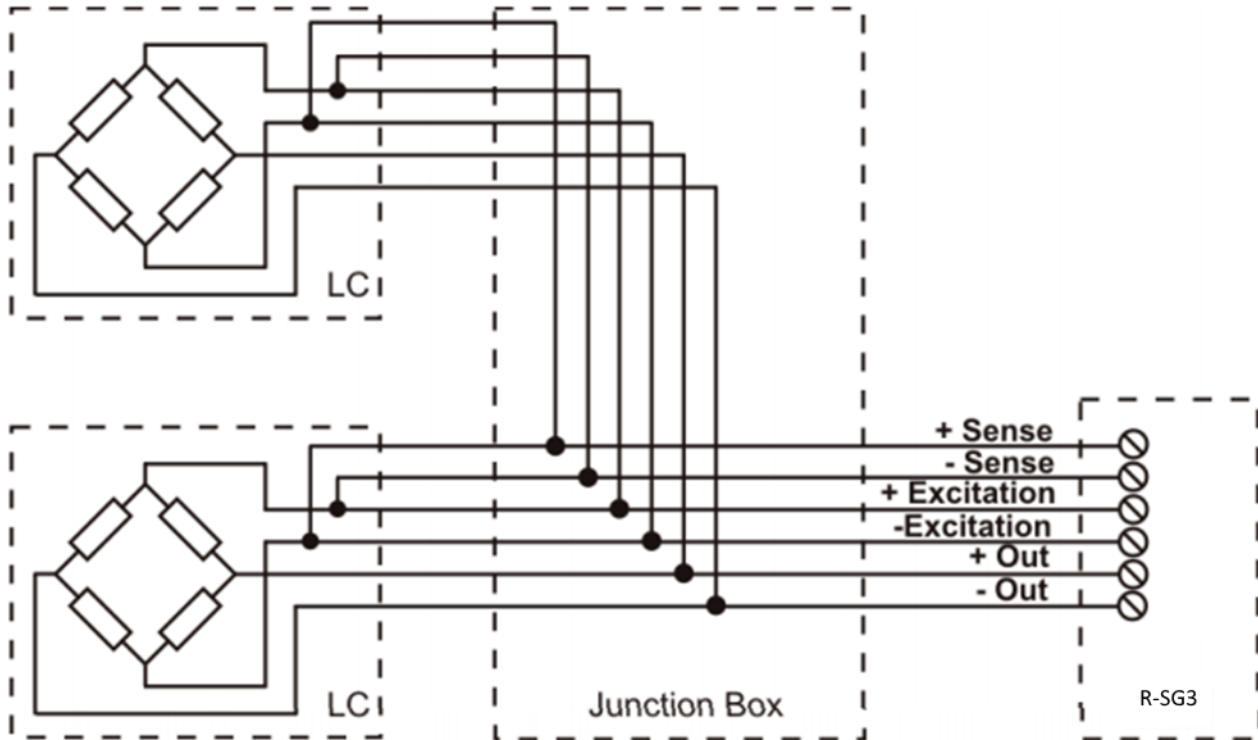

Per maggiori dettagli si rimanda al manuale dell'accessorio Junction Box SG-EQ4.

### 3.5.5. TRIMMING DELLE CELLE DI CARICO A 4 FILI

La figura sottostante mostra uno schema di tre celle di carico trimmate.

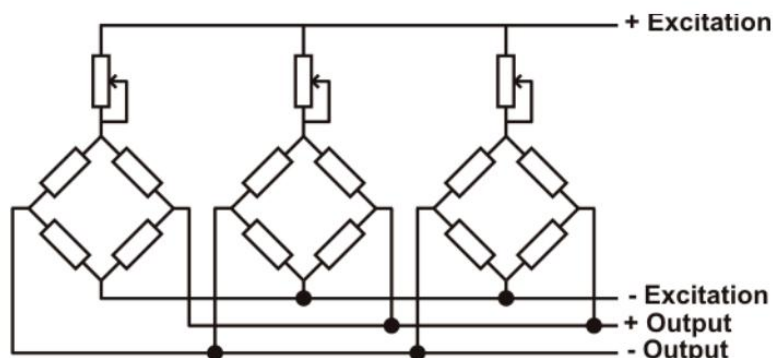

Un resistore variabile, indipendente dalla temperatura, o un potenziometro tipicamente da 20  $\Omega$  è inserito nel cavetto + excitation di ciascuna cella di carico. Ci sono due modalità per trimmerare le celle di carico. Il primo metodo è di regolare i potenziometri per tentativi spostando i pesi di calibrazione da un angolo ad un altro.

Tutti i potenziometri devono essere regolati in modo da impostare la massima sensibilità per ogni cella, ruotandoli tutti completamente in senso orario. Poi una volta localizzato l'angolo con l'uscita più bassa, si agisca sui trimmer delle altre celle fino ad ottenere lo stesso valore minimo dell'uscita. Questo metodo può essere molto lungo, soprattutto per scale di grande ampiezza dove l'uso di pesi di test agli angoli non è molto pratico. In questi casi il secondo metodo, più adatto, è quello di "pre-trimmarare" i potenziometri usando un voltmetro di precisione (almeno 4 1/2 cifre). Si può utilizzare la seguente procedura:

- 1) Determinare l'esatto rapporto mV/V di ciascuna cella di carico, riportato nel certificato di calibrazione della cella stessa.
- 2) Determinare l'esatta tensione di eccitazione (excitation) fornita dall'indicatore/misuratore (ad esempio Z-SG), misurando questa tensione con il voltmetro (per esempio 10.05 V).
- 3) Moltiplicare il valore più basso di mV/V trovato (punto 1) per la tensione di eccitazione (punto 2).
- 4) Dividere il fattore di trimming calcolato nel punto 3 per il valore di mV/V delle altre celle di carico.
- 5) Misurare e regolare la tensione di eccitazione delle altre tre celle di carico tramite il rispettivo potenziometro. Verificare i risultati ed effettuare un aggiustamento finale spostando un carico di test da angolo ad angolo.

### 3.5.6. PULSANTE PS1

Il pulsante PS1 è posizionato a fianco del dip switch SW2. Se premuto per alcuni secondi permette di acquisire la Tara (la stessa funzione è possibile dal registro comando e da ingresso digitale).

### 3.6. R-4AO-8DIDO-P

Il dispositivo fornisce 4 canali analogici di uscita (configurabili singolarmente in tensione o corrente) e 8 canali digitali singolarmente configurabili come ingresso o uscita.

| <b>CODE</b> | <b>ETHERNET PORT</b>                 |
|-------------|--------------------------------------|
| R-4AO-8DIDO | 2 PORTS 10/100 Mbit<br>(Switch mode) |

#### 3.6.1. TEMPO DI RISPOSTA DELL'USCITA ANALOGICA

Il tempo di risposta delle uscite analogiche per passare dal 10% al 90% del fondo scala è di 5ms.

#### 3.6.2. VALORE DI PARTENZA DELLE USCITE ANALOGICHE

Le uscite analogiche all'avvio assumono il valore imposto nel parametro "fail value".

#### 3.6.3. TEMPO DI AGGIORNAMENTO DEGLI I/O DIGITALI

Il tempo di aggiornamento degli 8 I/O digitali è di 2 ms.

### 3.6.4. PROTEZIONE DELLE USCITE DIGITALI

Le uscite sono protette contro il sovraccarico e contro la sovratemperatura, ciclicamente si aprono finché non si ripara il guasto oppure non si apre l'uscita.

La corrente limite è compresa tra 0,6 e 1,2 A.

### 3.7. R-4RTD-8DIDO-P

I dispositivi permettono l'utilizzo di 4 canali di misura di termoresistenza e 8 canali digitali singolarmente configurabili come ingresso o uscita.

| <b>CODE</b>    | <b>ETHERNET PORT</b>                 |
|----------------|--------------------------------------|
| R-4RTD-8DIDO-P | 2 PORTS 10/100 Mbit<br>(Switch mode) |

#### 3.7.1. TEMPO DI AGGIORNAMENTO DEGLI INGRESSI ANALOGICI

Il tempo di campionamento è configurabile dai 25 ms ai 400 ms, in particolare:

| <b>TEMPO DI AGGIORNAMENTO DEI<br/>CANALI</b> |
|--|
| 25 ms  |
| 50 ms  |
| 100 ms                                       |
| 200 ms                                       |
| 400 ms                                       |

Poiché ogni canale è dotato di un convertitore Analogico-Digitale indipendente si ha che questo tempo impostato coincide con il tempo di rinfresco di ogni canale.

Quindi, attivando tutti e 4 i canali e impostando lo stesso tempo di campionamento di 25 ms, si ottiene un aggiornamento di un ingresso ogni 25 ms.

#### 3.7.2. TEMPO DI AGGIORNAMENTO DEGLI INGRESSI/USCITE DIGITALI

Il tempo di aggiornamento di tutti gli 8 ingressi / uscite digitali è di 2 ms.

### 3.8. R-2AI-6DIDO-P

I dispositivi permettono l'utilizzo di 2 canali analogici di ingresso e 6 canali digitali singolarmente configurabili come ingresso o uscita.

| <b>CODE</b> | <b>ETHERNET PORT</b> |
|-------------|----------------------|
| R-2AI-6DIDO | 1 PORTS 10/100 Mbit  |

#### 3.8.1. TEMPO DI AGGIORNAMENTO DEGLI INGRESSI ANALOGICI

Il tempo di campionamento è configurabile da 15 campioni al secondo a 240 campioni al secondo per ciascun canale abilitato, in particolare:

| <b>TEMPO DI CAMPIONAMENTO DEI<br/>CANALI</b> |
|--|
| 15 campioni/s = 66 ms                        |
| 30 campioni/s = 33 ms                        |
| 60 campioni/s = 16 ms                        |
| 240 campioni/s = 4 ms                        |

Per il calcolo del tempo di aggiornamento del valore di un canale si consideri il seguente esempio:

Abilitando 2 canali e impostando lo stesso tempo di campionamento di 4 ms, si ottiene un aggiornamento di un ingresso ogni:  $4 \times 2 = 8$  ms.

#### 3.8.2. PROTEZIONE DELLE USCITE DIGITALI

Le uscite sono protette contro il sovraccarico e contro la sovratemperatura, ciclicamente si aprono finché non si ripara il guasto oppure non si apre l'uscita.

La corrente limite è compresa tra 0,6 e 1,2 A.

#### 3.8.3. TEMPO DI AGGIORNAMENTO DEGLI INGRESSI/USCITE DIGITALI

Il tempo di aggiornamento di tutti gli 8 ingressi / uscite digitali è di 2 ms.

## 4. DIP SWITCH

### **ATTENZIONE!**

PER AUMENTARE LA SICUREZZA DA ATTACCHI ESTERNI DEL DISPOSITIVO È CONSIGLIATO DI DISABILITARE L'ACCESSO AL WEBSERVER TRAMITE I DIP SWITCH

### **ATTENZIONE!**

LE IMPOSTAZIONI DEI DIP SWITCH VENGONO LETTE SOLO IN FASE DI AVVIO. AD OGNI VARIAZIONE È NECESSARIO UN RIAVVIO.

### 4.1. SIGNIFICATO DEI DIP SWITCH PER IL MODELLO R-8AI-8DIDO-2-P

### **ATTENZIONE!**

DALLA REVISIONE FIRMWARE 1010 I DISPOSITIVI VENGONO FORNITI SENZA UN INDIRIZZO IP (0.0.0.0).

POSSONO QUINDI ESSERE INSERITI PIU' DISPOSITIVI NELLA STESSA RETE PROFINET ED INDIVIDUATI TRAMITE SCAN DELLA RETE PROFINET STESSA

PER IMPOSTARE UN INDIRIZZO IP (AD ESEMPIO PER ACCEDERE AL WEBSERVER O PER CONNETTERSI AL TOOL SENECA DISCOVERY DEVICE) UTILIZZARE L'AMBIENTE PROFINET DI CONFIGURAZIONE OPPURE FORZARE L'INDIRIZZO 192.168.90.101 CON L'APPOSITO DIP SWITCH

| <i>DIP1</i> | <i>DIP2</i> | <i>SIGNIFICATO</i>  |
|-------------|-------------|---|
| OFF         | OFF         | Funzionamento Normale: Il dispositivo carica la configurazione dalla flash.   |
| ON          | ON          | Porta il dispositivo alla configurazione di fabbrica:<br>(Con indirizzo IP 0.0.0.0) In questo caso il led STS inizierà a lampeggiare ad indicare che il dispositivo non ha un indirizzo IP configurato. |
| OFF         | ON          | Disabilita l'accesso al Web server  |
| ON          | OFF         | Forza l'indirizzo IP del dispositivo sul valore standard dei prodotti ethernet SENECA:<br>192.168.90.101  |

#### 4.2. SIGNIFICATO DEI DIP SWITCH PER IL MODELLO R-32DIDO-2-P

Qui sotto è riportato il significato dei dip switch SW1:

 **ATTENZIONE!**

**DALLA REVISIONE FIRMWARE 1010 I DISPOSITIVI VENGONO FORNITI SENZA UN INDIRIZZO IP (0.0.0.0).**

**POSSONO QUINDI ESSERE INSERITI PIU' DISPOSITIVI NELLA STESSA RETE PROFINET ED INDIVIDUATI TRAMITE SCAN DELLA RETE PROFINET STESSA**

**PER IMPOSTARE UN INDIRIZZO IP (AD ESEMPIO PER ACCEDERE AL WEBSERVER O PER CONNETTERSI AL TOOL SENECA DISCOVERY DEVICE) UTILIZZARE L'AMBIENTE PROFINET DI CONFIGURAZIONE OPPURE FORZARE L'INDIRIZZO 192.168.90.101 CON L'APPOSITO DIP SWITCH**

| <i>DIP1</i> | <i>DIP2</i> | <i>SIGNIFICATO</i>  |
|-------------|-------------|---|
| OFF         | OFF         | Funzionamento Normale: Il dispositivo carica la configurazione dalla flash.   |
| ON          | ON          | Porta il dispositivo alla configurazione di fabbrica:<br>(Con indirizzo IP 0.0.0.0) In questo caso il led STS inizierà a lampeggiare ad indicare che il dispositivo non ha un indirizzo IP configurato. |
| OFF         | ON          | Disabilita l'accesso al Web server  |
| ON          | OFF         | Forza l'indirizzo IP del dispositivo sul valore standard dei prodotti ethernet SENECA:<br>192.168.90.101  |

#### 4.3. SIGNIFICATO DEI DIP SWITCH PER IL MODELLO R-SG3-P

Qui sotto è riportato il significato dei dip switch SW1:

 **ATTENZIONE!**

**I DISPOSITIVI VENGONO FORNITI SENZA UN INDIRIZZO IP (0.0.0.0).**

**POSSONO QUINDI ESSERE INSERITI PIU' DISPOSITIVI NELLA STESSA RETE PROFINET ED INDIVIDUATI TRAMITE SCAN DELLA RETE PROFINET STESSA**

**PER IMPOSTARE UN INDIRIZZO IP (AD ESEMPIO PER ACCEDERE AL WEBSERVER O PER CONNETTERSI AL TOOL SENECA DISCOVERY DEVICE) UTILIZZARE L'AMBIENTE PROFINET DI CONFIGURAZIONE OPPURE FORZARE L'INDIRIZZO 192.168.90.101 CON L'APPOSITO DIP SWITCH**

| <i>DIP1</i> | <i>DIP2</i> | <i>SIGNIFICATO</i>  |
|-------------|-------------|---|
| OFF         | OFF         | Funzionamento Normale: Il dispositivo carica la configurazione dalla flash.   |
| ON          | ON          | Porta il dispositivo alla configurazione di fabbrica:<br>(Con indirizzo IP 0.0.0.0) In questo caso il led STS inizierà a lampeggiare ad indicare che il dispositivo non ha un indirizzo IP configurato. |
| OFF         | ON          | Disabilita l'accesso al Web server  |
| ON          | OFF         | Forza l'indirizzo IP del dispositivo sul valore standard dei prodotti ethernet SENECA:<br>192.168.90.101  |

**4.4. SIGNIFICATO DEI DIP SWITCH PER IL MODELLO R-4AO-8DIDO-P**

Qui sotto è riportato il significato dei dip switch SW1:

 **ATTENZIONE!**

**I DISPOSITIVI VENGONO FORNITI SENZA UN INDIRIZZO IP (0.0.0.0).**

**POSSONO QUINDI ESSERE INSERITI PIU' DISPOSITIVI NELLA STESSA RETE PROFINET  
ED INDIVIDUATI TRAMITE SCAN DELLA RETE PROFINET STESSA**

**PER IMPOSTARE UN INDIRIZZO IP (AD ESEMPIO PER ACCEDERE AL WEBSERVER O PER  
CONNETTERSI AL TOOL SENECA DISCOVERY DEVICE) UTILIZZARE L'AMBIENTE PROFINET DI  
CONFIGURAZIONE OPPURE FORZARE L'INDIRIZZO 192.168.90.101 CON L'APPOSITO DIP SWITCH**

| <b>DIP1</b> | <b>DIP2</b> | <b>SIGNIFICATO</b>   |
|-------------|-------------|--|
| OFF         | OFF         | Funzionamento Normale: Il dispositivo carica la configurazione dalla flash.  |
| ON          | ON          | Porta il dispositivo alla configurazione di fabbrica:<br>(Con indirizzo IP 0.0.0.0) In questo caso il led STS inizierà a lampeggiare ad indicare<br>che il dispositivo non ha un indirizzo IP configurato. |
| OFF         | ON          | Disabilita l'accesso al Web server   |
| ON          | OFF         | Forza l'indirizzo IP del dispositivo sul valore standard dei prodotti ethernet SENECA:<br>192.168.90.101   |

**4.5. SIGNIFICATO DEI DIP SWITCH PER IL MODELLO R-4RTD-8DIDO-P**

Qui sotto è riportato il significato dei dip switch SW1:


**ATTENZIONE!**

**I DISPOSITIVI VENGONO FORNITI SENZA UN INDIRIZZO IP (0.0.0.0).**

**POSSONO QUINDI ESSERE INSERITI PIU' DISPOSITIVI NELLA STESSA RETE PROFINET ED INDIVIDUATI TRAMITE SCAN DELLA RETE PROFINET STESSA**

**PER IMPOSTARE UN INDIRIZZO IP (AD ESEMPIO PER ACCEDERE AL WEBSERVER O PER CONNETTERSI AL TOOL SENECA DISCOVERY DEVICE) UTILIZZARE L'AMBIENTE PROFINET DI CONFIGURAZIONE OPPURE FORZARE L'INDIRIZZO 192.168.90.101 CON L'APPOSITO DIP SWITCH**

| <b>DIP1</b> | <b>DIP2</b> | <b>SIGNIFICATO</b>  |
|-------------|-------------|---|
| OFF         | OFF         | Funzionamento Normale: Il dispositivo carica la configurazione dalla flash.   |
| ON          | ON          | Porta il dispositivo alla configurazione di fabbrica:<br>(Con indirizzo IP 0.0.0.0) In questo caso il led STS inizierà a lampeggiare ad indicare che il dispositivo non ha un indirizzo IP configurato. |
| OFF         | ON          | Disabilita l'accesso al Web server  |
| ON          | OFF         | Forza l'indirizzo IP del dispositivo sul valore standard dei prodotti ethernet SENECA:<br>192.168.90.101  |

**4.6. SIGNIFICATO DEI DIP SWITCH PER IL MODELLO R-2AI-6DIDO-P**

Qui sotto è riportato il significato dei dip switch SW1:

 **ATTENZIONE!**

**I DISPOSITIVI VENGONO FORNITI SENZA UN INDIRIZZO IP (0.0.0.0).**

**POSSONO QUINDI ESSERE INSERITI PIU' DISPOSITIVI NELLA STESSA RETE PROFINET  
ED INDIVIDUATI TRAMITE SCAN DELLA RETE PROFINET STESSA**

**PER IMPOSTARE UN INDIRIZZO IP (AD ESEMPIO PER ACCEDERE AL WEBSERVER O PER  
CONNETTERSI AL TOOL SENECA DISCOVERY DEVICE) UTILIZZARE L'AMBIENTE PROFINET DI  
CONFIGURAZIONE OPPURE FORZARE L'INDIRIZZO 192.168.90.101 CON L'APPOSITO DIP SWITCH**

| <b>DIP1</b> | <b>DIP2</b> | <b>SIGNIFICATO</b>   |
|-------------|-------------|--|
| OFF         | OFF         | Funzionamento Normale: Il dispositivo carica la configurazione dalla flash.  |
| ON          | ON          | Porta il dispositivo alla configurazione di fabbrica:<br>(Con indirizzo IP 0.0.0.0) In questo caso il led STS inizierà a lampeggiare ad indicare<br>che il dispositivo non ha un indirizzo IP configurato. |
| OFF         | ON          | Disabilita l'accesso al Web server   |
| ON          | OFF         | Forza l'indirizzo IP del dispositivo sul valore standard dei prodotti ethernet SENECA:<br>192.168.90.101   |

## 5. WEBSERVER

 **ATTENZIONE!**

PRIMA DI ACCEDERE AL WEBSERBER SCONNETTERE IL DISPOSITIVO DALLA RETE PROFINET

 **ATTENZIONE!**

ALCUNI MODELLI VENGONO FORNITI SENZA UN INDIRIZZO IP (0.0.0.0) IN QUESTO CASO IL LED “STS” LAMPEGGIA .

PER IMPOSTARE UN INDIRIZZO IP (AD ESEMPIO PER ACCEDERE AL WEBSERVER O PER CONNETTERSI AL TOOL SENECA DISCOVERY DEVICE) UTILIZZARE L’AMBIENTE PROFINET DI CONFIGURAZIONE OPPURE FORZARE L’INDIRIZZO 192.168.90.101 CON L’APPOSITO DIP SWITCH

Lo scopo principale del webservice è quello di:

- Configurare il nome profinet del dispositivo senza l’utilizzo di un ambiente di sviluppo esterno (Tia Portal, Codesys...)
- Permettere l’aggiornamento firmware del dispositivo

### 5.1. ACCESSO AL WEBSERVER

L’accesso al webservice avviene tramite l’utilizzo di un browser web digitando direttamente l’indirizzo ip del dispositivo.

Al primo accesso verrà richiesto lo username e la password.

I valori di default sono:

User Name: admin

Password: admin

 **ATTENZIONE!**


A SECONDA DEL MODELLO DI DISPOSITIVO E DEL FIRMWARE INSTALLATO NEL DISPOSITIVO POTREBBE ESSERE NECESSARIO AGIRE NEI DIP SWITCH PER UTILIZZARE IL WEBSERVER

 **ATTENZIONE!**

FINCHÈ IL LED STS STA LAMPEGGIANDO SIGNIFICA CHE IL DISPOSITIVO NON HA IMPOSTATO UN INDIRIZZO IP. IN QUESTA SITUAZIONE NON SARA’ POSSIBILE ACCEDERE AL WEBSERVER

 **ATTENZIONE!**

DOPO IL PRIMO ACCESSO CAMBIARE USER NAME E PASSWORD AL FINE DI IMPEDIRE L’ACCESSO AL DISPOSITIVO A CHI NON È AUTORIZZATO.

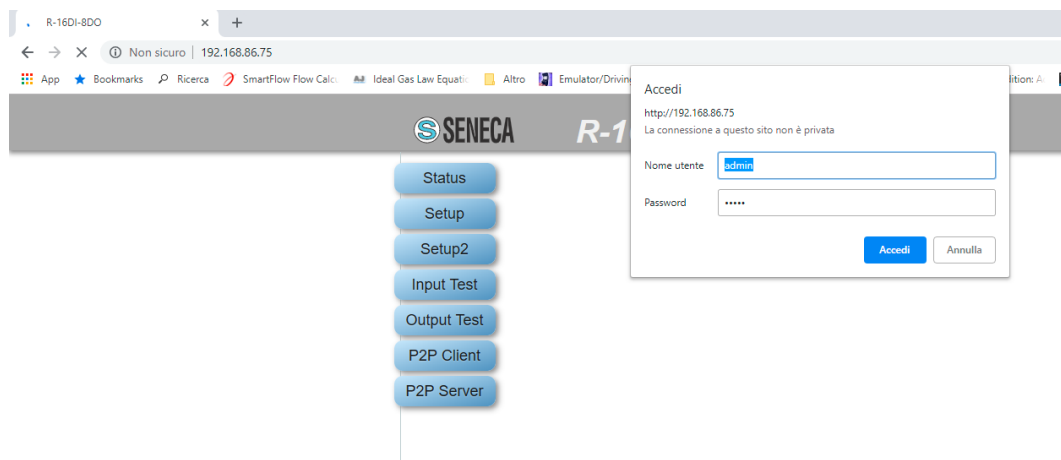 **ATTENZIONE!**


SE I PARAMETRI DI ACCESSO AL WEBSERVER SONO STATI SMARRITI È NECESSARIO RIPORTARE IL DISPOSITIVO ALLA CONFIGURAZIONE DI FABBRICA

 **ATTENZIONE!**

EVITARE DI INSERIRE CARATTERI SPECIALI NEL NOME PROFINET DEL DISPOSITIVO


## 6. ESEMPIO DI CREAZIONE DI UN PROGETTO CON PLC SIEMENS (TIA PORTAL 16)

Creiamo un nuovo progetto:

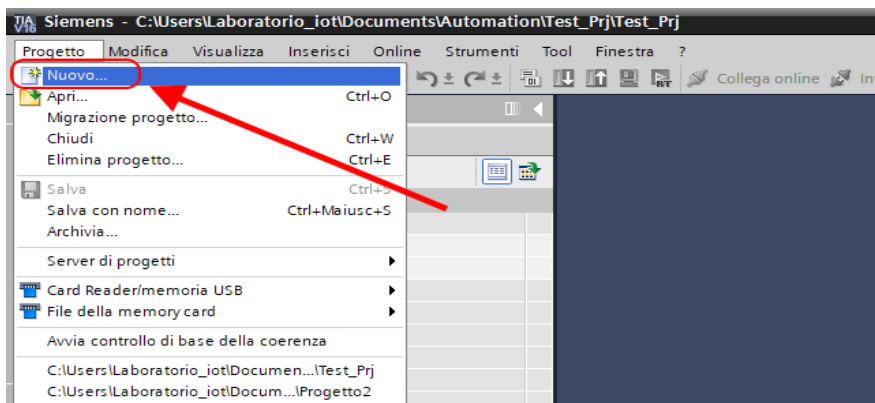


## 6.1. INSTALLAZIONE DEL FILE GSDML

Installiamo il file GSDML del prodotto Seneca (è possibile ottenere il file nella pagina web del dispositivo nel sito [www.seneca.it](http://www.seneca.it)):

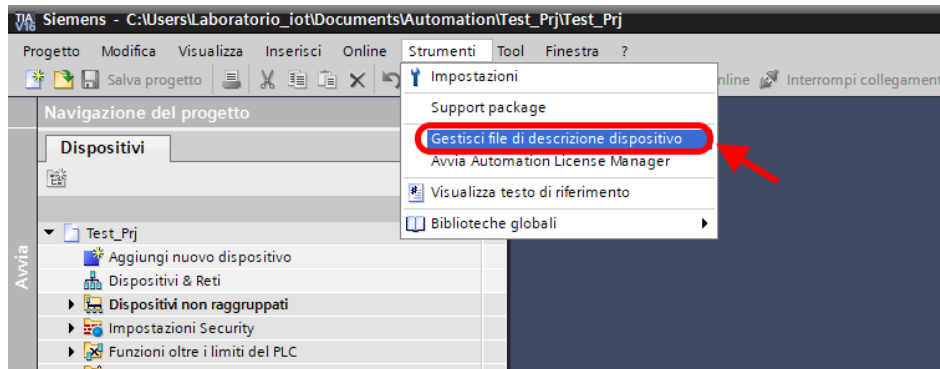



Puntiamo alla directory dove è presente il file e premiamo OK, successivamente comparirà l'elenco dei file GSD presenti nella cartella:

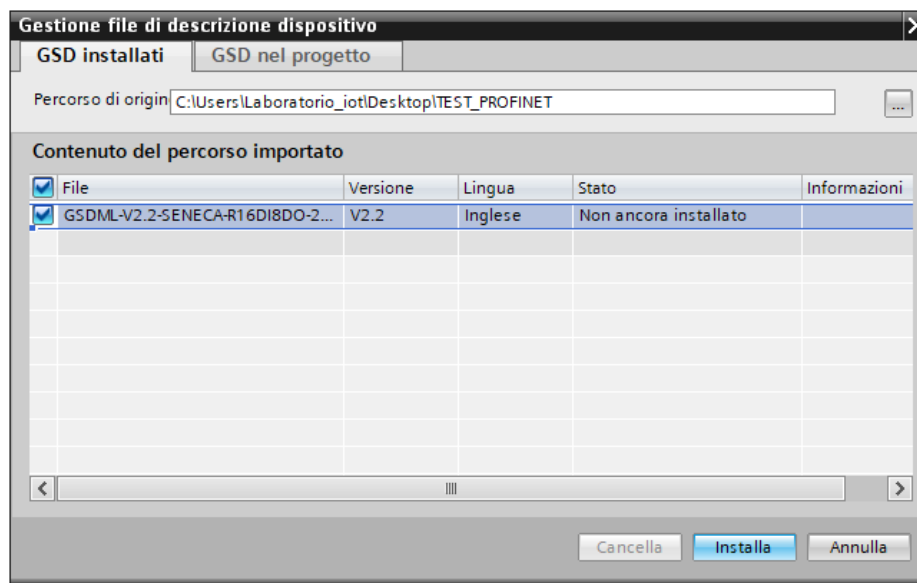


Facciamo click, quindi, su "installa".

## 6.2. INSERIMENTO DEL PLC SIEMENS NEL PROGETTO


Ora inseriamo il PLC Siemens (nel nostro esempio un SIEMATIC S7 1200), premiamo su "Aggiungi nuovo dispositivo...":

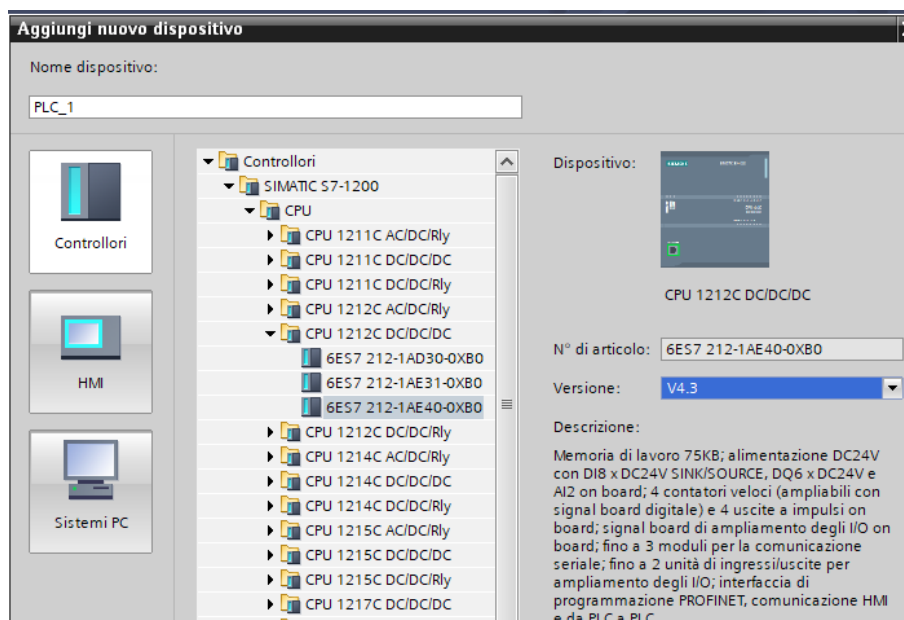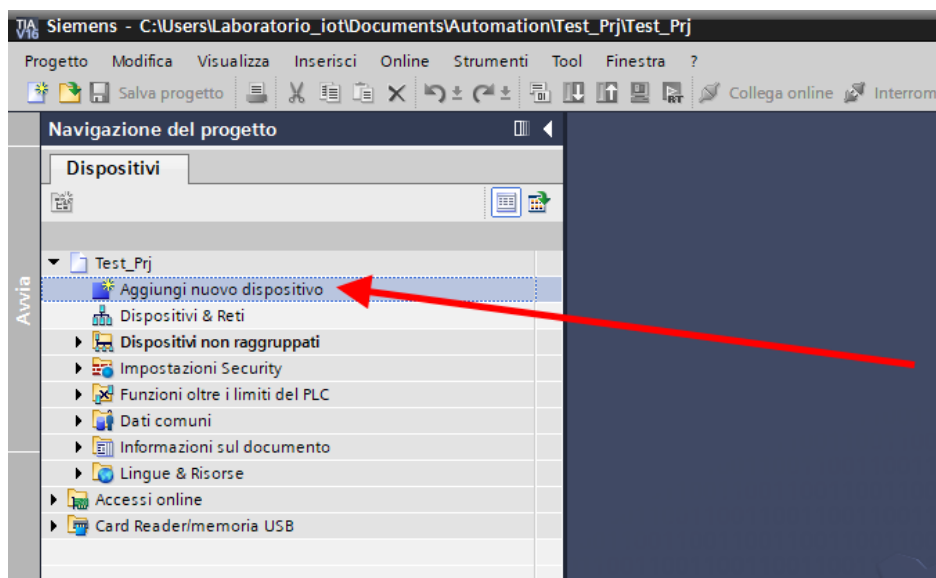


Confermiamo e otteniamo l'inserimento del PLC nel rack:

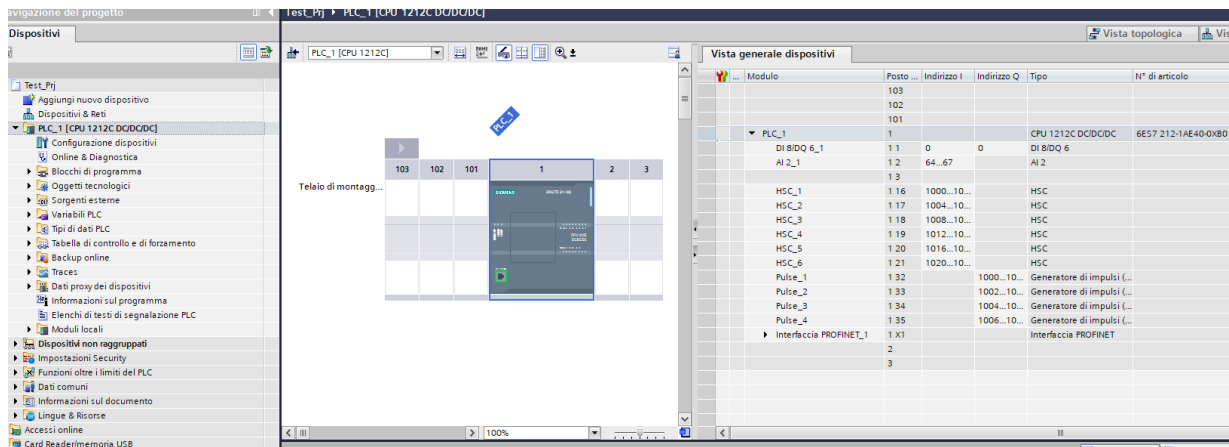


Ora clicchiamo sul PLC e selezioniamo Interfaccia Profinet -> Indirizzi Ethernet:

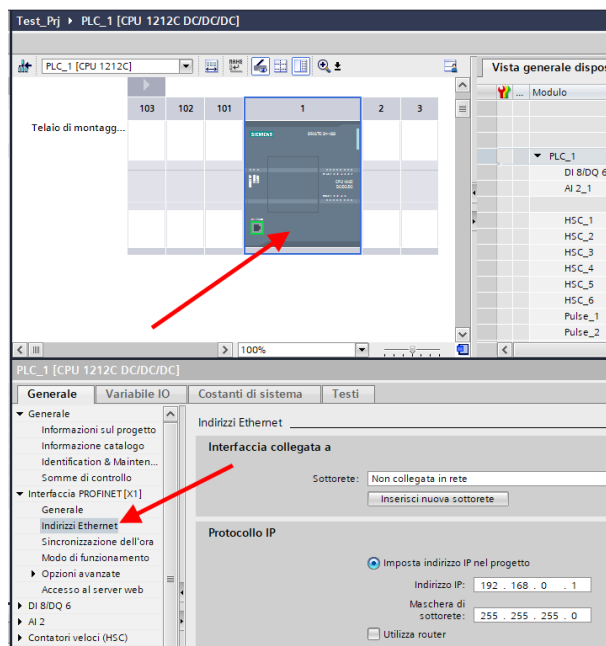

Ora Impostiamo l'IP che desideriamo (nel nostro caso 192.168.90.44) e la sottorete del PLC:

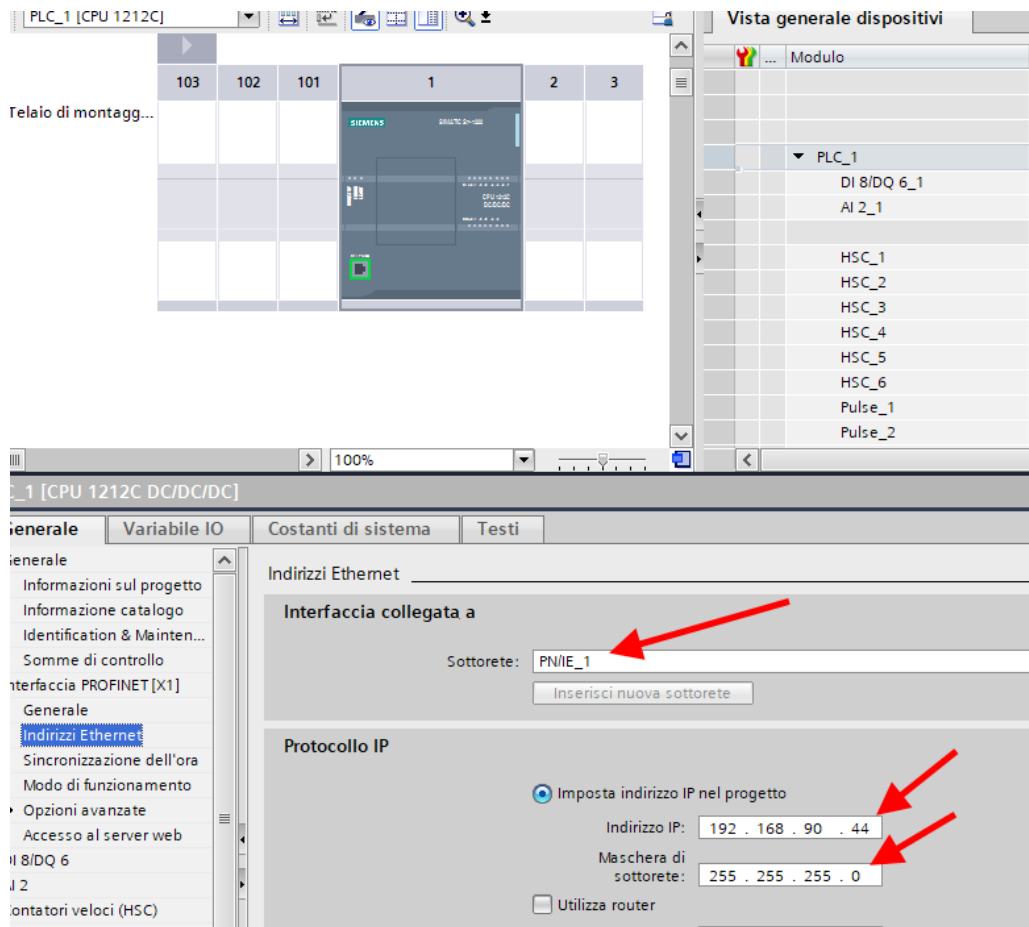


Ora passiamo alla vista di rete:

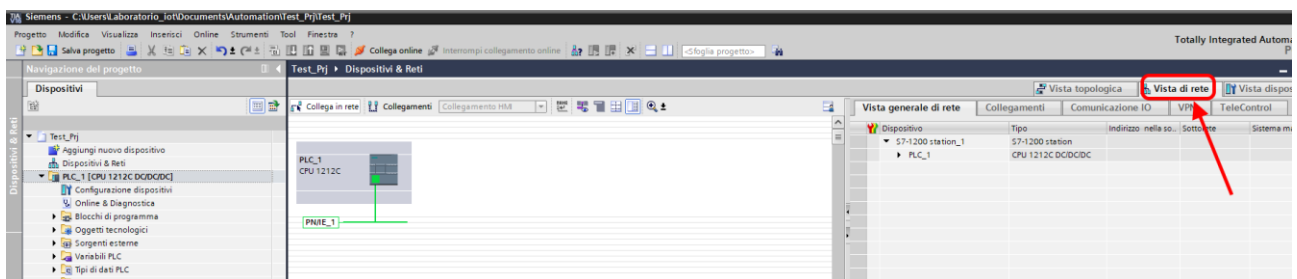


### 6.3. INSERIMENTO DELL'IO PROFINET SENECA



Sulla destra selezioniamo "Catalogo Hardware" e poi sotto "Ulteriore apparecchiatura da campo" ->PROFINET IO -> I/O -> Seneca R-Series-> Modulo di intestazione (nell'esempio è riportato un dispositivo R-16DI-8DO):

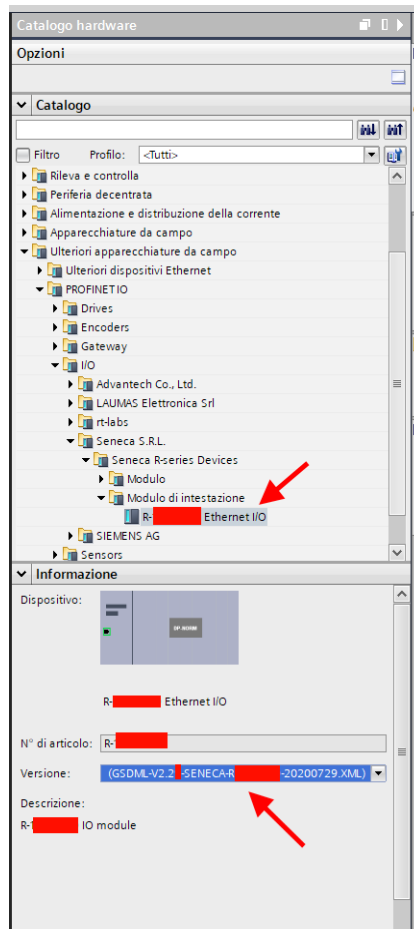


Trascinare il dispositivo sulla vista di rete:

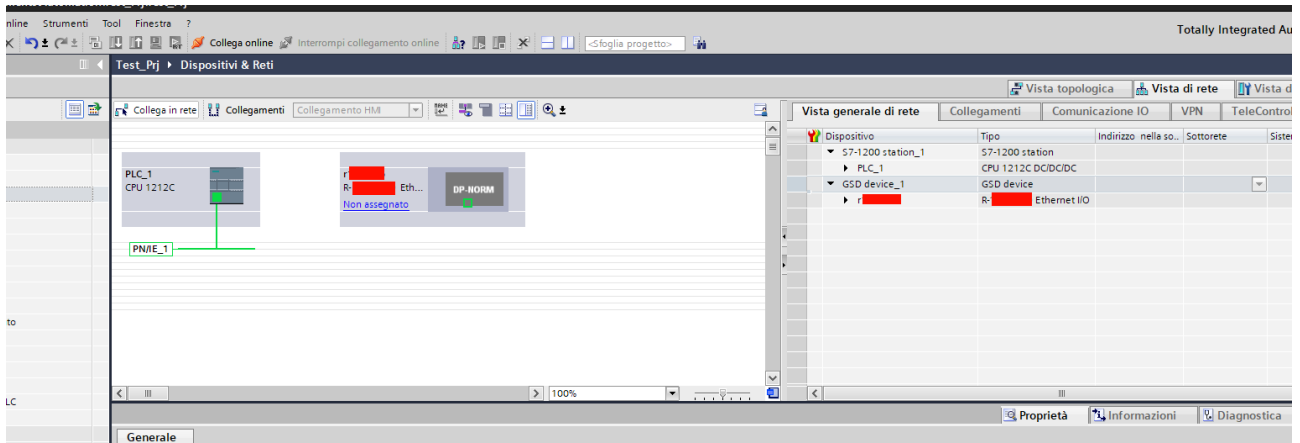

Ora lo associamo al PLC facendo click con il tasto sinistro del mouse su "Non assegnato" e poi selezioniamo il PLC:

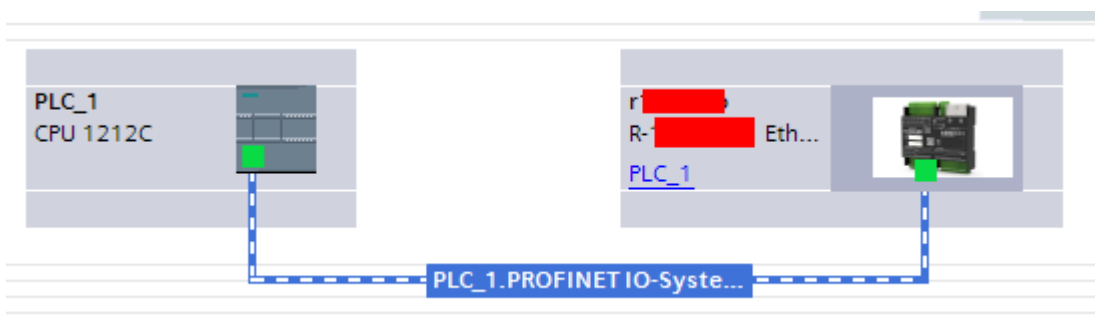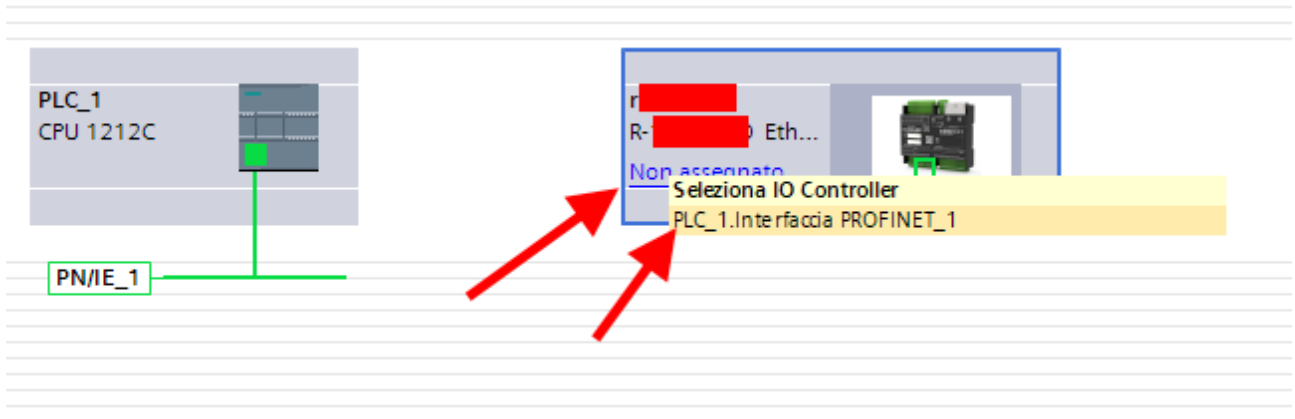


Ora facciamo click due volte sul dispositivo Seneca e andiamo a configurare anche qui l'indirizzo IP (ad esempio 192.168.90.48):

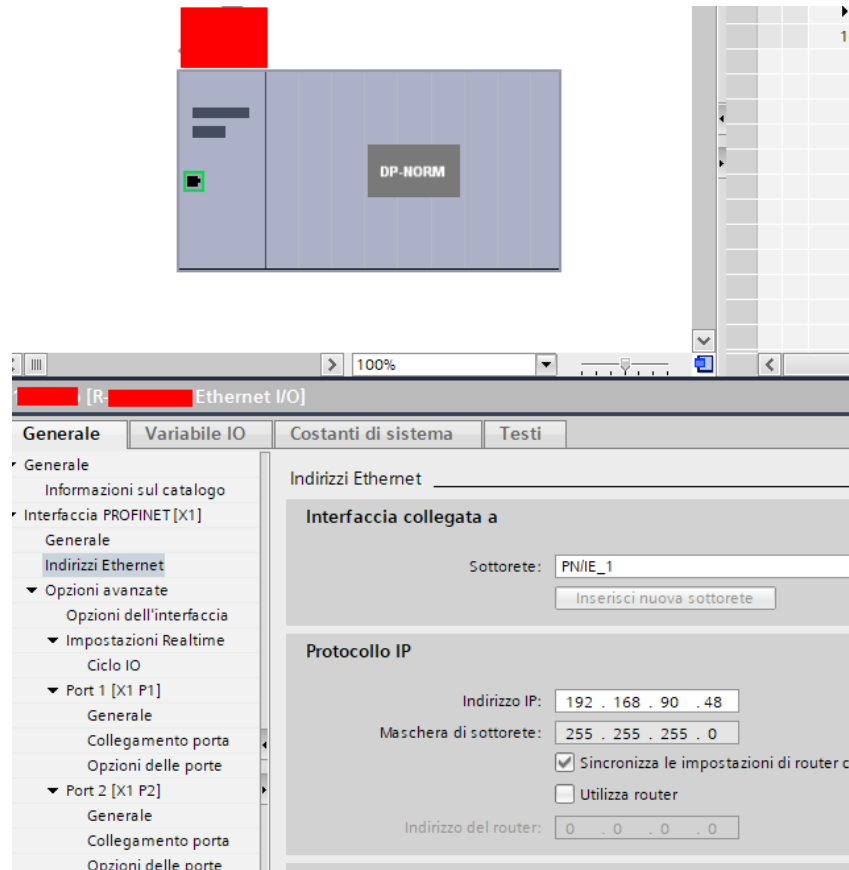

In Profinet i dispositivi vengono individuati dal loro nome quindi tasto destro sopra il dispositivo Seneca e selezioniamo la voce "Assegna nome al dispositivo"

## **ATTENZIONE!**


**EVITARE DI INSERIRE CARATTERI SPECIALI NEL NOME PROFINET DEL DISPOSITIVO**

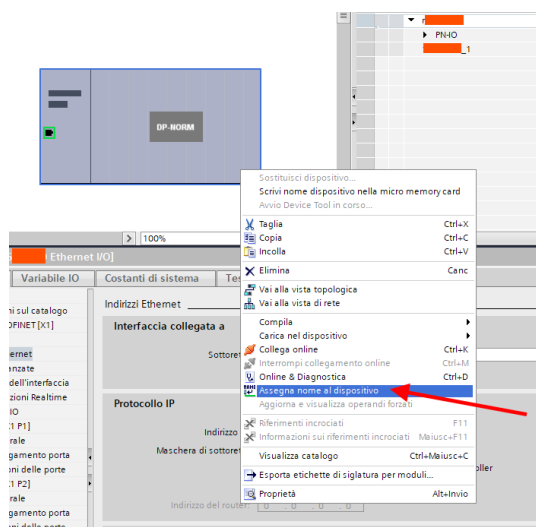

Effettuiamo lo scan della rete con "Aggiorna elenco" impostiamo (se necessario) il nome del dispositivo con "Assegna nome".

### 6.4. CONFIGURAZIONE DEI PARAMETRI DEL DISPOSITIVO SENECA

È anche possibile configurare direttamente l'IO del dispositivo senza alcun software esterno. Per configurare il dispositivo fare click sull'IO in modo da far comparire i "Parametri dell'unità":

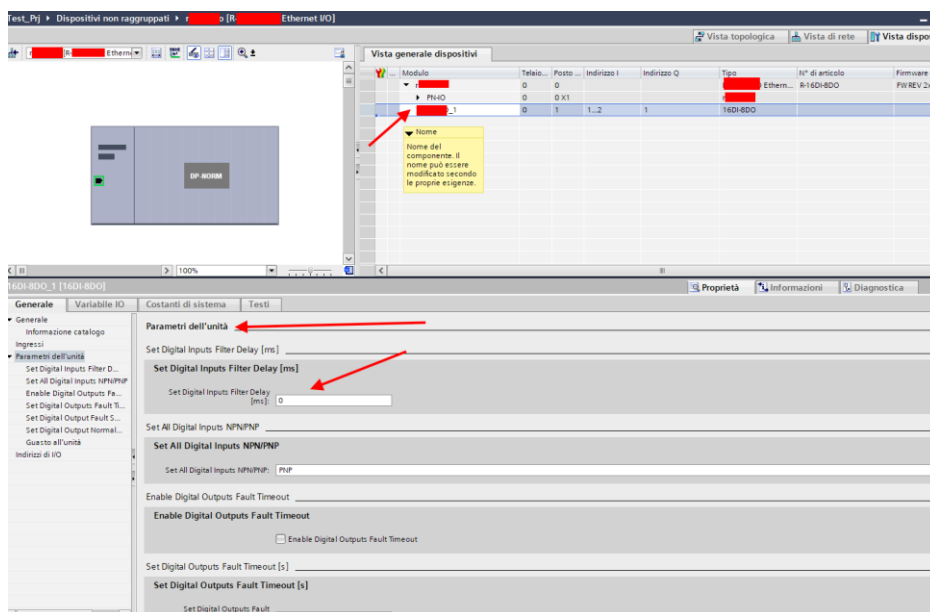

Al prossimo avvio il PLC invierà la configurazione voluta al dispositivo.

## 6.5. PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE DEL FILE GSDML

### 6.5.1. R-32DIDO-P

#### **SET DIGITAL IO INPUT/OUTPUT**

Seleziona se l'ingresso selezionato funzionerà da ingresso o uscita

#### **SET DIGITAL INPUT NORMALLY HIGH/LOW**

Se selezionato come ingresso digitale configura se l'ingresso è normalmente alto o basso.

#### **SET DIGITAL OUTPUT NORMALLY OPEN/CLOSE**

Se selezionato come uscita digitale configura se l'uscita è normalmente aperta o chiusa.

#### **SET DIGITAL OUTPUT WATCHDOG**

Se selezionato come uscita digitale imposta la modalità di watchdog delle uscite.

Se "Disabled" disabilita la funzione di watchdog per l'uscita selezionata

Se "Enabled on Profinet Communication" l'uscita si porta in condizione di "Watchdog state" se non c'è stata una generica comunicazione Profinet entro il tempo impostato.

#### **SET DIGITAL OUTPUT WATCHDOG STATE**

Imposta il valore che deve assumere l'uscita digitale in caso sia scattato il watchdog.

#### **SET DIGITAL OUTPUT WATCHDOG TIMEOUT [s]**

Rappresenta il tempo di watchdog dell'uscita digitale in secondi. Se il PLC smetterà di comunicare con il dispositivo entro il tempo impostato, allora le uscite si porteranno nella condizione di "Watchdog state" (se la funzione è abilitata).

### 6.5.2. R-16DI-8DO-P

#### **SET DIGITAL INPUTS FILTER DELAY [ms]**

Imposta il filtraggio dei contatori, il valore è espresso in [ms].

La frequenza di taglio del filtro equivale a:

$$f_{cut}[Hz] = 1000 / (2 * Counters Filter [ms])$$

Ad esempio se il counter filters vale 100ms la frequenza di taglio sarà:

$$f_{cut}[Hz] = 1000 / (2 * Counters Filter [ms]) = 5 Hz$$

Per cui verranno tagliate tutte le frequenze in ingresso maggiori di 5 Hz.

#### **SET ALL DIGITAL INPUTS NPN/PNP**

Imposta la modalità di funzionamento degli ingressi tra npn "Sink" o pnp "Source"

#### **ENABLE DIGITAL OUTPUTS FAULT TIMEOUT**

Imposta se attivare o no il watchdog sulle uscite digitali. Quando abilitato se entro il tempo di timeout non c'è stata alcuna comunicazione da parte del master verso il dispositivo, le uscite passano in stato di "Fail". Tale modalità permette di ottenere un sistema sicuro nel caso di malfunzionamento del master.

#### **SET DIGITAL OUTPUTS FAULT TIMEOUT [s]**

Imposta il tempo di watchdog delle uscite digitali.

#### **SET DIGITAL OUTPUT FAULT STATES OPEN/CLOSE**

Impostano gli stati di ciascuna delle uscite in condizioni normali.

#### **SET DIGITAL OUTPUT NORMALLY OPEN/CLOSE**

Impostano gli stati di ciascuna delle uscite in condizioni di fail.

**6.5.3. R-8AI-8DIDO-P*****SET DIGITAL IO INPUT/OUTPUT***

Seleziona se l'ingresso selezionato funzionerà da ingresso o uscita

***SET DIGITAL INPUT NORMALLY HIGH/LOW***

Se selezionato come ingresso digitale configura se l'ingresso è normalmente alto o basso.

***SET DIGITAL OUTPUT NORMALLY OPEN/CLOSE***

Se selezionato come uscita digitale configura se l'uscita è normalmente aperta o chiusa.

***SET DIGITAL OUTPUT WATCHDOG***

Se selezionato come uscita digitale imposta la modalità di watchdog delle uscite.

Se "Disabled" disabilita la funzione di watchdog per l'uscita selezionata

Se "Enabled on Profinet Communication" l'uscita si porta in condizione di "Watchdog state" se non c'è stata una generica comunicazione Profinet entro il tempo impostato.

***SET DIGITAL OUTPUT WATCHDOG STATE***

Imposta il valore che deve assumere l'uscita digitale in caso sia scattato il watchdog.

***SET DIGITAL OUTPUT WATCHDOG TIMEOUT [s]***

Rappresenta il tempo di watchdog dell'uscita digitale in secondi. Se il PLC smetterà di comunicare con il dispositivo entro il tempo impostato, allora le uscite si porteranno nella condizione di "Watchdog state" (se la funzione è abilitata).

**SET ANALOG MODE**

Imposta il tipo di misura per l'ingresso selezionato.

È possibile scegliere tra i seguenti tipi di ingresso:

+/-100mV

+/-30V

+/-24 mA

Termocoppia

PT100 3 fili (solo per l'ingresso analogico1).

**SAMPLING TIME**

Imposta il tempo di campionamento del canale, selezionabile tra 4 ms e 400 ms, è anche possibile disattivare l'ingresso.

**SET ANALOG INPUT MOVING FILTER (10 SAMPLES)**

Imposta se attivare o no il filtro in media mobile di 10 campioni.

**SET ANALOG INPUTS MEASURE OFFSET**

Imposta un offset per le misure analogiche

**SET INPUT START/END SCALE**

Rappresenta l'inizio scala elettrico della misura analogica utilizzato per il registro della misura ingegneristica.

Il valore da inserire è nell'unità di misura in base al tipo di ingresso scelto [V], oppure [mV], oppure [uA], oppure [°C]

**SET INPUT START/END ENG. SCALE**

Rappresenta il fine scala elettrico della misura analogica utilizzato per il registro della misura ingegneristica.

Esempio:

ANALOG INPUT START SCALE = 4 [mA]

ANALOG INPUT STOP SCALE = 20 [mA]

ANALOG INPUT ENG STOP SCALE = -200 [metri]

ANALOG INPUT ENG START SCALE = 200 [metri]

Con un ingresso di 12 mA il valore ingegneristico varrà 0 metri.

**SET ANALOG INPUTS TC TYPE**

Nel caso di misura di termocoppia permette di selezionare il tipo di termocoppia tra: J, K, R, S, T, B, E, N, L

**SET ANALOG INPUTS TC COLD JUNCTION MODE**

Nel caso di misura di termocoppia, abilita o no la compensazione del giunto freddo automatica del dispositivo.

**SET ANALOG INPUTS TC COLD JUNCTION OFFSET**

Nel caso di misura di termocoppia imposta un offset nella misura di giunto freddo in [°C]

***SET ANALOG INPUTS TC BURNOUT MODE***

Nel caso di misura di termocoppia seleziona il comportamento in caso di rottura del sensore: Nel caso di “Last Value” il valore viene fermato all’ultimo valore valido, nel caso di “Fail Value” viene caricato come valore nei registri quello di “Burnout”.

***SET ANALOG INPUTS TC BURNOUT VALUE***

Nel caso di misura di termocoppia se è attivata la modalità ANALOG INPUT BURNOUT MODE = “FAIL VALUE” e il sensore è in stato di “burn” permette di impostare un valore in °C che deve assumere il registro di misura.

***PT100 3 WIRE***

Permette di scegliere se il valore di temperatura rilevato dall’ ingresso 1 è usato per la compensazione del giunto freddo di tutte le TC (che abbiano la compensazione di giunto freddo abilitata) o come misura di temperatura.

**6.5.4. R-SG3-P** **ATTENZIONE!**

**DALLA REVISIONE FIRMWARE 1005 I PARAMETRI DEL DISPOSITIVO POSSONO ESSERE CONFIGURATI ANCHE IN TEMPO REALE DAL PLC SOVRASCRIVENDO LA CONFIGURAZIONE INIZIALE.**

**FUNCTION MODE**

Permette di configurare il funzionamento di base del dispositivo, può essere impostato in taratura di fabbrica (factory calibration) oppure in Taratura con peso Campione (calibration with standard weight):

**FACTORY CALIBRATION**

Si utilizza quando è disponibile una cella di carico con sensibilità dichiarata.

In questa modalità la taratura consiste solo nell'acquisire la tara direttamente sul campo con una misura diretta. Nel caso non sia possibile acquisire la tara con una misura diretta (ad esempio nel caso di un silos già riempito) è possibile inserire manualmente il valore della tara nell'unità di misura desiderata (kg, t, etc...).

**CALIBRATION WITH STANDARD WEIGHT**

Si utilizza quando è disponibile un peso campione (il più possibile verso il fondo scala della cella di carico).

In questa modalità la taratura consiste nell'acquisire sia la tara che il peso campione direttamente sul campo.

**MEASURE TYPE**

Permette di configurare il funzionamento del dispositivo tra:

**BALANCE (UNIPOLAR)**

Si utilizza quando si sta realizzando una bilancia in cui la cella di carico è solo compressa, in questo caso si ha la massima risoluzione della misura di compressione.

**COMPRESSION AND TRACTION (BIPOLAR)**

Si utilizza quando si sta realizzando un sistema di misura (tipicamente di forza) che può sia comprimere che estendere la cella di carico. In questo caso è possibile stabile anche il verso della forza, se compressione la misura avrà il segno +, se trazione avrà il segno -. Caso tipico di utilizzo è legare il verso della forza all'uscita analogica in modo, ad esempio, che 4 mA corrispondano al massimo della forza di trazione e i 20 mA corrispondano al massimo della forza di compressione (in questo caso la cella a riposo fornirà 12 mA).

**MEASURE UNIT**

Imposta l'unità di misura per la pesata in g, Kg, t etc...

**CELL SENSIBILITY**

È il valore della sensibilità della cella espresso in mV/V dichiarato (nella maggior parte delle celle vale 2mV/V).

**CELL FULL SCALE**

È il valore del fondo scala della cella espresso nell'unità di misura selezionata.

**STANDARD WEIGHT VALUE**

Rappresenta il valore del peso campione che sarà utilizzato nella taratura nel caso sia stata scelta la modalità di funzionamento con peso campione (standard weight).

**NOISE FILTER**

Abilita o disabilita il filtraggio della misura.

**FILTER LEVEL**

Permette di impostare il livello di filtro della misura secondo la seguente tabella:

| LIVELLO DI FILTRO | TEMPO DI RISPOSTA<br>[ms] |
|-------------------|---------------------------|
| 0                 | 2                         |
| 1                 | 6.7                       |
| 2                 | 13                        |
| 3                 | 30                        |
| 4                 | 50                        |
| 5                 | 250                       |
| 6                 | 850                       |
| ADVANCED          | Configurabile             |

Più è alto il livello di filtro più la misura di peso sarà stabile ma lenta.

Nel caso si selezioni il livello di filtraggio avanzato (Advanced) la configurazione permetterà di selezionare i seguenti parametri:

**ADC SPEED** Seleziona la velocità di acquisizione dell' ADC da 4.7 Hz a 960 Hz

**NOISE VARIATION** È la variazione in punti ADC dovuta al solo rumore (rappresenta l'incertezza di misura dovuta al rumore) ovvero quanto ci aspettiamo che la misuri vari (l'unità di misura è in punti ADC grezzi).

**FILTER RESPONSE SPEED**

Rappresenta un parametro relativo alla velocità di risposta del filtro, può variare da 0.001 (Risposta più lenta) a 1 (Risposta più veloce). Rappresenta la varianza del processo.

***NET WEIGHT RESOLUTION***

È la risoluzione con cui è rappresentato il valore della pesata netta, può valere:

***MASSIMA RISOLUZIONE***

Rappresenterà la pesata netta con la massima risoluzione possibile

***MANUALE***

Rappresenterà la pesata netta con la risoluzione manuale (in unità ingegneristiche) impostata. Ad esempio impostando 0.1 Kg si otterrà che la pesata netta potrà variare solo di multipli di 100g.

***RISOLUZIONE AUTOMATICA***

Rappresenterà la pesata netta con una risoluzione calcolata di circa 20000 punti. Diversamente dalla risoluzione Massima o Manuale questa impostazione agisce limitando anche il valore ADC e, quindi, interessa tutte le misure.

 **ATTENZIONE**

Tenere presente che nella modalità “Taratura con Peso campione” utilizzando la “Risoluzione Manuale” può capitare che il corretto valore di peso campione non sia perfettamente rappresentabile:

Ad esempio si abbia:

Fondo scala della cella di 15000 g

Peso campione 14000 g

Risoluzione Manuale 1.5 g

Il valore del peso campione (14000 g) non è rappresentabile con la risoluzione a step di 1.5 g (14000/1.5 g= 9333.333 non è un valore intero) quindi sarà rappresentato come: 9333\*1.5 g = 13999.5 g  
Per evitare questo effetto utilizzare una risoluzione per cui il valore sia rappresentabile (ad esempio 1 g oppure 2 g).

**SAMPLE PIECE WEIGHT**

Imposta il peso di un singolo pezzo in unità tecniche per la modalità. Impostando in questo registro il peso netto di un singolo elemento, il convertitore sarà in grado di indicare il numero di pezzi presenti nella bilancia nell'apposito registro secondo la relazione:

$$Nr\ Pezzi = \frac{Peso\ Netto}{Peso\ Pezzo\ Campione}$$

**AUTOMATIC TARE TRACKER**

Permette di abilitare o meno l'azzeramento automatico della tara.

**ADC VALUE**

Permette di impostare il numero di punti ADC entro il quale azzerare la tara in automatico.

Se dopo 5 secondi di condizione di pesata stabile il valore ADC del peso netto si discosta di meno di questo valore allora viene acquisita una nuova tara.

**DELTA WEIGHT**

Variazione di peso che concorre alla definizione di “Stable Weight”


**DELTA TIME [x100ms]**

Variazione di tempo che concorre alla definizione di “Stable Weight”

**STABLE WEIGHT (Condizione di pesata stabile)**

La condizione di pesata stabile serve ad indicare che la misura del peso netto è stabile se:

Il peso netto rimane entro il peso  $\Delta peso\_netto$  nel tempo  $\Delta tempo$  ovvero se la pendenza della curva tracciata dal peso netto è inferiore a  $\frac{\Delta peso\_netto}{\Delta tempo}$  :

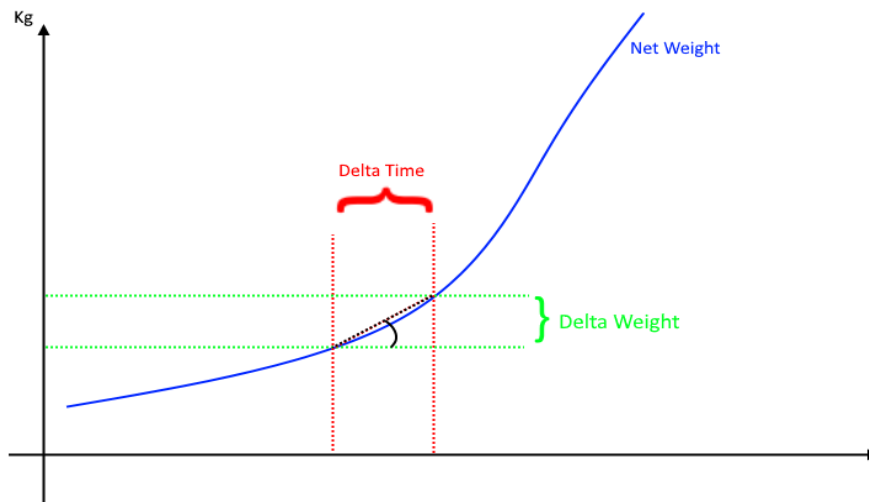

Verrà richiesto di inserire i valori di Delta Peso Netto (**Delta Weight**) (in unità ingegneristiche) e di Delta Tempo (**Delta Time**) (in quanti 0.1 secondi).

**ANALOG OUTPUT WORKING MODE**

Seleziona se l'uscita analogica è legata alla misura netta o comandabile da protocollo profinet io.

**ANALOG OUTPUT TYPE**

Seleziona se l'uscita analogica è in Tensione o Corrente

**DIGITAL I/O MODE**

Configura gli I/O digitali del dispositivo come ingresso o uscita

**FUNCTION**

Configura il funzionamento nel caso l'I/O sia configurato come ingresso digitale:

**ACQUIRE TARE**

In questa modalità se si attiva l'ingresso digitale per un tempo superiore ai 3 secondi si acquisisce un nuovo valore di tara (in RAM, quindi al riavvio viene persa). Equivale ad inviare il comando 49594 (decimale) nel registro command.

**DIGITAL INPUT**

L'ingresso è configurato come ingresso digitale il cui valore può essere letto dall'opposito registro.

**DIGITAL OUTPUT MODE**

Nel caso di configurazione dell'I/O come uscita digitale è possibile scegliere se questa debba essere configurata come normalmente aperta (**Normally Open**) oppure come normalmente chiusa (**Normally Close**).

**DIGITAL OUTPUT CONFIGURATION**

Qui è possibile scegliere il comportamento dell'uscita digitale:

**FULL SCALE CELL**


L'uscita digitale si attiva nel caso la cella abbia raggiunto il fondoscala di misura.

**THRESHOLD AND STABLE WEIGHT**

In questa modalità l'uscita si attiva quando il peso netto raggiunge la soglia e la pesata è in condizione di pesata stabile

**STABLE WEIGHT**

La condizione di pesata stabile serve ad indicare che la misura del peso netto è stabile se: Il peso netto rimane entro il peso  $\Delta peso\_netto$  nel tempo  $\Delta tempo$  ovvero se la pendenza della curva tracciata dal peso netto è inferiore a  $\frac{\Delta peso\_netto}{\Delta tempo}$  :

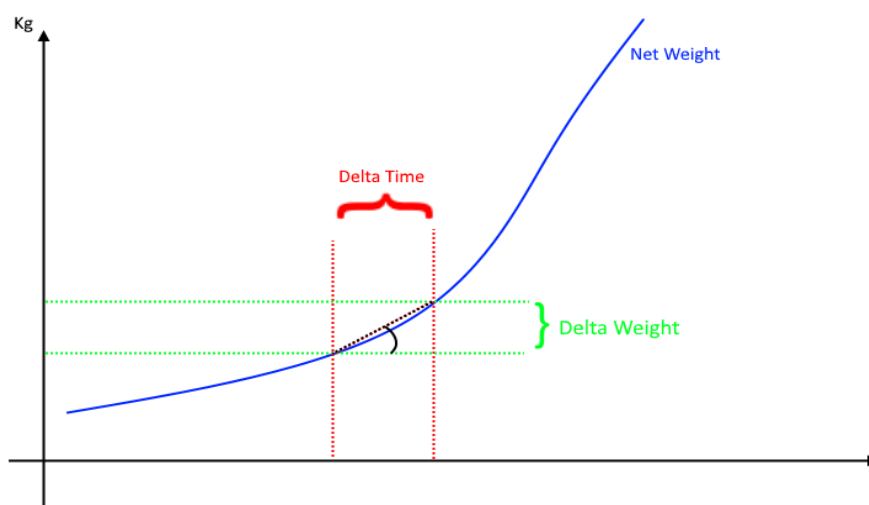

**STABLE WEIGHT**


In questa modalità l'uscita si attiva quando se la pesata è in condizione di pesata stabile.

**COMMANDABLE FROM PROFINET**

In questa modalità l'uscita digitale è comandabile dal protocollo Profinet IO.

**THRESHOLD WITH HYSTERESIS**

In questa modalità l'uscita si attiva quando il peso netto raggiunge la soglia, il rientro dell'allarme avviene quando il peso netto scende sotto il valore Soglia-Isteresi:

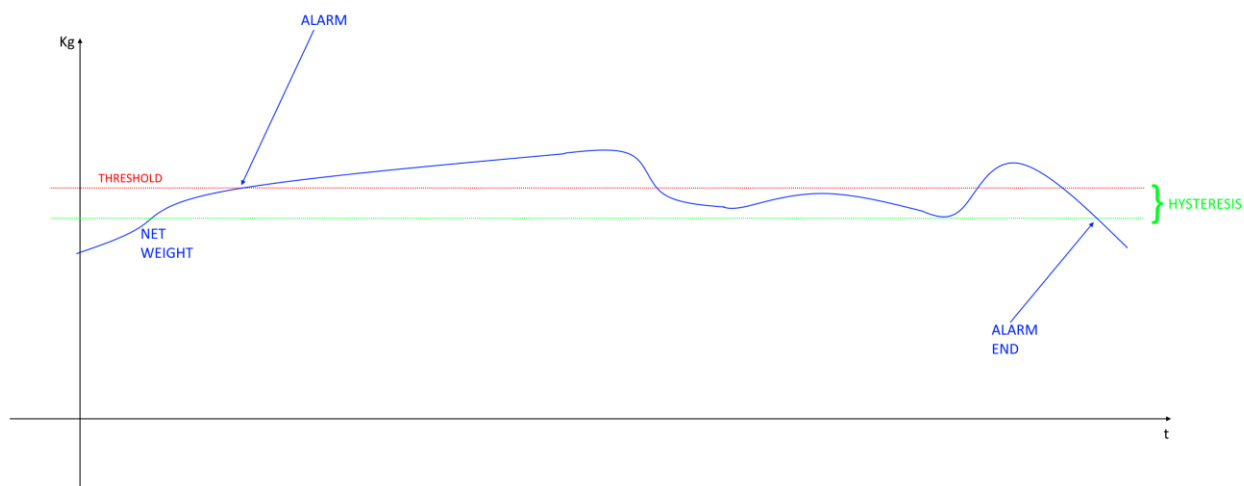

### 6.5.5. R-4AO-8DIDO-P

#### **SET ANALOG MODE**

Imposta il tipo di uscita da -10 a +10 V oppure da 0 a 20 mA

#### **SET ANALOG OUTPUT WATCHDOG**

imposta la modalità di watchdog delle uscite analogiche.

Se "Disabled" disabilita la funzione di watchdog per l'uscita selezionata

Se "Enabled on Profinet Communication" l'uscita carica il valore "AO watchdog fault value" se non c'è stata una comunicazione Profinet entro il tempo impostato.

#### **SET ANALOG OUTPUT WATCHDOG TIMEOUT [s]**

Rappresenta il tempo di watchdog dell'uscita analogica in secondi. Se il PLC smetterà di comunicare con il dispositivo entro il tempo impostato, allora l'uscita caricherà il valore impostato in "AO watchdog fault value" (se la funzione è abilitata).

#### **SET ANALOG WATCHDOG OUTPUT START/FAULT VALUE**

Imposta il valore che deve assumere l'uscita analogica all'avvio e in caso sia scattato il watchdog.

#### **SET START/END ELECTRICAL SCALE**

Rappresenta l'inizio e il fine scala elettrico dell'uscita analogica utilizzato per il registro della misura ingegneristica (scalata).

Il valore da inserire è nell'unità di misura dell'uscita scelta [mV], oppure [uA]

#### **SET START/END ENGINEERING SCALE**

Rappresenta l'inizio e il fine scala ingegneristico dell'uscita analogica.

Esempio:

ANALOG START ELECTRICAL SCALE = 4000 [uA]

ANALOG END ELECTRICAL SCALE = 20000 [uA]

ANALOG START ENG. SCALE = -200 [metri]

ANALOG END ENG. SCALE = 200 [metri]

Si avrà che scrivendo:

L'uscita a -200 questa fornirà 4 mA

L'uscita a 0 questa fornirà 12 mA

L'uscita a +200 questa fornirà 20 mA

 **ATTENZIONE!**

**SE SI IMPOSTA STAR/END ELECTRICAL SCALE E START/END ENG. SCALE A 0 LA SCALATURA NON È ATTIVA E L'USCITA SARA' PILOTATA DIRETTAMENTE IN [mV] o [uA]**

**SET DIGITAL IO INPUT/OUTPUT**

Seleziona se l'ingresso digitale selezionato funzionerà da ingresso o uscita

**SET DIGITAL INPUT NORMALLY HIGH/LOW**

Se selezionato come ingresso digitale configura se l'ingresso è normalmente alto o basso.

**SET DIGITAL OUTPUT NORMALLY OPEN/CLOSE**

Se selezionato come uscita digitale configura se l'uscita è normalmente aperta o chiusa.

**SET DIGITAL OUTPUT WATCHDOG**

Se selezionato come uscita digitale imposta la modalità di watchdog delle uscite.

Se "Disabled" disabilita la funzione di watchdog per l'uscita selezionata

Se "Enabled on Profinet Communication" l'uscita si porta in condizione di "Watchdog state" se non c'è stata una generica comunicazione Profinet entro il tempo impostato.

**SET DIGITAL OUTPUT WATCHDOG STATE**

Imposta il valore che deve assumere l'uscita digitale in caso sia scattato il watchdog.

**SET DIGITAL OUTPUT WATCHDOG TIMEOUT [s]**

Rappresenta il tempo di watchdog dell'uscita digitale in secondi. Se il PLC smetterà di comunicare con il dispositivo entro il tempo impostato, allora le uscite si porteranno nella condizione di "Watchdog state" (se la funzione è abilitata).

### 6.5.6. R-4RTD-8DIDO-P

#### **SET RTD SENSOR**

Imposta il tipo di sensore connesso all'ingresso.

È possibile scegliere tra i seguenti sensori:

PT100  
Ni100  
PT500  
PT1000  
Cu50  
Cu100  
Ni120  
Ni1000

#### **SAMPLING TIME**

Imposta il tempo di campionamento del canale (ogni canale è indipendente).

#### **SET ANALOG MOVING FILTER**

Permette di impostare se attivare o meno sulla misura analogica il filtro in media mobile di 10 campioni.

#### **SET TEMPERATURE MEASURE OFFSET**

Permette di impostare un offset di temperatura del canale.

#### **ANALOG INPUT START SCALE**

Rappresenta l'inizio scala elettrico della misura analogica utilizzato per il registro della misura ingegneristica.

#### **ANALOG INPUT STOP SCALE**

Rappresenta il fine scala elettrico della misura analogica utilizzato per il registro della misura ingegneristica.

#### **ANALOG INPUT ENG START SCALE**

Rappresenta il valore del registro di misura ingegneristico quando l'ingresso raggiunge il valore indicato nel parametro ANALOG INPUT START SCALE.

Ad esempio se:

ANALOG INPUT START SCALE = 0 °C  
ANALOG INPUT STOP SCALE = 100 °C  
ANALOG INPUT ENG STOP SCALE = -200  
ANALOG INPUT ENG START SCALE = 200

Con un ingresso di 50 °C il valore ingegneristico varrà 0.

***ANALOG INPUT ENG STOP SCALE***

Rappresenta il valore del registro di misura ingegneristico quando l'ingresso raggiunge il valore indicato nel parametro ANALOG INPUT STOP SCALE.

Ad esempio se:

ANALOG INPUT START SCALE = 0 °C

ANALOG INPUT STOP SCALE = 100 °C

ANALOG INPUT ENG STOP SCALE = -200

ANALOG INPUT ENG START SCALE = 200

Con un ingresso di 50 °C il valore ingegneristico varrà 0.

***CONNECTION WIRES***

Permette di selezionare il tipo di collegamento con il sensore a 2, 3 o 4 fili.

***WIRES CONNECTION RESISTANCE [Ohm]***

Permette di selezionare l'eventuale resistenza dei cavi di connessione.

***UNIT MEASURE***

Permette di selezionare l'unità di misura del canale tra °C, K, °F, Ohm.

***FAULT MODE***

Permette di impostare il comportamento in caso di fault del canale tra "Last valid Value" o "Fail value"

***FAIL VALUE***

Permette di impostare il valore di fail del canale.

***BURN SENSOR DETECT***

Permette di attivare o no il detect veloce dello stato di burn del sensore

***BURN SENSOR SAMPLING TIME (s)***

Permette di impostare ogni quanto deve essere fatta la misura per il detect dello stato di burn del canale.

***SET DIGITAL IO INPUT/OUTPUT***

Seleziona se l'ingresso digitale selezionato funzionerà da ingresso o uscita

***SET DIGITAL INPUT NORMALLY HIGH/LOW***

Se selezionato come ingresso digitale configura se l'ingresso è normalmente alto o basso.

***SET DIGITAL OUTPUT NORMALLY OPEN/CLOSE***

Se selezionato come uscita digitale configura se l'uscita è normalmente aperta o chiusa.

***SET DIGITAL OUTPUT WATCHDOG***

Se selezionato come uscita digitale imposta la modalità di watchdog delle uscite.

Se "Disabled" disabilita la funzione di watchdog per l'uscita selezionata

Se "Enabled on Profinet Communication" l'uscita si porta in condizione di "Watchdog state" se non c'è stata una generica comunicazione Profinet entro il tempo impostato.

***SET DIGITAL OUTPUT WATCHDOG STATE***

Imposta il valore che deve assumere l'uscita digitale in caso sia scattato il watchdog.

***SET DIGITAL OUTPUT WATCHDOG TIMEOUT [s]***

Rappresenta il tempo di watchdog dell'uscita digitale in secondi. Se il PLC smetterà di comunicare con il dispositivo entro il tempo impostato, allora le uscite si porteranno nella condizione di "Watchdog state" (se la funzione è abilitata).

### 6.5.7. R-2AI-6DIDO-P

#### **ANALOG INPUT MODE (default 0-30V)**

Imposta il tipo di misura per l'ingresso selezionato.

È possibile scegliere tra i seguenti tipi di ingresso:

0-30V

0-20 mA

#### **SAMPLING TIME**

E' possibile scegliere il tempo di campionamento da 15 campioni al secondo a 240 campioni al secondo. Nel caso di 2 canali abilitati il tempo di acquisizione va moltiplicato x2.

#### **ANALOG MOVING FILTER (default DISABLED)**

Permette di attivare il filtro in media mobile di 10 campioni.

#### **OUT OF SCALE FAULT MODE**

Imposta se quando l'ingresso è fuori scala deve o no caricare i valori di fault.

#### **OUT OF SCALE FAULT VALUE**

Valore di fault da caricare in caso il parametro "OUT OF SCALE FAULT MODE" sia abilitato.

#### **ANALOG INPUT START SCALE**

Rappresenta l'inizio scala elettrico della misura analogica utilizzato per il registro della misura ingegneristica.

#### **ANALOG INPUT STOP SCALE**

Rappresenta il fine scala elettrico della misura analogica utilizzato per il registro della misura ingegneristica.

#### **ANALOG INPUT ENG START SCALE**

Rappresenta il valore del registro di misura ingegneristico quando l'ingresso raggiunge il valore indicato nel parametro ANALOG INPUT START SCALE.

Ad esempio se:

ANALOG INPUT START SCALE = 4mA

ANALOG INPUT STOP SCALE = 20mA

ANALOG INPUT ENG STOP SCALE = -200 metri

ANALOG INPUT ENG START SCALE = 200 metri

Con un ingresso di 12 mA il valore ingegneristico varrà 0 metri.

#### **ANALOG INPUT ENG STOP SCALE**

Rappresenta il valore del registro di misura ingegneristico quando l'ingresso raggiunge il valore indicato nel parametro ANALOG INPUT STOP SCALE.

Ad esempio se:

ANALOG INPUT START SCALE = 4mA

ANALOG INPUT STOP SCALE = 20mA

ANALOG INPUT ENG STOP SCALE = -200 metri

ANALOG INPUT ENG START SCALE = 200 metri

Con un ingresso di 12 mA il valore ingegneristico varrà 0 metri.

### ***SET DIGITAL IO INPUT/OUTPUT***

Seleziona se l'ingresso digitale selezionato funzionerà da ingresso o uscita

### ***SET DIGITAL INPUT NORMALLY HIGH/LOW***

Se selezionato come ingresso digitale configura se l'ingresso è normalmente alto o basso.

### ***SET DIGITAL OUTPUT NORMALLY OPEN/CLOSE***

Se selezionato come uscita digitale configura se l'uscita è normalmente aperta o chiusa.

### ***SET DIGITAL OUTPUT WATCHDOG***

Se selezionato come uscita digitale imposta la modalità di watchdog delle uscite.

Se "Disabled" disabilita la funzione di watchdog per l'uscita selezionata

Se "Enabled on Profinet Communication" l'uscita si porta in condizione di "Watchdog state" se non c'è stata una generica comunicazione Profinet entro il tempo impostato.

### ***SET DIGITAL OUTPUT WATCHDOG STATE***


Imposta il valore che deve assumere l'uscita digitale in caso sia scattato il watchdog.

### ***SET DIGITAL OUTPUT WATCHDOG TIMEOUT [s]***

Rappresenta il tempo di watchdog dell'uscita digitale in secondi. Se il PLC smetterà di comunicare con il dispositivo entro il tempo impostato, allora le uscite si porteranno nella condizione di "Watchdog state" (se la funzione è abilitata).

### 6.6. DATI I/O R-32DIDO-P

Definiamo le variabili del PLC direttamente nella "tabella delle variabili standard":

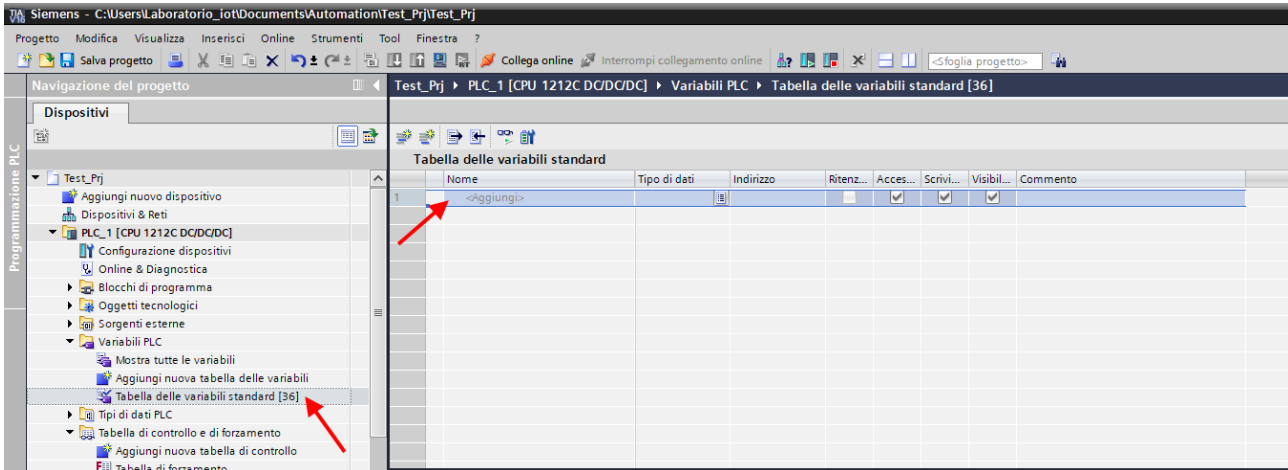

Aggiungiamo ora le variabili relative all' IO, gli indirizzi sono riportati qui:

| Vista generale dispositivi |          |           |           |             |             |                      |                |    |
|----------------------------|----------|-----------|-----------|-------------|-------------|----------------------|----------------|----|
| ...                        | Modulo   | Telaio... | Posto ... | Indirizzo I | Indirizz... | Tipo                 | N° di articolo | Fi |
| ▼                          | r32didop | 0         | 0         |             |             | R-32DIDO-P Ethern... | R-32DIDO-P     | FV |
| ▶                          | PN-IO    | 0         | 0 X1      |             |             | r32didop             |                |    |
|                            | 32DIDO   | 0         | 1         | 1...4       | 1...4       | 32DIDO               |                |    |

Quindi:

I byte da I1 a I4 contengono gli ingressi (il bit 0 è l'IO1, il bit 1 è l'IO2 etc....)

I byte da Q1 a Q4 contengono le uscite (il bit 0 è l'IO1, il bit 1 è l'IO2 etc...), ovviamente solo le uscite sono scrivibili.

Qui sotto è riportata la mappatura di default degli IO disponibili:

| <b>INGRESSO/USCITA</b> | <b>INDIRIZZO DEFAULT<br/>IO CONFIGURATO<br/>COME INGRESSO</b> | <b>INDIRIZZO DEFAULT<br/>IO CONFIGURATO COME<br/>USCITA</b> |
|------------------------|---|---|
| IO1                    | I1.0  | Q1.0  |
| IO2                    | I1.1  | Q1.1  |
| IO3                    | I1.2  | Q1.2  |
| IO4                    | I1.3  | Q1.3  |
| IO5                    | I1.4  | Q1.4  |
| IO6                    | I1.5  | Q1.5  |
| IO7                    | I1.6  | Q1.6  |
| IO8                    | I1.7  | Q1.7  |
| IO9                    | I2.0  | Q2.0  |
| IO10                   | I2.1  | Q2.1  |
| IO11                   | I2.2  | Q2.2  |
| IO12                   | I2.3  | Q2.3  |
| IO13                   | I2.4  | Q2.4  |
| IO14                   | I2.5  | Q2.5  |
| IO15                   | I2.6  | Q2.6  |
| IO16                   | I2.7  | Q2.7  |
| IO17                   | I3.0  | Q3.0  |
| IO18                   | I3.1  | Q3.1  |
| IO19                   | I3.2  | Q3.2  |
| IO20                   | I3.3  | Q3.3  |
| IO21                   | I3.4  | Q3.4  |
| IO22                   | I3.5  | Q3.5  |
| IO23                   | I3.6  | Q3.6  |
| IO24                   | I3.7  | Q3.7  |
| IO25                   | I4.0  | Q4.0  |
| IO26                   | I4.1  | Q4.1  |
| IO27                   | I4.2  | Q4.2  |
| IO28                   | I4.3  | Q4.3  |
| IO29                   | I4.4  | Q4.4  |
| IO30                   | I4.5  | Q4.5  |
| IO31                   | I4.6  | Q4.6  |
| IO32                   | I4.7  | Q4.7  |


Quindi se, ad esempio, necessito di 16 ingressi e 16 uscite posso utilizzare i Booleani da I1.0 a I2.7 per gli ingressi (che si troveranno quindi negli IO1...IO16) e i Booleani da Q3.0 a Q4.7 per le uscite (che si troveranno quindi negli IO17...IO32).

## **ATTENZIONE!**

**Un IO configurato come ingresso non può essere comandato come uscita.  
Un IO configurato come uscita non può essere letto come ingresso.**


Seguendo sempre il nostro esempio (16 ingressi e 16 uscite) definiamo nella tabella delle variabili standard i 16 ingressi e le 16 uscite:

Progetto\_R32DIDO ▶ PLC\_1 [CPU 1211C DC/DC/DC] ▶ Tabella di controllo e di forzamento ▶ Tabella d

|    | i | Nome       | Indirizzo | Formato visualizz.. | Valore di controllo | Valore di comando |  |
|----|---|------------|-----------|---------------------|---------------------|-------------------|---|
| 1  |   | *IN1*      | %I1.0     | Bool                | TRUE                |                   | <input type="checkbox"/>  |
| 2  |   | *IN2*      | %I1.1     | Bool                | TRUE                |                   | <input type="checkbox"/>  |
| 3  |   | *IN3*      | %I1.2     | Bool                | TRUE                |                   | <input type="checkbox"/>  |
| 4  |   | *IN4*      | %I1.3     | Bool                | TRUE                |                   | <input type="checkbox"/>  |
| 5  |   | *IN5*      | %I1.4     | Bool                | FALSE               |                   | <input type="checkbox"/>  |
| 6  |   | *IN6*      | %I1.5     | Bool                | FALSE               |                   | <input type="checkbox"/>  |
| 7  |   | *IN7*      | %I1.6     | Bool                | FALSE               |                   | <input type="checkbox"/>  |
| 8  |   | *IN8*      | %I1.7     | Bool                | FALSE               |                   | <input type="checkbox"/>  |
| 9  |   | *IN9*      | %I2.0     | Bool                | TRUE                |                   | <input type="checkbox"/>  |
| 10 |   | *IN10*     | %I2.1     | Bool                | FALSE               |                   | <input type="checkbox"/>  |
| 11 |   | *IN11*     | %I2.2     | Bool                | FALSE               |                   | <input type="checkbox"/>  |
| 12 |   | *IN12*     | %I2.3     | Bool                | FALSE               |                   | <input type="checkbox"/>  |
| 13 |   | *IN13*     | %I2.4     | Bool                | FALSE               |                   | <input type="checkbox"/>  |
| 14 |   | *IN14*     | %I2.5     | Bool                | FALSE               |                   | <input type="checkbox"/>  |
| 15 |   | *IN15*     | %I2.6     | Bool                | FALSE               |                   | <input type="checkbox"/>  |
| 16 |   | *IN16*     | %I2.7     | Bool                | FALSE               |                   | <input type="checkbox"/>  |
| 17 |   | *OUT17*    | %Q3.0     | Bool                |                     |                   | <input type="checkbox"/>  |
| 18 |   | *OUT18*    | %Q3.1     | Bool                |                     |                   | <input type="checkbox"/>  |
| 19 |   | *OUT19*    | %Q3.2     | Bool                |                     |                   | <input type="checkbox"/>  |
| 20 |   | *OUT20*    | %Q3.3     | Bool                |                     |                   | <input type="checkbox"/>  |
| 21 |   | *OUT21*    | %Q3.4     | Bool                |                     |                   | <input type="checkbox"/>  |
| 22 |   | *OUT22*    | %Q3.5     | Bool                |                     |                   | <input type="checkbox"/>  |
| 23 |   | *OUT23*    | %Q3.6     | Bool                |                     |                   | <input type="checkbox"/>  |
| 24 |   | *OUT24*    | %Q3.7     | Bool                |                     |                   | <input type="checkbox"/>  |
| 25 |   | *OUT25*    | %Q4.0     | Bool                |                     |                   | <input type="checkbox"/>  |
| 26 |   | *OUT26*    | %Q4.1     | Bool                |                     |                   | <input type="checkbox"/>  |
| 27 |   | *OUT27*    | %Q4.2     | Bool                |                     |                   | <input type="checkbox"/>  |
| 28 |   | *OUT28*    | %Q4.3     | Bool                |                     |                   | <input type="checkbox"/>  |
| 29 |   | *OUT29*    | %Q4.4     | Bool                |                     |                   | <input type="checkbox"/>  |
| 30 |   | *OUT30*    | %Q4.5     | Bool                |                     |                   | <input type="checkbox"/>  |
| 31 |   | *OUT31*    | %Q4.6     | Bool                |                     |                   | <input type="checkbox"/>  |
| 32 |   | *OUT32*    | %Q4.7     | Bool                |                     |                   | <input type="checkbox"/>  |
| 33 |   | <Aggiungi> |           |                     |                     |                   | <input type="checkbox"/>  |

Ora compiliamo, inviamo il progetto e andiamo online con il PLC.

Una volta online premiamo l'icona con gli occhiali per aggiornare lo stato delle variabili.

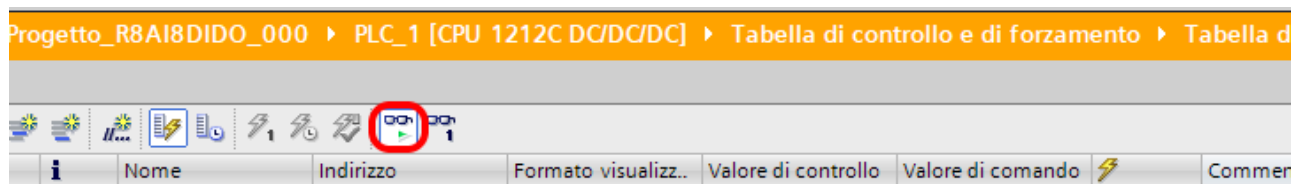


Sotto la colonna "Valore di controllo" è possibile leggere in tempo reale il valore degli I/O.

Per comandare le uscite è necessario invece inserire "TRUE" o "FALSE" nella colonna "Valore di comando" e poi premere l'icona con il lampo per comandare la scrittura. Si noti lo stato del led relativo all'uscita comandata.

Nella colonna "Valore di controllo" anche lo stato delle uscite vengono lette in tempo reale.

### 6.7. DATI I/O R-16DI-8DO-P


Definiamo le variabili del PLC direttamente nella "tabella delle variabili standard":

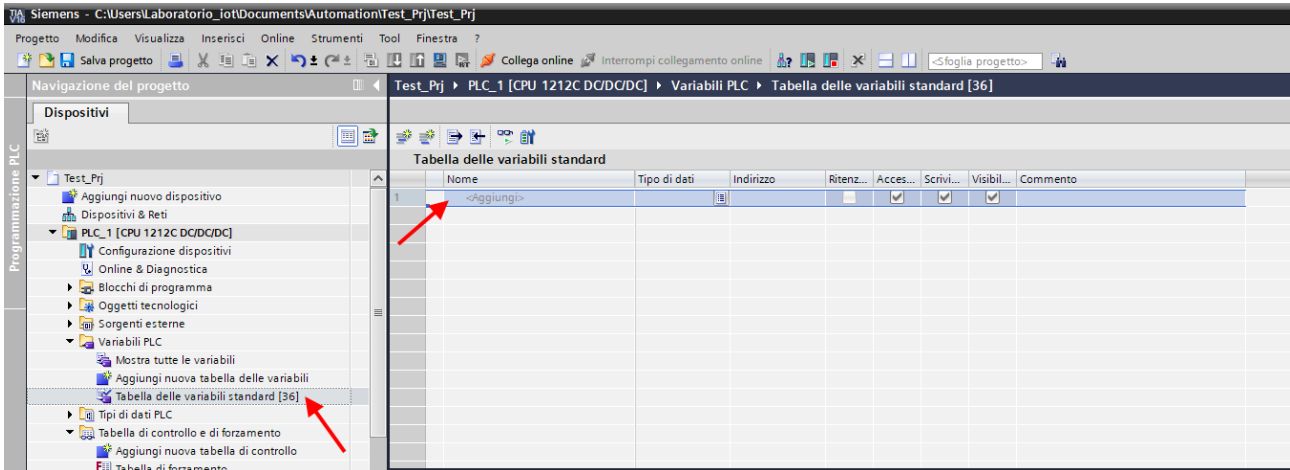

Aggiungiamo ora le variabili relative all' IO (nell'esempio si tratta di un R-16DI-8DO quindi 16 ingressi digitali e 8 uscite digitali). Gli indirizzi sono scritti qui:


| Vista generale dispositivi |            |           |           |             |             |                      |                |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|----------------------|----------------|
| ...                        | Modulo     | Telaio... | Posto ... | Indirizzo I | Indirizzo Q | Tipo                 | N° di articolo |
| ▼                          | r16di8do   | 0         | 0         |             |             | R-16DI-8DO Ethern... | R-16DI-8DO     |
| ▶                          | PN-IO      | 0         | 0 X1      |             |             | r16di8do             |                |
|                            | 16DI-8DO_1 | 0         | 1         | 1...2       | 1           | 16DI-8DO             |                |

Quindi i byte I1 e I2 contengono i 16 ingressi, il byte Q1 le 8 uscite:

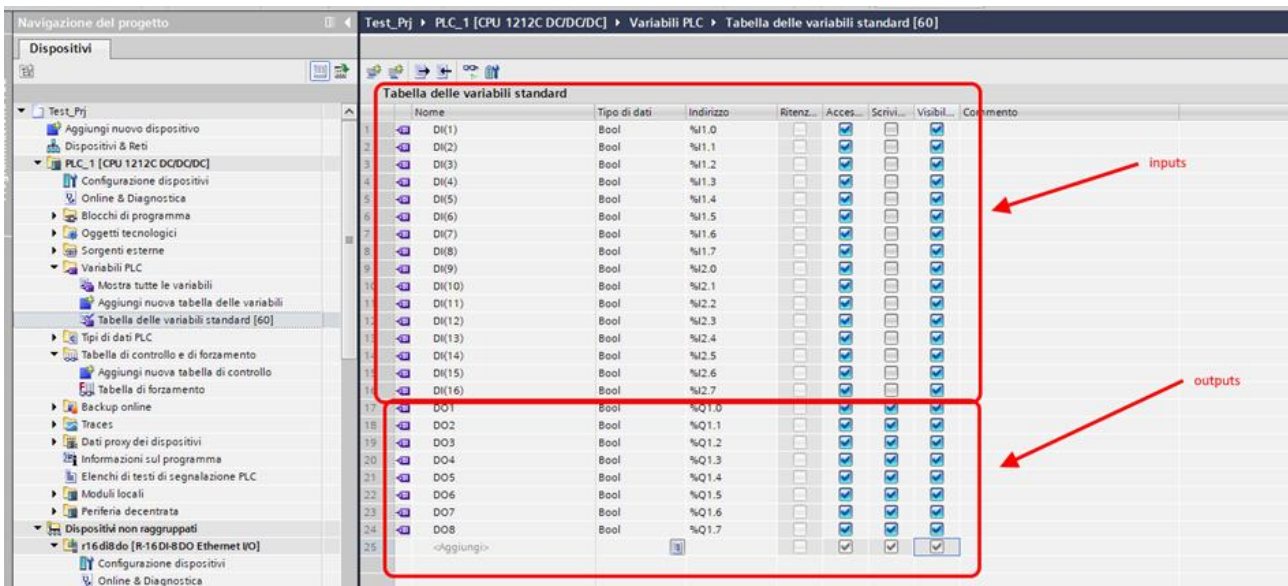


Terminata questa operazione andiamo a definire una nuova tabella di controllo:


Facciamo click su "Aggiungi nuova tabella di controllo" e poi inseriamo le variabili

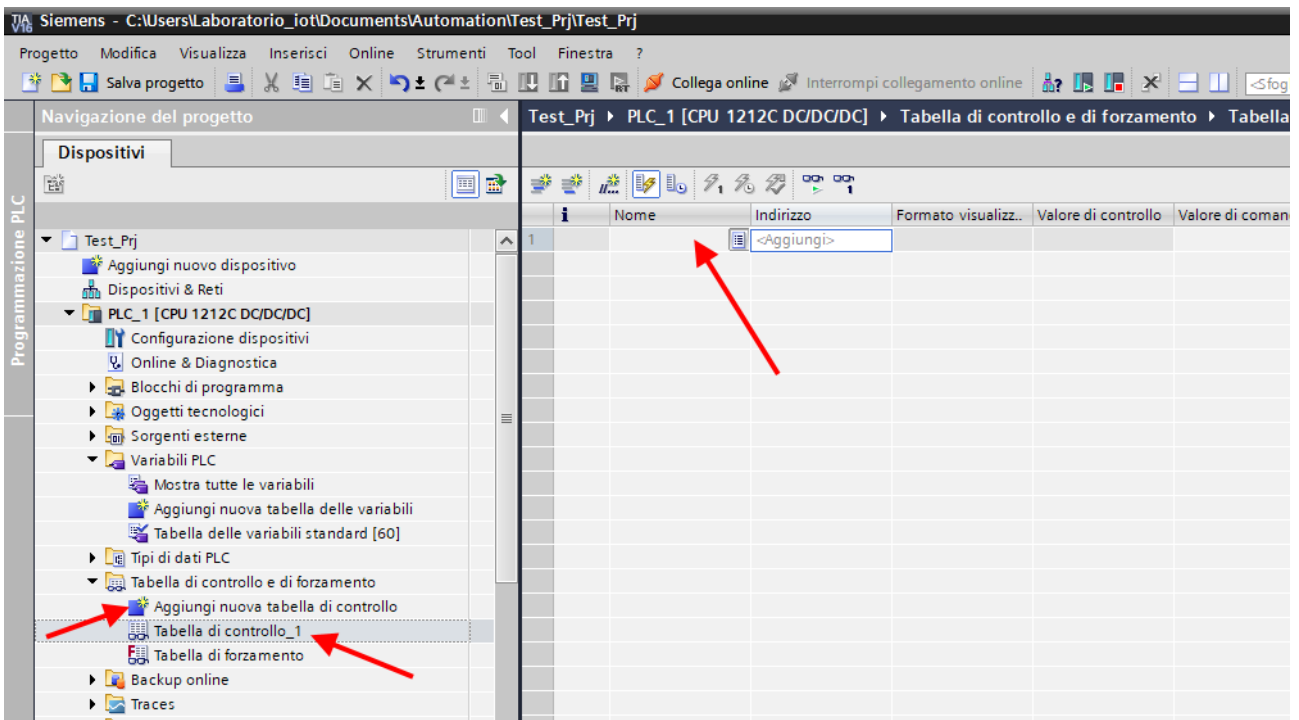


Poiché le abbiamo già definite in precedenza basterà selezionare quelle che vogliamo monitorare dall'elenco:

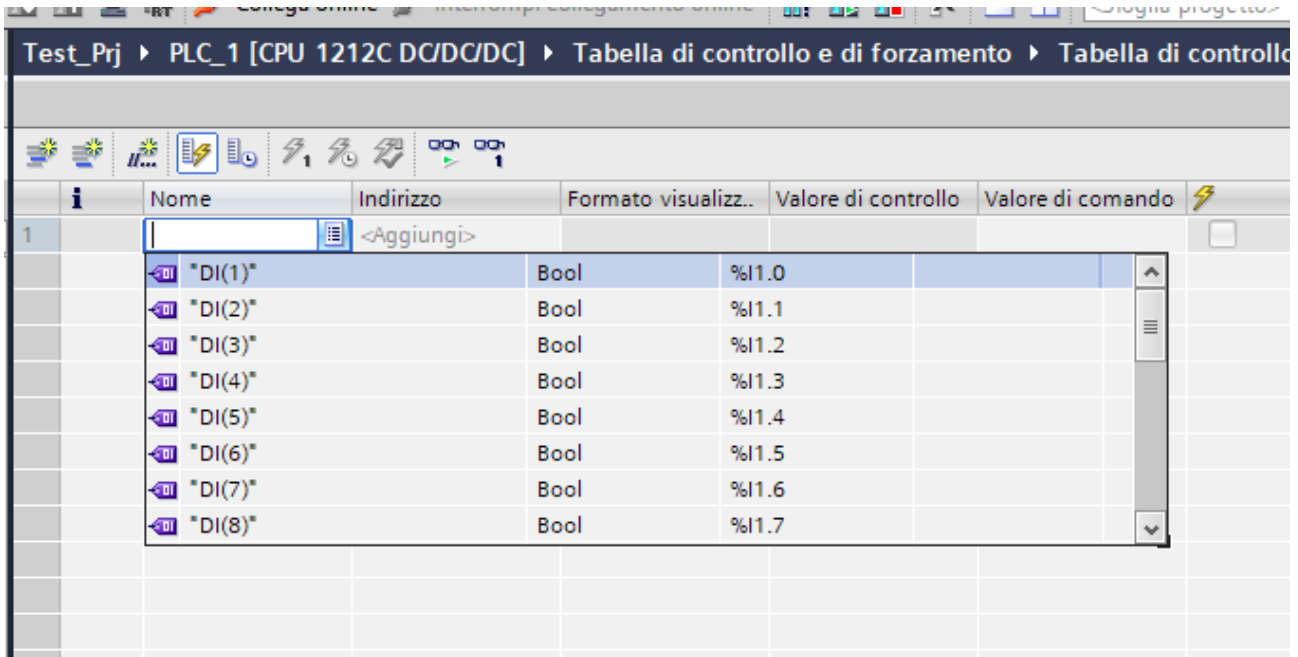

Una volta aggiunte tutte si otterrà:

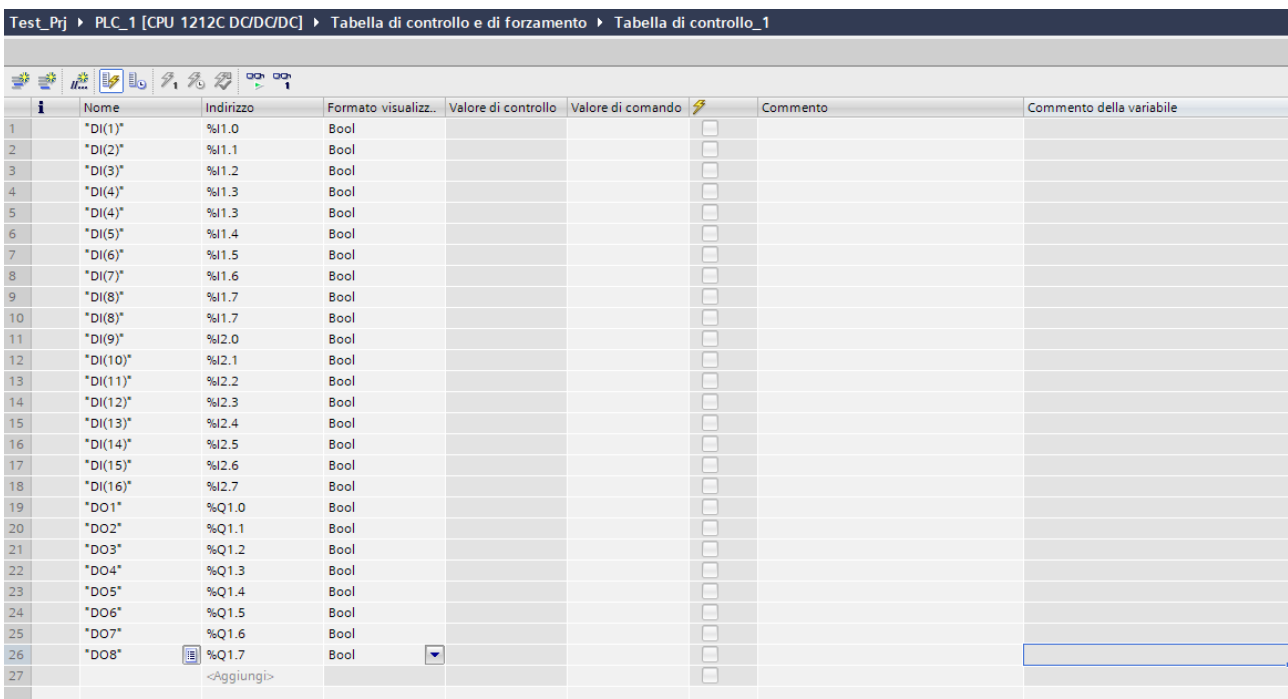

Ora compiliamo, inviamo il progetto e andiamo online con il PLC (tutte operazioni viste in precedenza):  
Una volta online premiamo l'icona con gli occhiali per aggiornare lo stato delle variabili:

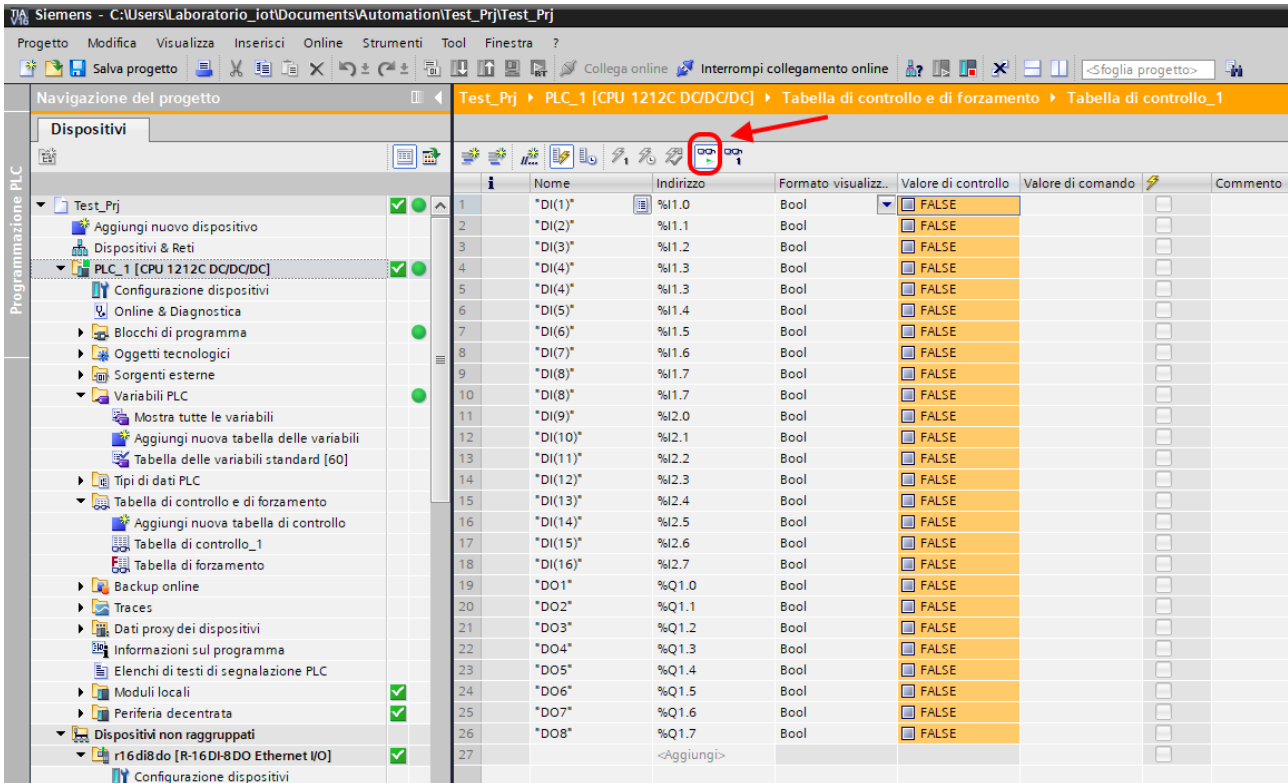

Sotto la colonna "Valore di controllo" è possibile leggere in tempo reale il valore degli I/O.

Per comandare le uscite è necessario invece inserire "TRUE" nella colonna "Valore di comando" e poi premere l'icona con il lampo per comandare la scrittura:


Test\_Prj > PLC\_1 [CPU 1212C DC/DC/DC] > Tabella di controllo e di forzamento > Tabella di controllo\_1

|    | Nome     | Indirizzo  | Formato visualizz.. | Valore di controllo                      | Valore di comando |  | Comr |
|----|----------|------------|---------------------|--|-------------------|--|------|
| 1  | *DI(1)*  | %I1.0      | Bool                | <input type="checkbox"/> FALSE           |                   |  |      |
| 2  | *DI(2)*  | %I1.1      | Bool                | <input type="checkbox"/> FALSE           |                   |  |      |
| 3  | *DI(3)*  | %I1.2      | Bool                | <input type="checkbox"/> FALSE           |                   |  |      |
| 4  | *DI(4)*  | %I1.3      | Bool                | <input type="checkbox"/> FALSE           |                   |  |      |
| 5  | *DI(4)*  | %I1.3      | Bool                | <input type="checkbox"/> FALSE           |                   |  |      |
| 6  | *DI(5)*  | %I1.4      | Bool                | <input type="checkbox"/> FALSE           |                   |  |      |
| 7  | *DI(6)*  | %I1.5      | Bool                | <input type="checkbox"/> FALSE           |                   |  |      |
| 8  | *DI(7)*  | %I1.6      | Bool                | <input type="checkbox"/> FALSE           |                   |  |      |
| 9  | *DI(8)*  | %I1.7      | Bool                | <input type="checkbox"/> FALSE           |                   |  |      |
| 10 | *DI(8)*  | %I1.7      | Bool                | <input type="checkbox"/> FALSE           |                   |  |      |
| 11 | *DI(9)*  | %I2.0      | Bool                | <input type="checkbox"/> FALSE           |                   |  |      |
| 12 | *DI(10)* | %I2.1      | Bool                | <input type="checkbox"/> FALSE           |                   |  |      |
| 13 | *DI(11)* | %I2.2      | Bool                | <input type="checkbox"/> FALSE           |                   |  |      |
| 14 | *DI(12)* | %I2.3      | Bool                | <input type="checkbox"/> FALSE           |                   |  |      |
| 15 | *DI(13)* | %I2.4      | Bool                | <input type="checkbox"/> FALSE           |                   |  |      |
| 16 | *DI(14)* | %I2.5      | Bool                | <input type="checkbox"/> FALSE           |                   |  |      |
| 17 | *DI(15)* | %I2.6      | Bool                | <input type="checkbox"/> FALSE           |                   |  |      |
| 18 | *DI(16)* | %I2.7      | Bool                | <input type="checkbox"/> FALSE           |                   |  |      |
| 19 | *DO1*    | %Q1.0      | Bool                | <input checked="" type="checkbox"/> TRUE | TRUE              |  |      |
| 20 | *DO2*    | %Q1.1      | Bool                | <input checked="" type="checkbox"/> TRUE | TRUE              |  |      |
| 21 | *DO3*    | %Q1.2      | Bool                | <input type="checkbox"/> FALSE           |                   |  |      |
| 22 | *DO4*    | %Q1.3      | Bool                | <input type="checkbox"/> FALSE           |                   |  |      |
| 23 | *DO5*    | %Q1.4      | Bool                | <input type="checkbox"/> FALSE           |                   |  |      |
| 24 | *DO6*    | %Q1.5      | Bool                | <input type="checkbox"/> FALSE           |                   |  |      |
| 25 | *DO7*    | %Q1.6      | Bool                | <input type="checkbox"/> FALSE           |                   |  |      |
| 26 | *DO8*    | %Q1.7      | Bool                | <input type="checkbox"/> FALSE           |                   |  |      |
| 27 |          | <Aggiungi> |                     |  |                   |  |      |

Nella colonna "Valore di controllo" le uscite vengono ora correttamente lette a "True".

### 6.8. DATI I/O R-8AI-8DIDO-P

Definiamo le variabili del PLC direttamente nella "tabella delle variabili standard":

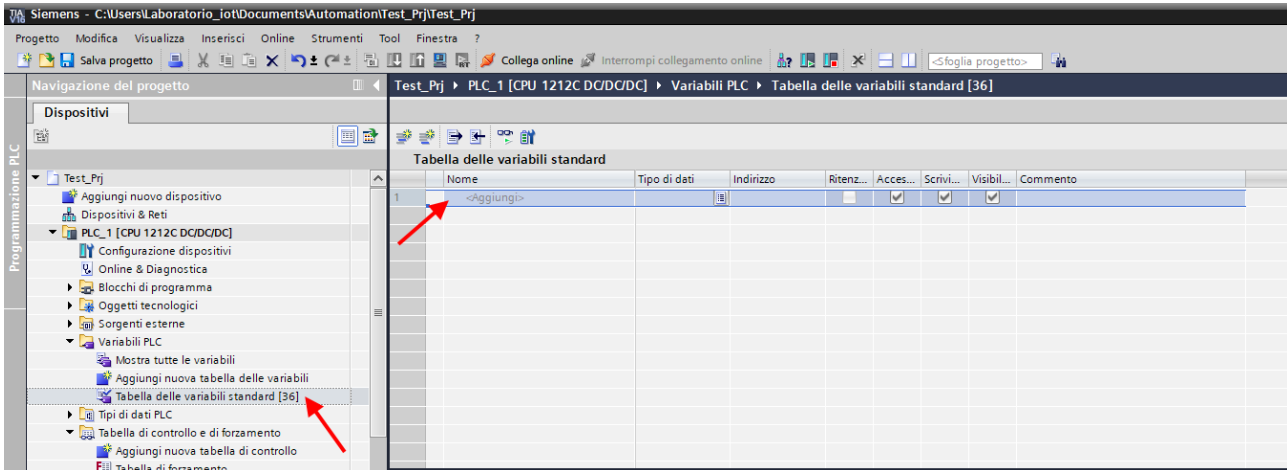

Aggiungiamo ora le variabili relative all' I/O. Ad esempio gli indirizzi sono scritti qui:

| Vista generale dispositivi |           |                  |             |             |                       |  |
|----------------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|-----------------------|--|
| Modulo                     | Telaio... | Posto connettore | Indirizzo I | Indirizzo Q | Tipo                  |  |
| ▼ r8ai8didop               | 0         | 0                |             |             | R-8AI-8DIDO-P Ethe... |  |
| ▶ PN-IO                    | 0         | 0 X1             |             |             | r8ai8didop            |  |
| 8AIN Integer value_1       | 0         | 1                | 68...83     |             | 8AIN Integer value    |  |
| 8DIDO_1                    | 0         | 2                | 1           | 1           | 8DIDO                 |  |
| 8AIN_1                     | 0         | 3                | 84...115    |             | 8AIN                  |  |
| AIN Burn State_1           | 0         | 4                | 2           |             | AIN Burn State        |  |

Quindi il byte I1 contiene gli 8 ingressi digitali (quelli come ingressi), il byte Q1 le 8 uscite (quelle configurate come uscite). I Byte dall' I68 all' I83 riportano i valori degli 8 ingressi analogici in intero con segno (2 byte per ingresso).

I Byte dall' I84 all' I115 riportano i valori degli 8 ingressi analogici in floating point (4 byte per ingresso).

Il Byte I2 riporta lo stato di burnout degli ingressi analogici configurati in Termocoppia.

Qui sotto è riportata la mappatura di default degli IO digitali disponibili:

| <b>INGRESSO/USCITA</b> | <b>INDIRIZZO DEFAULT<br/>IO CONFIGURATO<br/>COME INGRESSO</b> | <b>INDIRIZZO DEFAULT<br/>IO CONFIGURATO COME<br/>USCITA</b> |
|------------------------|---|---|
| IO1                    | I1.0  | Q1.0  |
| IO2                    | I1.1  | Q1.1  |
| IO3                    | I1.2  | Q1.2  |
| IO4                    | I1.3  | Q1.3  |
| IO5                    | I1.4  | Q1.4  |
| IO6                    | I1.5  | Q1.5  |
| IO7                    | I1.6  | Q1.6  |
| IO8                    | I1.7  | Q1.7  |


La mappatura di default degli IO analogici è la seguente:

| <b>INGRESSO<br/>ANALOGICO<br/>INTERO</b> | <b>INDIRIZZO DEFAULT<br/>INGRESSO</b> |
|--|---------------------------------------|
| AIN1                                     | IW2                                   |
| AIN 2                                    | IW4                                   |
| AIN 3                                    | IW6                                   |
| AIN 4                                    | IW8                                   |
| AIN 5                                    | IW10                                  |
| AIN 6                                    | IW12                                  |
| AIN 7                                    | IW14                                  |
| AIN 8                                    | IW16                                  |

| <b>INGRESSO<br/>ANALOGICO<br/>FLOATING POINT</b> | <b>INDIRIZZO DEFAULT<br/>INGRESSO</b> |
|--|---------------------------------------|
| AIN1   | ID18                                  |
| AIN 2  | ID22                                  |
| AIN 3  | ID26                                  |
| AIN 4  | ID30                                  |
| AIN 5  | ID34                                  |
| AIN 6  | ID38                                  |
| AIN 7  | ID42                                  |
| AIN 8  | ID44                                  |

### 6.9. DATI I/O R-SG3-P

Definiamo le variabili del PLC direttamente nella "tabella delle variabili standard":

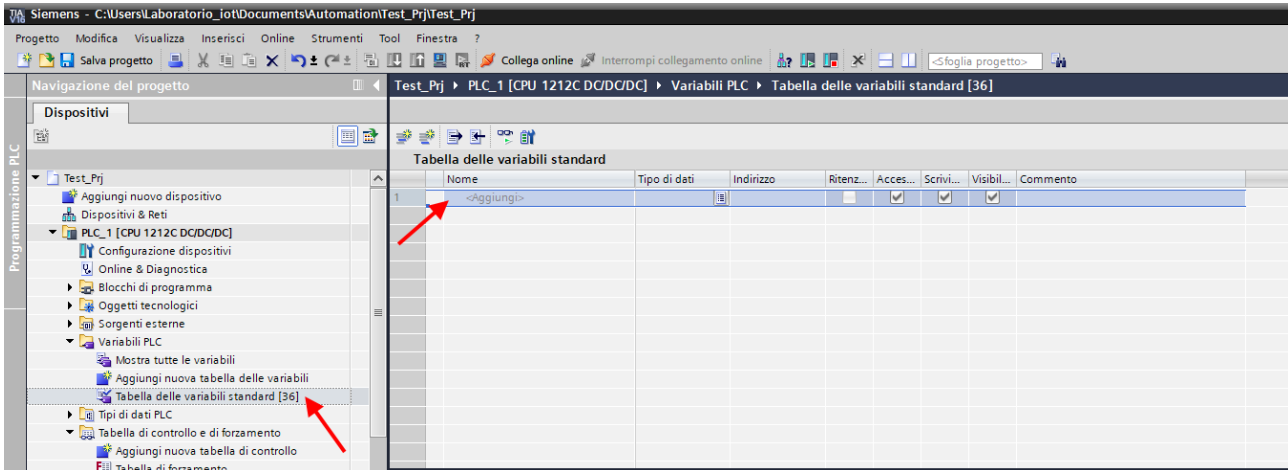

Aggiungiamo ora le variabili relative all' IO.



## ATTENZIONE!

**DALLA REVISIONE FIRMWARE 1005 I PARAMETRI DEL DISPOSITIVO POSSONO ESSERE CONFIGURATI ANCHE IN TEMPO REALE DAL PLC SOVRASCRIVENDO LA CONFIGURAZIONE INIZIALE.**

Ad esempio di default si ha:



Quindi di default viene creato lo slot Weight (Integer).

**SLOT “WEIGHT (INTEGER)”**

Questo slot contiene variabili in sola lettura:

| <b>SLOT WEIGHT (INTEGER)</b> | <b>OFFSET (BYTE)</b> | <b>DATA TYPE</b>        | <b>Read/Write</b> | <b>Notes</b>                   |
|------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------|
| NET WEIGHT                   | 0-1-2-3              | 4 Byte Signed Integer   | Read              | Net Weight in integer format   |
| GROSS WEIGHT                 | 4-5-6-7              | 4 Byte Signed Integer   | Read              | Gross Weight in integer format |
| TARE WEIGHT                  | 8-9-10-11            | 4 Byte Signed Integer   | Read              | Tare Weight in integer format  |
| NUM. PIECES                  | 12-13                | 2 Byte Unsigned Integer | Read              | Pieces count number            |
| ADC RAW                      | 14-15-16-17          | 4 Byte unsigned Integer | Read              | 24 Bit ADC RAW                 |

**SLOT DIN/DOUT**

Lo slot DIN/DOUT contiene le variabili digitali relative agli ingressi DIN1 e DIN2 (in lettura) e le variabili DOUT1 e DOUT2 (in scrittura) relative alle uscite.

Attenzione! È possibile solo configurare un canale digitale come DIN o come DOUT:

| <b>SLOT DIN/DOUT</b> | <b>OFFSET (BYTE)</b> | <b>DATA TYPE</b> | <b>Read/Write</b> | <b>Values</b>         |
|----------------------|----------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| DIN1                 | 0.0                  | BIT              | READ              | Digital Input 1 value |
| DIN2                 | 0.1                  | BIT              | READ              | Digital Input 2 value |

| <b>SLOT DIN/DOUT</b> | <b>OFFSET (BYTE)</b> | <b>DATA TYPE</b> | <b>Read/Write</b> | <b>Values</b>       |
|----------------------|----------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| DOUT1                | 0.0                  | BIT              | WRITE             | Digital Out 1 value |
| DOUT2                | 0.1                  | BIT              | WRITE             | Digital Out 2 value |

È possibile aggiungere anche i seguenti slot opzionali:

**Slot Analog Input Configuration**

Sono variabili utilizzate per modificare in real time i parametri della configurazione della misura di peso:

| <b>SLOT ANALOG INPUT CONFIGURATION</b> | <b>OFFSET (BYTE)</b> | <b>DATA TYPE</b>      | <b>Read/Write</b> | <b>Values</b>   |
|--|----------------------|-----------------------|-------------------|---|
| FUNCTION MODE                          | 0                    | 1 Byte Unsigned       | Write             | "0" = Factory Calibration<br>"1" = Calibration with standard weight                     |
| MEASURE TYPE                           | 1                    | 1 Byte Unsigned       | Write             | "0" = Compression and traction (Bipolar)<br>"1" = Balance (Unipolar)                    |
| MEASURE UNIT                           | 2                    | 1 Byte Unsigned       | Write             | 0 = Kg<br>1 = g<br>2 = t<br>3 = lb<br>4 = l<br>5 = N<br>6 = bar<br>7 = atm<br>8 = other |
| CELL SENSIBILITY                       | 3-4-5-6              | 4 Byte Floating Point | Write             | Cell Sensibility in [mV/V]  |
| CELL FULLSCALE                         | 7-8-9-10             | 4 Byte Floating Point | Write             | Cell Full Scale   |
| STANDARD WEIGHT VALUE                  | 11-12-13-14          | 4 Byte Floating Point | Write             | Standard Weight value   |
| NOISE FILTER                           | 15                   | 1 Byte Unsigned       | Write             | "0" = disable<br>"1" = enable   |
| FILTER LEVEL                           | 16                   | 1 Byte Unsigned       | Write             | "0".."6" = Filter Level<br>"7" = Advanced   |
| ADC SPEED                              | 17                   | 1 Byte Unsigned       | Write             | "0" = 960 Hz<br>"1" = 300 Hz<br>"2" = 150 Hz<br>"3" = 100 Hz<br>"4" = 60 Hz             |

|                        |             |                         |       |   |
|------------------------|-------------|-------------------------|-------|---|
|                        |             |                         |       | "5" = 12 Hz<br>"6" = 4.7 Hz                           |
| NOISE VARIATION        | 18-19-20-21 | 4 Byte Floating Point   | Write | ADC Points variation                                  |
| FILTER RESPONSE SPEED  | 22-23-24-25 | 4 Byte Floating Point   | Write | "0.01" = Max Slow Response<br>"1" = Max Fast Response |
| NET WEIGHT RESOLUTION  | 26          | 1 Byte Unsigned         | Write | "0" = Automatic<br>"1" = Manual<br>"2" = Maximum      |
| MANUAL RESOLUTION      | 27-28-29-30 | 4 Byte Floating Point   | Write | Manual Resolution Value                               |
| SAMPLE PIECE WEIGHT    | 31-32-33-34 | 4 Byte Floating Point   | Write | Single Piece Weight                                   |
| AUTOMATIC TARE TRACKER | 35          | 1 Byte Unsigned         | Write | "0" = disable<br>"1" = enable                         |
| ADC VALUE              | 36-37-38-39 | 4 Byte Unsigned Integer | Write | Tracker ADC Value                                     |
| DELTA WEIGHT           | 40-41-42-43 | 4 Byte Floating Point   | Write | Stable condition Delta Weight                         |
| DELTA TIME             | 44-45       | 2 Byte Unsigned Integer | Write | Stable condition Delta Time [x100ms]                  |

| <b>SLOT ANALOG INPUT CONFIGURATION</b> | <b>OFFSET (BYTE)</b> | <b>DATA TYPE</b>        | <b>Read/Write</b> | <b>Values</b>   |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------|---|
| CONFIGURATION APPLIED                  | 0-1                  | 2 Byte Unsigned Integer | Read              | "0" = configuration on-going<br>"1" = configuration applied |

**SLOT Analog Output (NON HA EFFETTO SU MODELLO R-SG3-P)**

È la variabile relativa all'uscita analogica in tensione/corrente, accetta il valore in uA o mV

| <b>SLOT ANALOG OUTPUT</b> | <b>OFFSET (BYTE)</b> | <b>DATA TYPE</b>        | <b>Read/Write</b> | <b>Values</b>  |
|---------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|--|
| Analog Output             | 0-1                  | 2 Byte Unsigned Integer | Write             | Usable only if the parameter "ANALOG OUTPUT WORKING MODE" is configured in "Commandable from Profinet"<br><br>Output value in [mV] from 0 to 10500 or [uA] from 0 to 21000 |

**SLOT Analog Output Configuration (NON HA EFFETTO SU MODELLO R-SG3-P)**

Sono variabili utilizzate per modificare in real time i parametri della configurazione dell'uscita analogica:

| <b>SLOT ANALOG OUTPUT CONFIGURATION</b> | <b>OFFSET (BYTE)</b> | <b>DATA TYPE</b>        | <b>Read/Write</b> | <b>Values</b>  |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------|--|
| ANALOG OUTPUT WORKING MODE              | 0                    | 1 Byte Unsigned Integer | Write             | "0" = Linked to Weight %<br>"1" = Commandable from Profinet                        |
| ANALOG OUTPUT TYPE                      | 1                    | 1 Byte Unsigned Integer | Write             | "0" = Output configured in voltage mode<br>"1" = Output configured in current mode |

| <b>SLOT ANALOG OUTPUT CONFIGURATION</b> | <b>OFFSET (BYTE)</b> | <b>DATA TYPE</b>        | <b>Read/Write</b> | <b>Values</b>   |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------|---|
| CONFIGURATION APPLIED                   | 0-1                  | 2 Byte Unsigned Integer | Read              | "0" = configuration on-going<br>"1" = configuration applied |

**SLOT CMD**

Sono variabili che permettono di inviare comandi al dispositivo e di conoscere lo stato del comando.

| <b>SLOT ANALOG OUTPUT CONFIGURATION</b> | <b>OFFSET (BYTE)</b> | <b>DATA TYPE</b>        | <b>Read/Write</b> | <b>Values</b>   |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|
| COMMAND VALUE                           | 0-1                  | 2 Byte Unsigned Integer | Write             | See Table below |

| <b>COMMAND (DECIMAL) Values</b> | <b>FUNCTION</b>   |
|---------------------------------|---|
| 0                               | No Command  |
| 43948                           | Reboot the device   |
| 49594                           | Acquires the tare in RAM (at reboot is lost)  |
| 49914                           | Acquires the tare in Flash for the calibration procedure in both operating modes (factory calibration and with sample weight) |
| 50700                           | Acquires the sample weight value in Flash for calibration with standard weight  |
| 50773                           | Acquires the tare value from the register MANUAL TARE (only for the factory calibration mode)                                 |
| 49151                           | Reset the maximum net weight  |
| 45056                           | Reset the minimum net weight  |

**Note that if you need to send the same command 2 or more times, you must first insert the "0" command because the command are executed on change.**

| <b>SLOT ANALOG<br/>OUTPUT<br/>CONFIGURATION</b> | <b>OFFSET (BYTE)</b> | <b>DATA<br/>TYPE</b>          | <b>Read/Write</b> | <b>Values</b>                                       |
|---|----------------------|-------------------------------|-------------------|---|
| COMMAND VALUE<br>(STATUS)                       | 0-1                  | 2 Byte<br>Unsigned<br>Integer | Read              | "0" Command<br>executed<br>≠ "0" Command<br>Pending |

**SLOT DIAGN**

Contiene la variabile di diagnostica

| <b>SLOT<br/>DIAGNOSTIC</b> | <b>OFFSET (BYTE)</b> | <b>DATA<br/>TYPE</b>          | <b>Read/Write</b> | <b>Values</b>   |
|----------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|---|
| DIAGNOSTIC                 | 0-1                  | 2 Byte<br>Unsigned<br>Integer | Read              | BIT 0 LSBIT Bit 0 = 1<br>THRESHOLD AND<br>STABLE WEIGHT for<br>DIDO 1<br><br>BIT 1<br>Bit 1 = 1 FULL SCALE<br>CELL<br><br>BIT 2 (RO)<br>Bit 2 = 1 NET WEIGHT<br>< 0<br><br>BIT 3 (RO)<br>Bit 3 = 1 THRESHOLD<br>AND STABLE WEIGHT<br>for DIDO 2<br><br>BIT 4 (RO)<br>Bit 4 = 1 Stable weight<br><br>BIT 5-6 Not used<br><br>BIT 7 (RO)<br>Bit 7 = 1 Threshold with<br>hysteresis for DIDO 1<br><br>BIT 8 (RO)<br>Bit 8 = 1 automatic tare<br>tracker (if enabled)<br><br>BIT 9 (RO)<br>Bit 9 = 1 Threshold with<br>hysteresis for DIDO 2<br><br>BIT 10..15 Not used |

**SLOT Digital I/O Configuration**

| <b>SLOT DIGITAL I/O CONFIGURATION</b> | <b>OFFSET (BYTE)</b> | <b>DATA TYPE</b>      | <b>Read/Write</b> | <b>Values</b>   |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|---|
| DIGITAL 1 I/O MODE                    | 0                    | 1 Byte Unsigned       | Write             | "0" = Digital Input Mode<br>"1" = Digital Output Mode   |
| DIGITAL 1 INPUT FUNCTION              | 1                    | 1 Byte Unsigned       | Write             | "0" = Acquire Tare<br>"1" = Digital Input   |
| DIGITAL 1 OUTPUT MODE                 | 2                    | 1 Byte Unsigned       | Write             | "0" = Normally Open<br>"1" = Normally Close   |
| DIGITAL 1 OUTPUT CONFIGURATION        | 3                    | 1 Byte Unsigned       | Write             | "0" = Cell Full Scale<br>"1" = Threshold and Stable Weight<br>"2" = Stable Weight<br>"3" = Commandable from Profinet<br>"4" = Threshold with hysteresis |
| DIGITAL 1 I/O THRESHOLD OUTPUT        | 4-5-6-7              | 4 Byte Floating Point | Write             | Threshold Value   |
| DIGITAL 1 I/O HYSTERESIS OUTPUT       | 8-9-10-11            | 4 Byte Floating Point | Write             | Hysteresis Value  |
| DIGITAL 2 I/O MODE                    | 12                   | 1 Byte Unsigned       | Write             | "0" = Digital Input Mode<br>"1" = Digital Output Mode   |
| DIGITAL 2 I/O FUNCTION                | 13                   | 1 Byte Unsigned       | Write             | "0" = Acquire Tare<br>"1" = Digital Input   |
| DIGITAL 2 I/O OUTPUT MODE             | 14                   | 1 Byte Unsigned       | Write             | "0" = Normally Open<br>"1" = Normally Close   |
| DIGITAL 2 I/O OUTPUT CONFIGURATION    | 15                   | 1 Byte Unsigned       | Write             | "0" = Cell Full Scale<br>"1" = Threshold and Stable Weight<br>"2" = Stable Weight<br>"3" = Commandable from Profinet<br>"4" = Threshold with hysteresis |

|                                 |             |                       |       |                  |
|---------------------------------|-------------|-----------------------|-------|------------------|
| DIGITAL 2 I/O THRESHOLD OUTPUT  | 16-17-18-19 | 4 Byte Floating Point | Write | Threshold Value  |
| DIGITAL 2 I/O HYSTERESIS OUTPUT | 20-21-22-23 | 4 Byte Floating Point | Write | Hysteresis Value |

| <b>SLOT DIGITAL I/O CONFIGURATION</b> | <b>OFFSET (BYTE)</b> | <b>DATA TYPE</b>        | <b>Read/Write</b> | <b>Values</b>   |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|---|
| CONFIGURATION APPLIED                 | 0-1                  | 2 Byte Unsigned Integer | Read              | "0" = configuration on-going<br>"1" = configuration applied |


**SLOT WEIGHT (FLOAT)**

Riporta le variabili di misura di peso in formato floating point a 32 bit.

| <b>SLOT WEIGHT (FLOAT)</b> | <b>OFFSET (BYTE)</b> | <b>DATA TYPE</b>      | <b>Read/Write</b> | <b>Notes</b>                                |
|----------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|---|
| NET WEIGHT                 | 0-1-2-3              | 4 Byte Floating Point | Read              | Net Weight in float format                  |
| GROSS WEIGHT               | 4-5-6-7              | 4 Byte Floating Point | Read              | Gross Weight in float format                |
| TARE WEIGHT                | 8-9-10-11            | 4 Byte Floating Point | Read              | Tare Weight in float format                 |
| MAX Net Weight             | 12-13-14-15          | 4 Byte Floating Point | Read              | Max Net Weight from reboot or reset command |
| MIN Net Weight             | 16-17-18-19          | 4 Byte Floating Point | Read              | Min Net Weight from reboot or reset command |

### 6.10. DATI I/O R-4AO-8DIDO-P

Definiamo le variabili del PLC direttamente nella "tabella delle variabili standard":

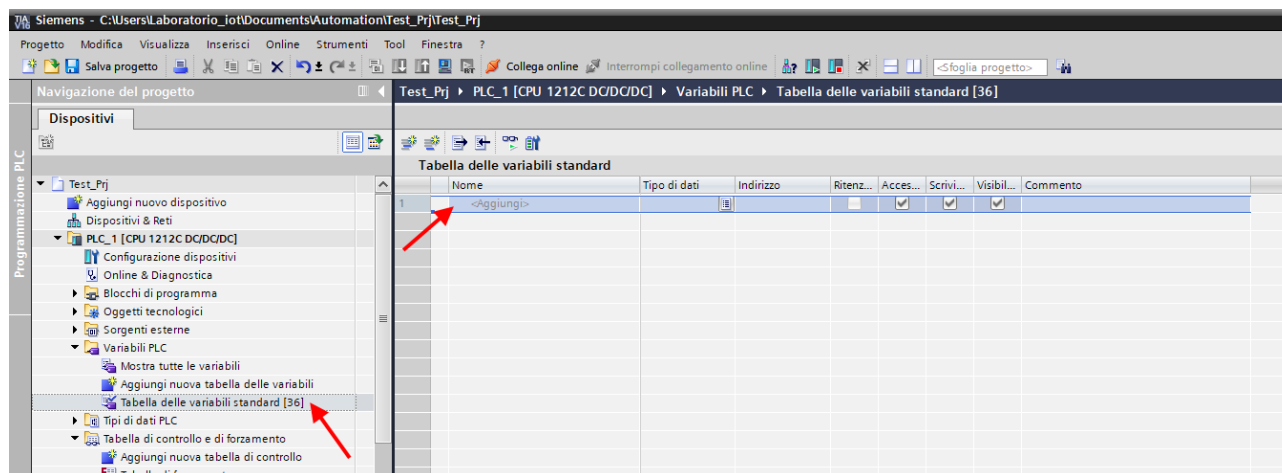

Aggiungiamo ora le variabili relative all' IO.  
Ad esempio gli indirizzi sono scritti qui:

| Vista generale dispositivi |              |           |           |             |             |                      |                |
|----------------------------|--------------|-----------|-----------|-------------|-------------|----------------------|----------------|
| ...                        | Modulo       | Telaio... | Posto ... | Indirizzo I | Indirizzo Q | Tipo                 | N° di articolo |
|                            | ▼ r4a08didop | 0         | 0         |             |             | R-4AO-8DIDO-P Eth... | R-4AO-8DI..    |
|                            | ▶ PN-IO      | 0         | 0 X1      |             |             | r4a08didop           |                |
|                            | 4AO_1        | 0         | 1         |             | 64...71     | 4AO                  |                |
|                            | 8DIDO_1      | 0         | 2         | 1           | 1           | 8DIDO                |                |
|                            | AO Status_1  | 0         | 3         | 2...3       |             | AO Status            |                |
|                            |              | 0         | 4         |             |             |                      |                |

I byte dal Q64 al Q71 riportano i valori delle 4 uscite analogiche in intero con segno (2 byte per uscita).

Il byte I1 contiene gli 8 ingressi digitali (quelli configurati come ingressi), il byte Q1 le 8 uscite (quelle configurate come uscite).

I Byte I2 e I3 riportano lo stato dell'uscita analogica.

**4AO**

| Name                 | Data Type | Display as Bits             |
|----------------------|-----------|-----------------------------|
| AO.1 Eng. Int. Value | Integer16 | <input type="checkbox"/> No |
| AO.2 Eng. Int. Value | Integer16 | <input type="checkbox"/> No |
| AO.3 Eng. Int. Value | Integer16 | <input type="checkbox"/> No |
| AO.4 Eng. Int. Value | Integer16 | <input type="checkbox"/> No |

Rappresentano il valore da pilotare dell'uscita analogica in unità ingegneristiche. Il tipo di dato è intero a 16 bit con segno.

**8DIDO**

Qui sotto è riportata la mappatura di default degli IO digitali disponibili:

| <b>INGRESSO/USCITA</b> | <b>INDIRIZZO DEFAULT IO CONFIGURATO COME INGRESSO</b> | <b>INDIRIZZO DEFAULT IO CONFIGURATO COME USCITA</b> |
|------------------------|---|---|
| I01                    | I1.0  | Q1.0  |
| I02                    | I1.1  | Q1.1  |
| I03                    | I1.2  | Q1.2  |
| I04                    | I1.3  | Q1.3  |
| I05                    | I1.4  | Q1.4  |
| I06                    | I1.5  | Q1.5  |
| I07                    | I1.6  | Q1.6  |
| I08                    | I1.7  | Q1.7  |


## AO STATUS

Riporta lo stato delle uscite analogiche:

| Name                  | Data Type  | Display as Bits  |
|-----------------------|------------|--|
| Analog Outputs Status | Unsigned16 | Bit 0: AO.1 Under range<br>Bit 1: AO.2 Under range<br>Bit 2: AO.3 Under range<br>Bit 3: AO.4 Under range<br>Bit 4: AO.1 Over range<br>Bit 5: AO.2 Over range<br>Bit 6: AO.3 Over range<br>Bit 7: AO.4 Over range<br>Bit 8: AO.1 Watchdog<br>Bit 9: AO.2 Watchdog<br>Bit 10: AO.3 Watchdog<br>Bit 11: AO.4 Watchdog<br>Bit 12: Not used<br>Bit 13: Not used<br>Bit 14: Not used<br>Bit 15: Not used |

### 6.11. DATI I/O R-4RTD-8DIDO-P

Definiamo le variabili del PLC direttamente nella "tabella delle variabili standard":

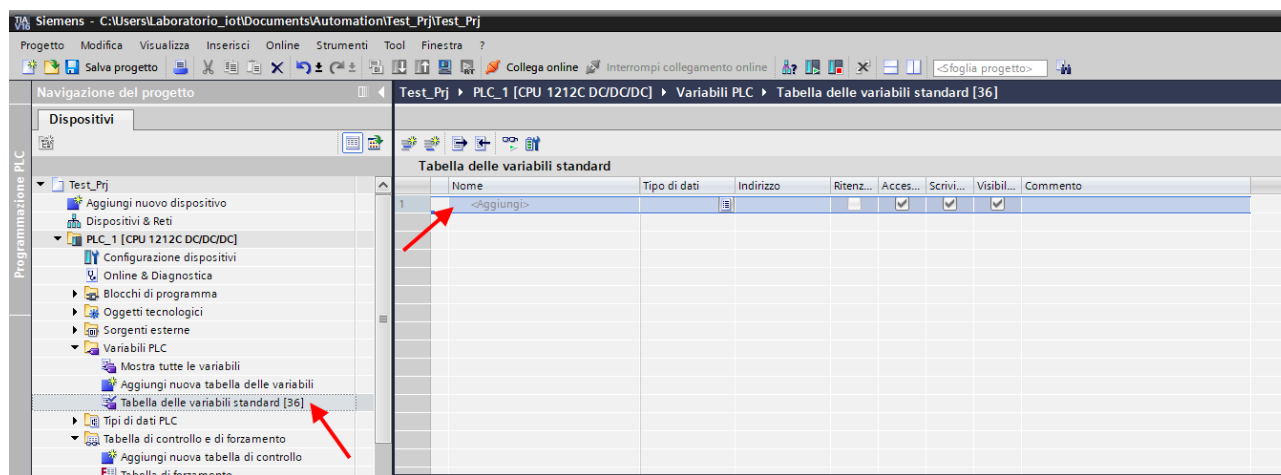

Aggiungiamo ora le variabili relative all' IO.

Ad esempio gli indirizzi sono scritti qui:

| Vista generale dispositivi |                      |           |           |             |             |                      |
|----------------------------|----------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|----------------------|
| ...                        | Modulo               | Telaio... | Posto ... | Indirizzo I | Indirizzo Q | Tipo                 |
|                            | ▼ r4rt8didop         | 0         | 0         |             |             | R-4RTD-8DIDO-P Et... |
|                            | ▶ PN-IO              | 0         | 0 X1      |             |             | r4rt8didop           |
|                            | 4RTD Integer value_1 | 0         | 1         | 68...75     |             | 4RTD Integer value   |
|                            | 8DIDO_1              | 0         | 2         | 1           | 1           | 8DIDO                |
|                            | 4RTD_1               | 0         | 3         | 76...91     |             | 4RTD                 |
|                            | RTD Burn State_1     | 0         | 4         | 2           |             | RTD Burn State       |

I byte da I68 a I75 riportano i valori dei 4 ingressi analogici in intero con segno (2 byte per canale).

Il byte I1 contiene gli 8 ingressi digitali (quelli configurati come ingressi), il byte Q1 le 8 uscite (quelle configurate come uscite).

I Byte da I76 a I91 riportano i valori dei 4 ingressi analogici in formato floating point (4 byte per canale).

Il Byte I2 riporta lo stato di burn degli ingressi.

### **RTD INT**

| Name             | Data Type | Display as Bits             |
|------------------|-----------|-----------------------------|
| RTD.1 INT. VALUE | Integer16 | <input type="checkbox"/> No |
| RTD.2 INT. VALUE | Integer16 | <input type="checkbox"/> No |
| RTD.3 INT. VALUE | Integer16 | <input type="checkbox"/> No |
| RTD.4 INT. VALUE | Integer16 | <input type="checkbox"/> No |

Rappresentano il valore della misura analogica in unità ingegneristiche. Il tipo di dato è intero a 16 bit con segno.

### **RTD FLOAT**

| Name             | Data Type | Display as Bits             |
|------------------|-----------|-----------------------------|
| RTD.1 ENG. VALUE | Float32   | <input type="checkbox"/> No |
| RTD.2 ENG. VALUE | Float32   | <input type="checkbox"/> No |
| RTD.3 ENG. VALUE | Float32   | <input type="checkbox"/> No |
| RTD.4 ENG. VALUE | Float32   | <input type="checkbox"/> No |

Rappresentano il valore della misura analogica in unità ingegneristiche. Il tipo di dato è float a 32 bit.

**8DIDO**

Qui sotto è riportata la mappatura di default degli IO digitali disponibili:

| <b>INGRESSO/USCITA</b> | <b>INDIRIZZO DEFAULT IO CONFIGURATO COME INGRESSO</b> | <b>INDIRIZZO DEFAULT IO CONFIGURATO COME USCITA</b> |
|------------------------|---|---|
| IO1                    | I1.0  | Q1.0  |
| IO2                    | I1.1  | Q1.1  |
| IO3                    | I1.2  | Q1.2  |
| IO4                    | I1.3  | Q1.3  |
| IO5                    | I1.4  | Q1.4  |
| IO6                    | I1.5  | Q1.5  |
| IO7                    | I1.6  | Q1.6  |
| IO8                    | I1.7  | Q1.7  |


**BURN AND OVERRANGE STATUS**

| <b>Name</b>                              | <b>Data Type</b> | <b>Display as Bits</b>   |
|--|------------------|--|
| <b>RTD BURN AND OVERRANGE STATUS BIT</b> | Unsigned8        | Bit 0: RTD.1 OVERRANGE<br>Bit 1: RTD.2 OVERRANGE<br>Bit 2: RTD.3 OVERRANGE<br>Bit 3: RTD.4 OVERRANGE<br>Bit 4: RTD.1 BURN<br>Bit 5: RTD.2 BURN<br>Bit 6: RTD.3 BURN<br>Bit 7: RTD.4 BURN |

Riporta lo stato di burn e overrange dei canali.

### 6.12. DATI I/O R-2AI-6DIDO-P

Definiamo le variabili del PLC direttamente nella "tabella delle variabili standard":

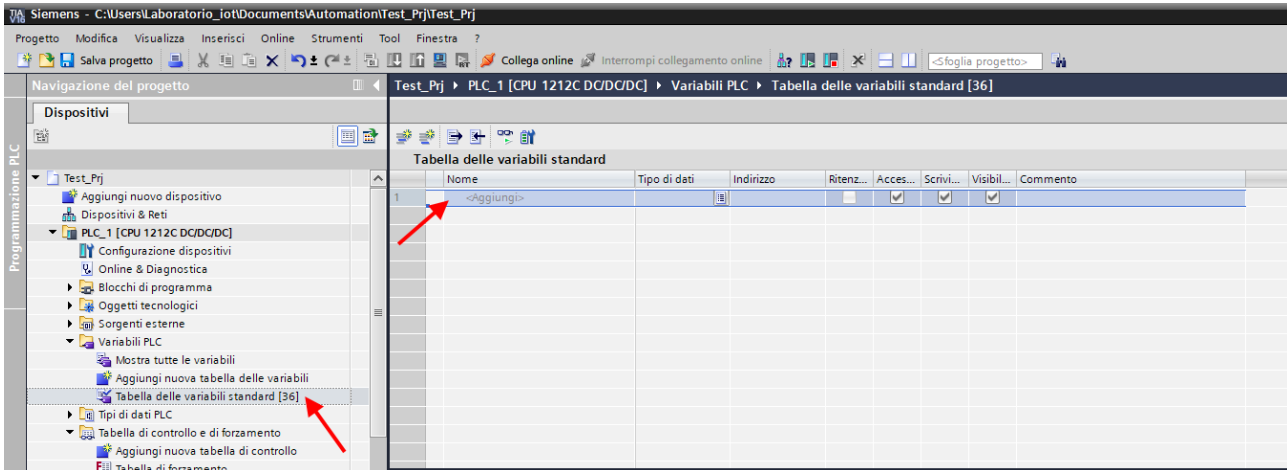

Aggiungiamo ora le variabili relative all' I/O. Ad esempio gli indirizzi sono scritti qui:

| Vista generale dispositivi |           |           |             |             |                       |  |
|----------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-----------------------|--|
| Modulo                     | Telaio... | Posto ... | Indirizzo I | Indirizzo Q | Tipo                  |  |
| ▼ R2AI6DIDOP               | 0         | 0         |             |             | R-2AI-6DIDO-P Ethe... |  |
| ▶ PN-IO                    | 0         | 0 X1      |             |             | R2AI6DIDOP            |  |
| 2AIN Integer value_1       | 0         | 1         | 68...71     |             | 2AIN Integer value    |  |
| 6DIDO_1                    | 0         | 2         | 1           | 1           | 6DIDO                 |  |
| 2AIN_1                     | 0         | 3         | 72...79     |             | 2AIN                  |  |
| AIN Overrange State_1      | 0         | 4         | 2           |             | AIN Overrange State   |  |

Quindi il byte I1 contiene i 6 ingressi digitali (quelli configurati come ingressi), il byte Q1 le 8 uscite (quelle configurate come uscite). I Byte dall' I68 all' I71 riportano i valori degli 8 ingressi analogici in intero con segno (2 byte per ingresso).

I Byte dall' I72 all' I79 riportano i valori dei 2 ingressi analogici in floating point (4 byte per ingresso).

Il Byte I2 riporta lo stato di overrange degli ingressi analogici.

Qui sotto è riportata la mappatura di default degli IO digitali disponibili:

| <b>INGRESSO/USCITA</b> | <b>INDIRIZZO DEFAULT IO CONFIGURATO COME INGRESSO</b> | <b>INDIRIZZO DEFAULT IO CONFIGURATO COME USCITA</b> |
|------------------------|---|---|
| IO1                    | I1.0  | Q1.0  |
| IO2                    | I1.1  | Q1.1  |
| IO3                    | I1.2  | Q1.2  |

|     |      |      |
|-----|------|------|
| I04 | I1.3 | Q1.3 |
| I05 | I1.4 | Q1.4 |
| I06 | I1.5 | Q1.5 |

La mappatura di default degli IO analogici è la seguente:

| Name             | Data Type | Display as Bits             |
|------------------|-----------|-----------------------------|
| AIN.1 INT. VALUE | Integer16 | <input type="checkbox"/> No |
| AIN.2 INT. VALUE | Integer16 | <input type="checkbox"/> No |

| Name  | Data Type | Byte Offset |
|-------|-----------|-------------|
| AIN.1 | Float32   | 0           |
| AIN.2 | Float32   | 4           |

| Name                     | Data Type | Display as Bits  |
|--------------------------|-----------|--|
| AIN OVERRANGE STATUS BIT | Unsigned8 | Bit 2: AIN.1<br>OVERRANGE<br>Bit 3: AIN.2<br>OVERRANGE |

6.13. COMPILAZIONE ED INVIO DEL PROGETTO AL PLC SIEMENS

Ora che i dispositivi sono configurati, non resta che compilare ed inviare la configurazione al PLC.

# ATTENZIONE!

**È NECESSARIO EFFETTUARE SEMPRE UNA COMPILAZIONE HARDWARE COMPLETA PRIMA DI INVIARE UN PROGETTO AL DISPOSITIVO:**

Prima di inviare il progetto al PLC viene chiesto di selezionare l'interfaccia ethernet e avviare la ricerca, al fine di selezionare il PLC e premere "Carica".

**Caricamento avanzato**

Nodi di accesso configurati di "PLC\_1"

| Dispositivo | Tipo di dispositivo | Posto c... | Tipo di interfa... | Indirizzo     | Sottorete |
|-------------|---------------------|------------|--------------------|---------------|-----------|
| PLC_1       | CPU 1212C DC/D...   | 1 X1       | PN/IE              | 192.168.90.44 | PN/IE_1   |

Tipo di interfaccia PG/PC:

Interfaccia PG/PC:

Collegamento con l'interfaccia/la sottorete:

1° gateway:

Selezionare il sistema di destinazione:

| Dispositivo | Tipo di dispositivo | Tipo di interfaccia | Indirizzo            | Dispositivo di des... |
|-------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| plc_1       | S7-1200             | PN/IE               | 192.168.90.44        | --                    |
| --          | --                  | PN/IE               | Indirizzo di accesso | --                    |

LED lampeggia


Avvia ricerca

Informazioni sullo stato online:  Visualizza solo messaggi di errore


- ⚠ Dispositivo accessibile trovato r16di8do
- ℹ Ricerca terminata. Sono stati trovati 1 nodi compatibili su 3 nodi accessibili.
- ❓ Richiamo informazioni sui dispositivi in corso...
- ✖ Scansione e richiesta informazioni concluse. È stato rilevato 1 problema.

Carica    Annulla


Una volta inviato il progetto portiamo in RUN il plc:

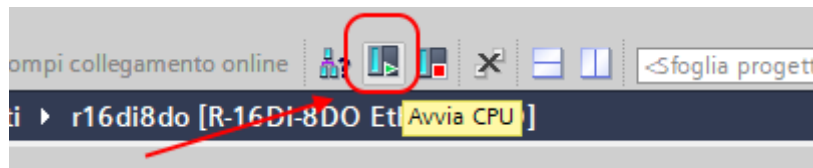

E andiamo On-Line così da verificare se vi sono errori:

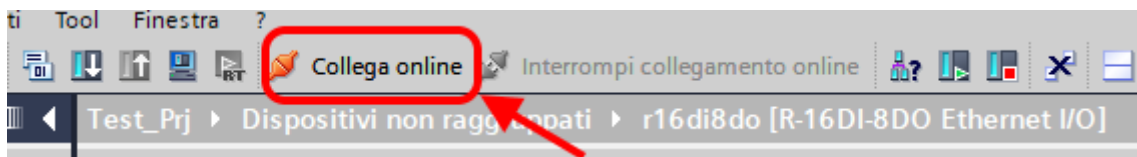


Se tutto è corretto otterremo una icona verde a fianco del dispositivo Seneca:

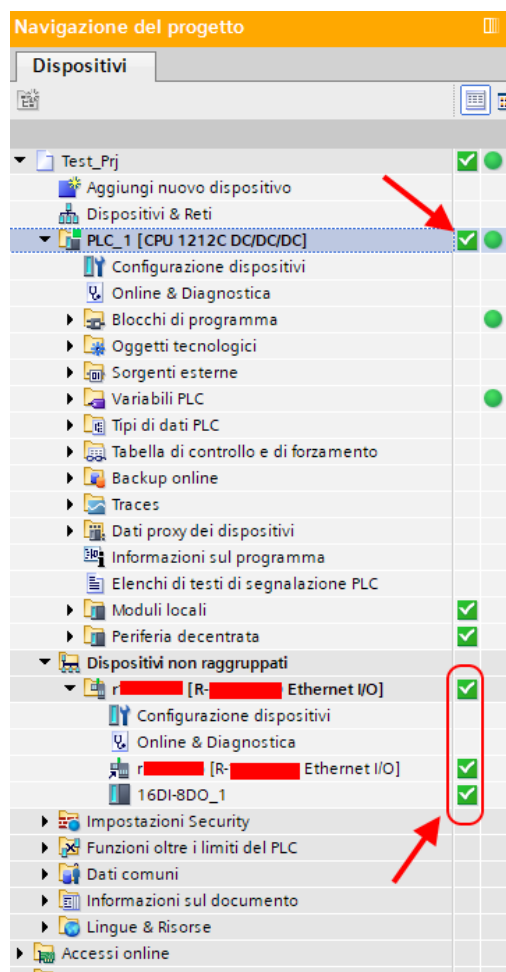

## 7. ESEMPIO DI CREAZIONE DI UN PROGETTO CON PLC CODESYS


### 3.5

Creiamo un nuovo progetto standard:

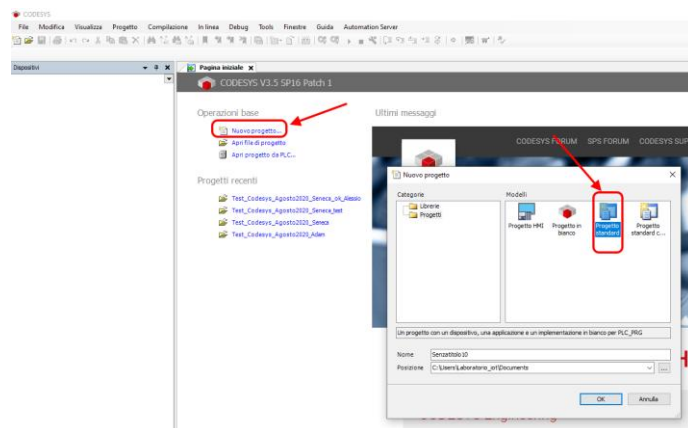


#### 7.1.1. INSERIMENTO DEL PLC CODESYS NEL PROGETTO


Configuriamo il PLC selezionandolo nell'albero di sinistra e poi sfogliando la rete:

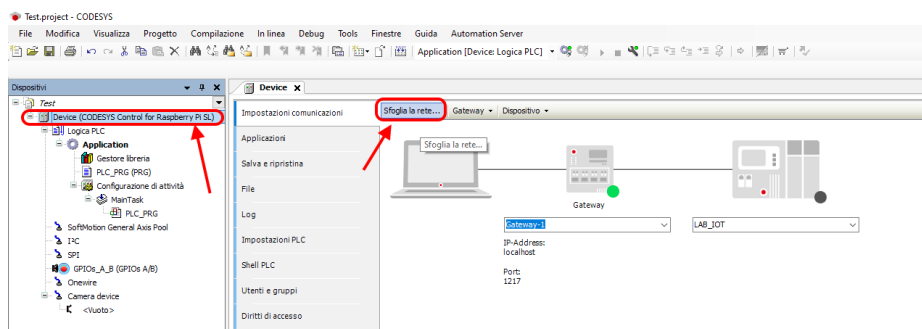


Selezioniamo dopo lo scan della rete il PLC:

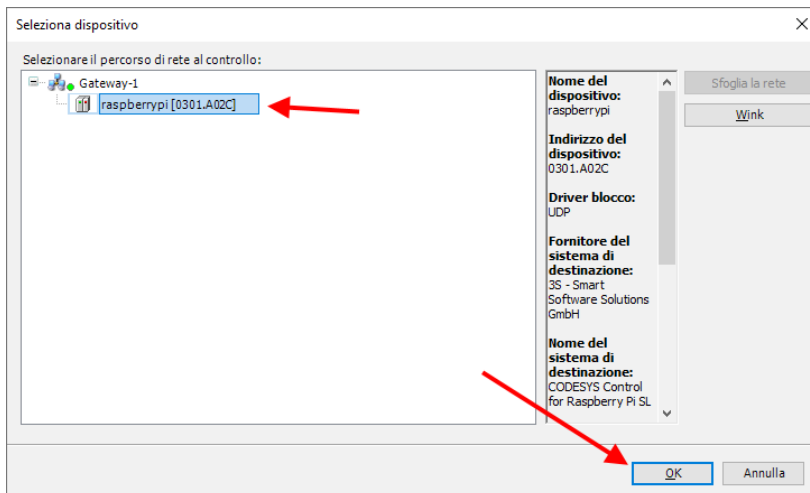


Ora il PLC è connesso al sistema:

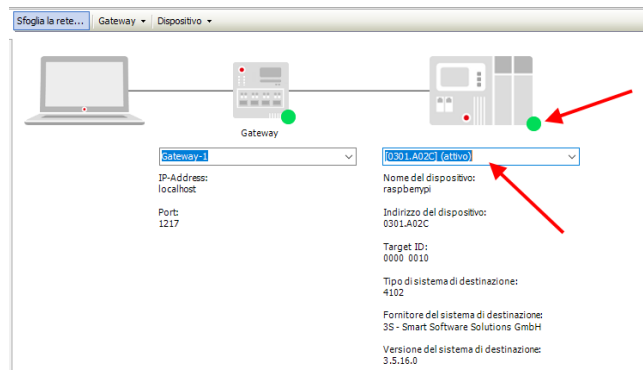


Ora che il PLC è stato rilevato possiamo ad inserire una porta profinet su ethernet standard: Tasto destro su device e "aggiungi dispositivo":

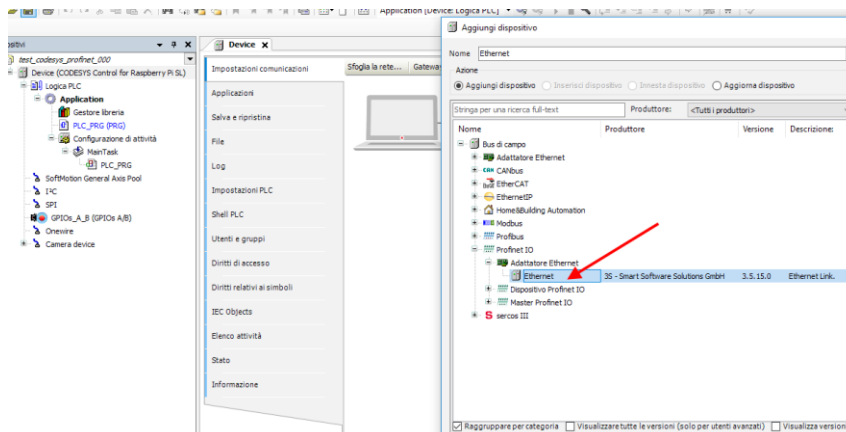


Poi aggiungiamo il Profinet IO Master:

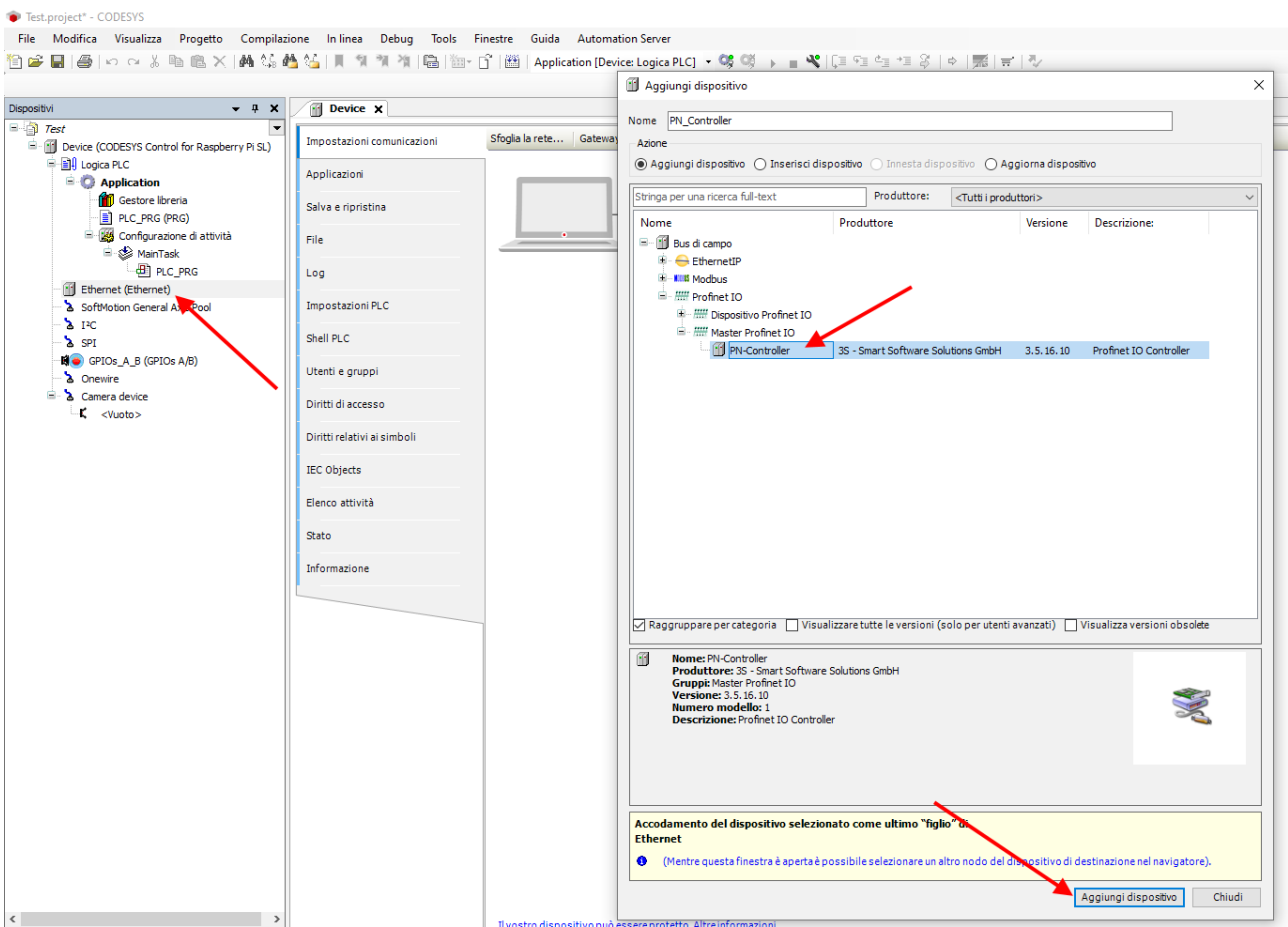

Doppio click su Ethernet, impostiamo la porta Ethernet e l'indirizzo IP del PLC (nel nostro caso usiamo 192.168.90.44):

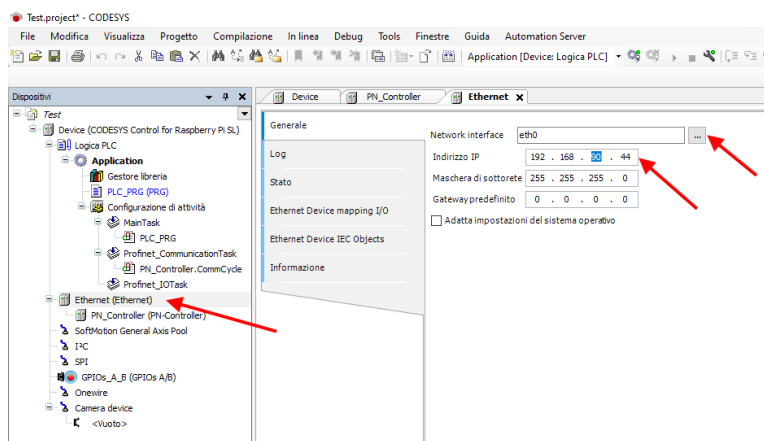


Impostiamo anche il Range di indirizzi per la periferica Profinet, doppio click su PN\_Controller:

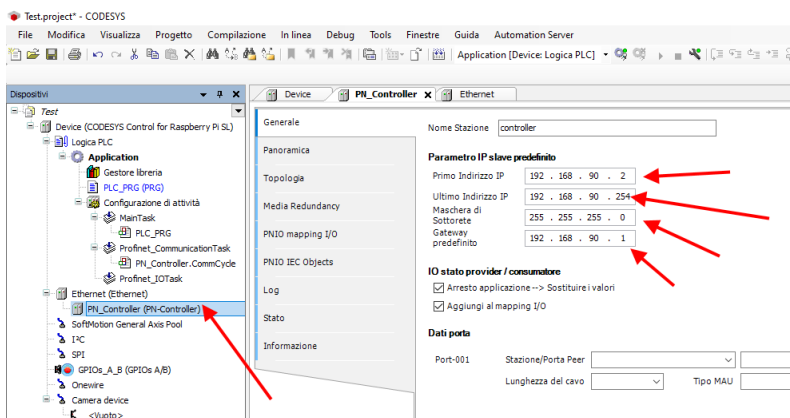


## 7.1.2. INSTALLAZIONE DEL GSD

Ora al profinet master (controller) dobbiamo collegare il PROFINET IO slave device Seneca. Per prima cosa installiamo il file GSD dell'IO Seneca. Selezioniamo Tools->Repository Dispositivi:

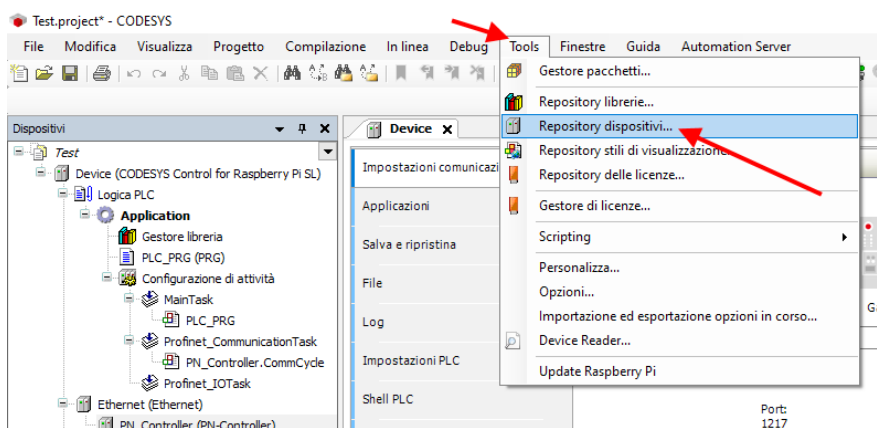


Ora importiamo il file GSD selezionando Profinet IO Slave e poi Installa:

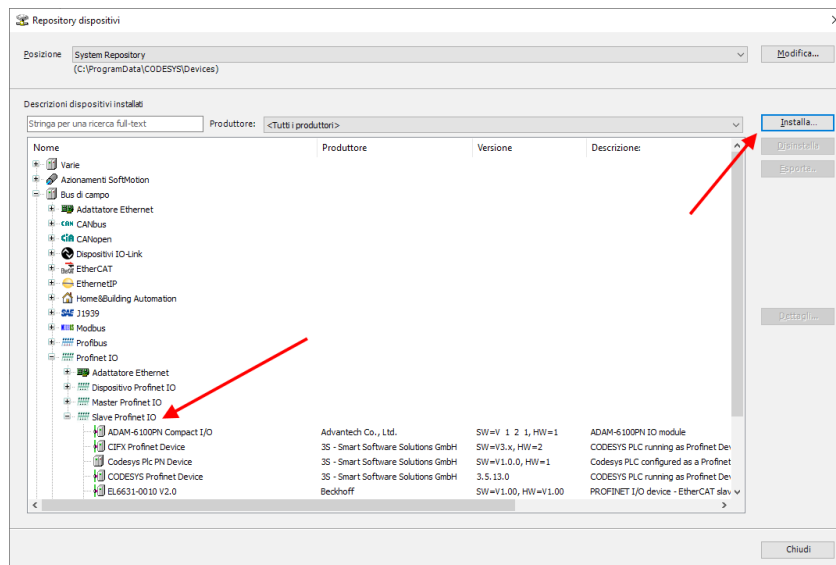

Ora puntiamo alla cartella corretta e premiamo OK.  
Codesys ora ha aggiunto il file GSD correttamente.


A questo punto possiamo fare uno scan della rete alla ricerca di dispositivi Slave (Device).

Per prima cosa compiliamo il progetto e facciamo il login al PLC:

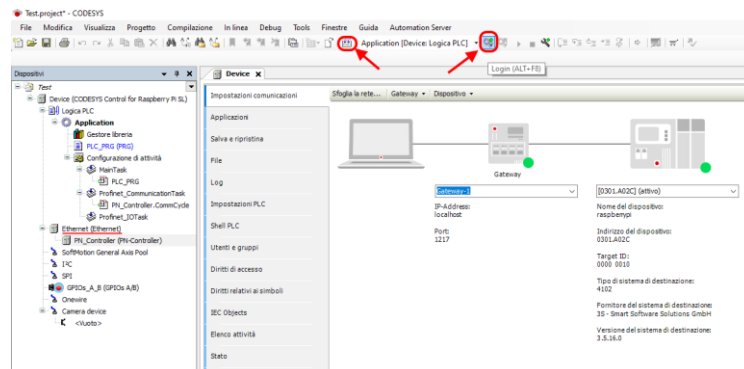


### 7.1.3. INSTALLAZIONE DELL'IO PROFINET SENECA


Ora che siamo collegati al PLC lanciamo lo scan per trovare i dispositivi:

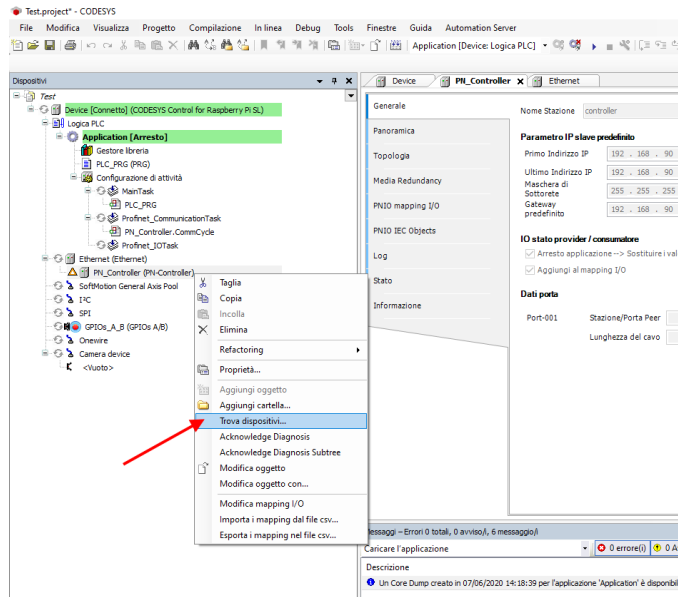

Nella lista dei dispositivi selezioniamo l'IO Seneca e poi "Copia nel progetto":

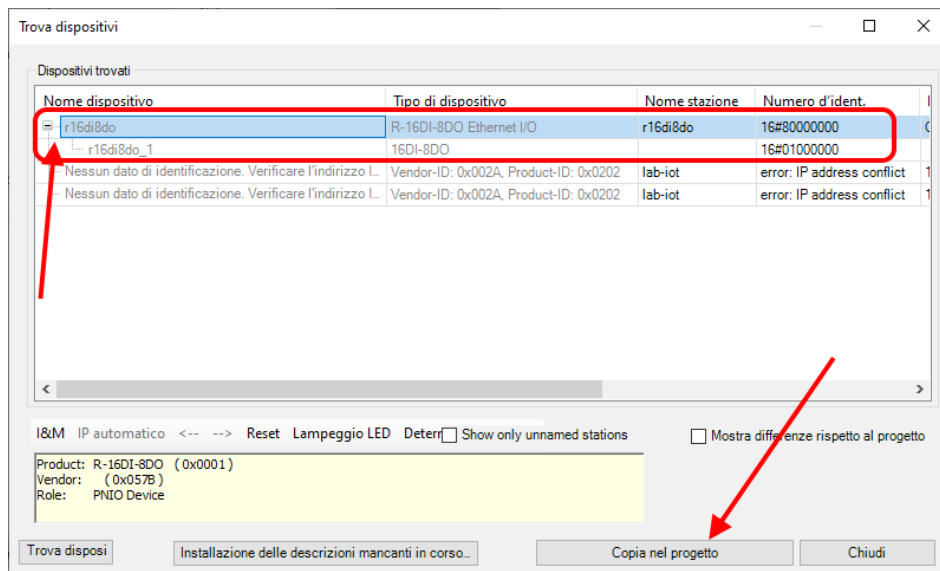


A questo punto abbiamo inserito il dispositivo nel progetto:

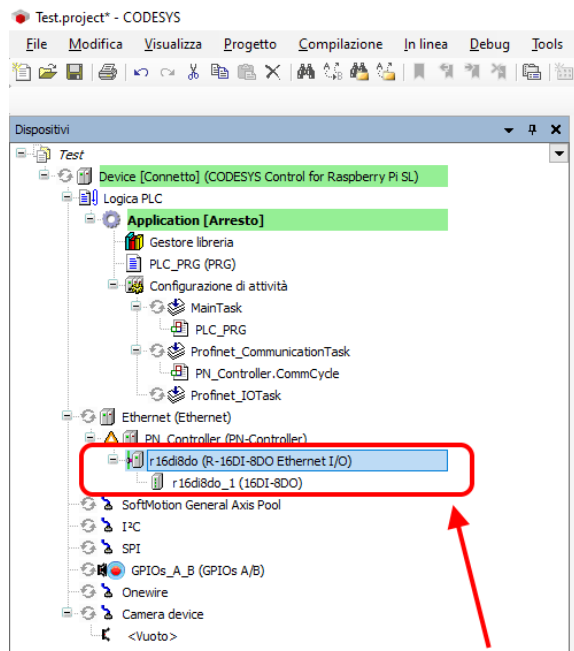


### 7.1.4. CONFIGURAZIONE DEI PARAMETRI DELL'IO SENECA

Se volessimo modificare i parametri di configurazione dell'IO è possibile impostarli da qui:

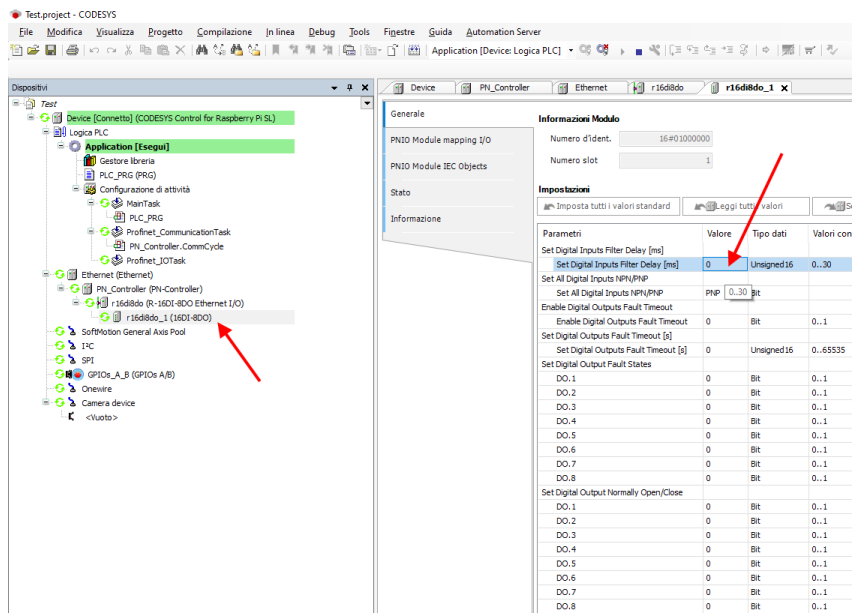

Verifichiamo che tutto sia corretto compilando e mandando in RUN il PLC.

Il PLC (Raspberry-pi) è abbastanza lento e non real time, di conseguenza non riesce a gestire il profinet alla massima velocità per cui modifichiamo i valori impostando dei parametri di sicurezza:

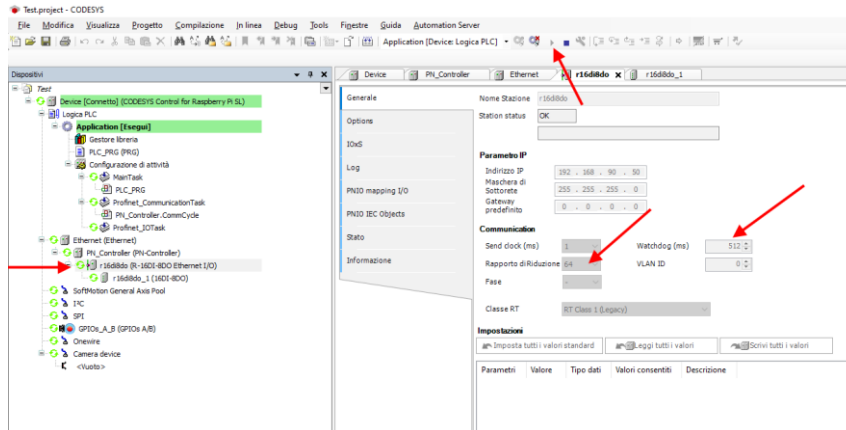


### 7.1.5. LETTURA E SCRITTURA DELL'IO SENECA DA CODESYS

Ora vediamo come è possibile leggere e scrivere IO montato sul device Seneca.


Per scrivere e leggere lo stato dell'IO dobbiamo inserire qualche riga di codice sotto PRG.

Nel programma leggiamo gli ingressi dall'indirizzo %IW2 e scriviamo nell'indirizzo %QB0 come si ricava da qui:

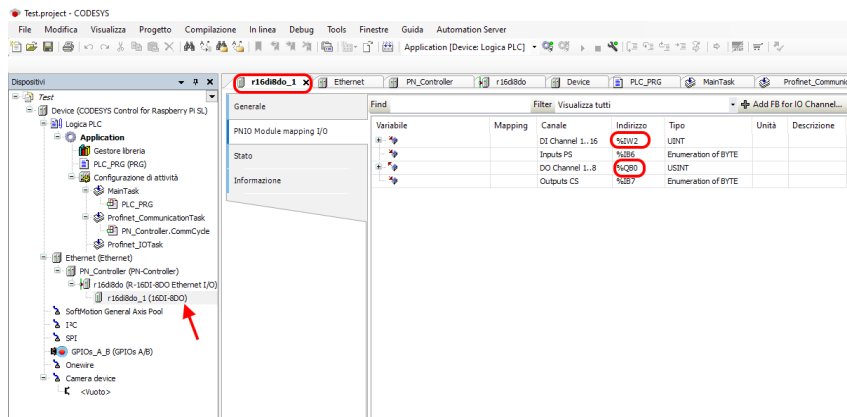


Dichiariamo una variabile a 16 bit (Word) per i 16 ingressi e un byte per le 8 uscite.

Nel programma, invece, leggiamo gli ingressi da %IW2 e Scriviamo le uscite su %QB0:

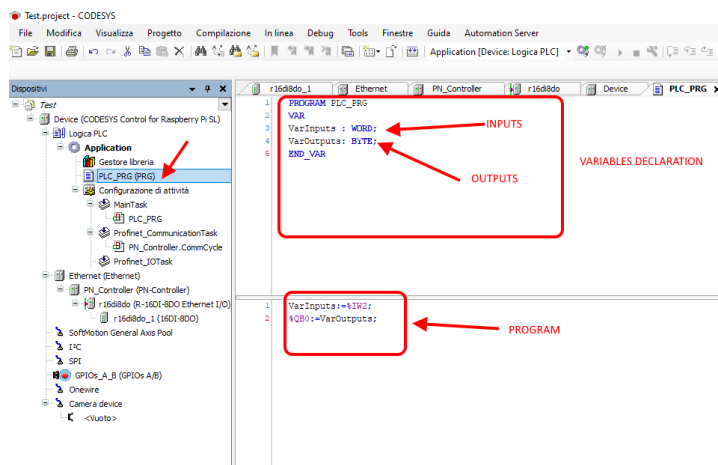


Passiamo in login e poi diamo start.

Il valore degli ingressi lo leggiamo qui:

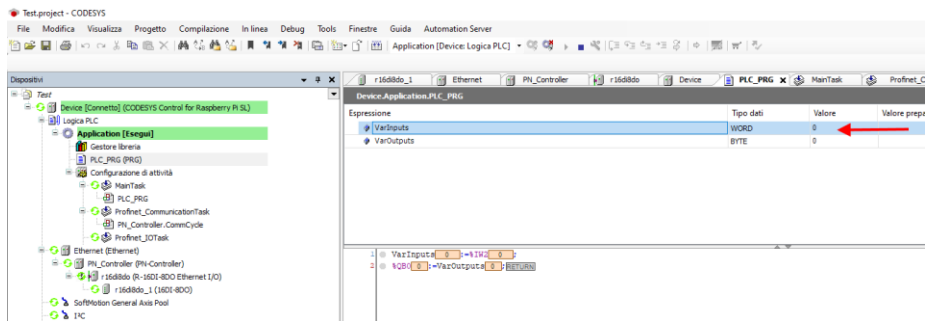

mentre per scrivere le uscite basta impostare il valore del byte nella colonna "valore preparato", ad esempio scrivendo 255 decimale = 11111111 binario verranno portate ad 1 tutte le uscite:

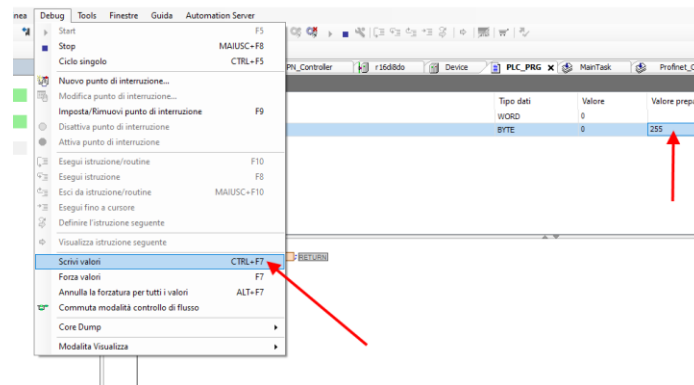


E quindi con "Scrivi valori" tutte le uscite si attivano correttamente.

## 8. CABLAGGIO DEI CAVI PER MODELLI CON DOPPIA PORTA ETHERNET

I modelli con doppia porta ethernet possono essere connessi in daisy chain e sfruttare il Lan Fault Bypass.

### 8.1. CONNESSIONE ETHERNET A CATENA (DAISY CHAIN)


Utilizzando la connessione Daisy chain non è necessario utilizzare degli switch per connettere i dispositivi. Un esempio (in questo caso su R-16DI-8DO-P) di connessione di 3 dispositivi è la seguente:

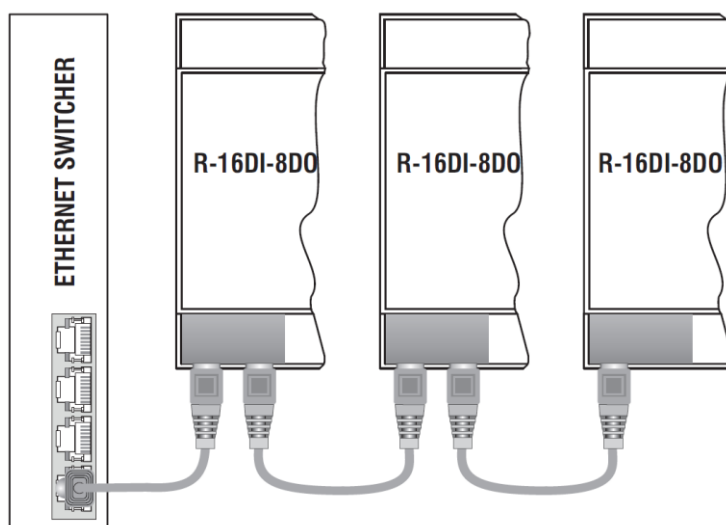


**! ATTENZIONE!**

**NON È POSSIBILE CREARE DEI LOOP CON I CAVI ETHERNET**

Nel caso in cui sia necessario connettere i dispositivi a degli switch un cablaggio corretto è il seguente:

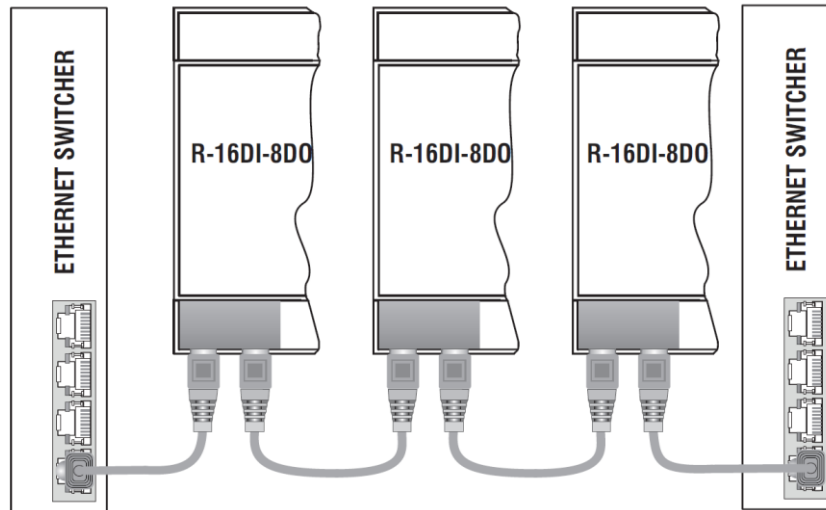

Nei cablaggi ethernet non deve essere presente alcun loop, pena il non funzionamento della comunicazione, alcuni esempi di cablaggi errati sono i seguenti:

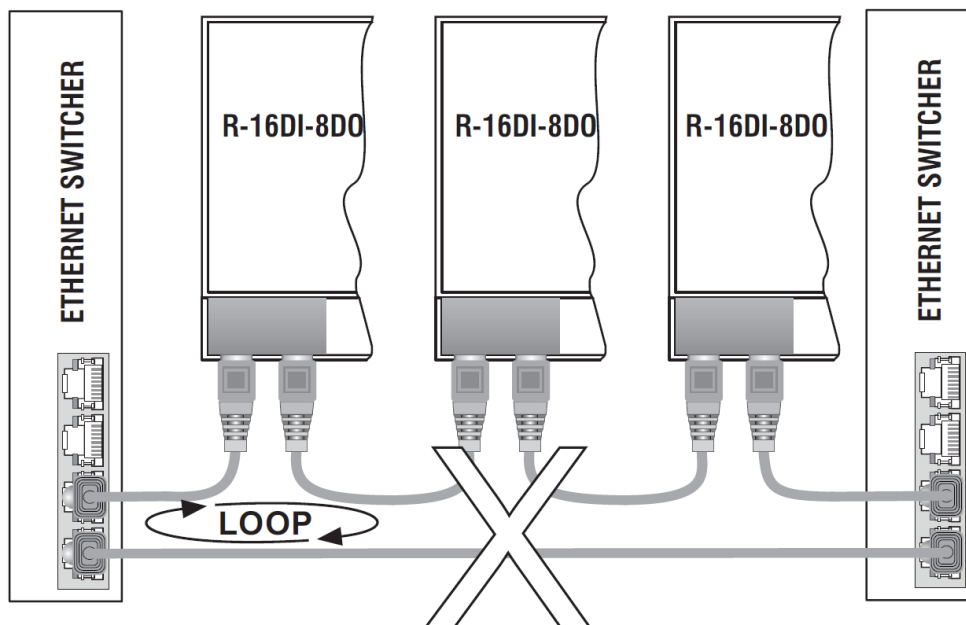


## 8.2. FUNZIONE LAN FAULT-BYPASS

La funzione lan fault-bypass permette di mantenere attiva la connessione tra le due porte Ethernet del dispositivo, in caso di problemi mancanza di alimentazione.

Se un dispositivo si spegne, la catena non viene interrotta e i dispositivi a valle di quello spento saranno ancora accessibili.

Questa funzione ha una durata limitata: la connessione rimane attiva per alcuni giorni, tipicamente 4.

La funzione di Lan fault-bypass necessita che la somma delle lunghezze dei due cavi collegati al modulo spento sia minore di 100m.

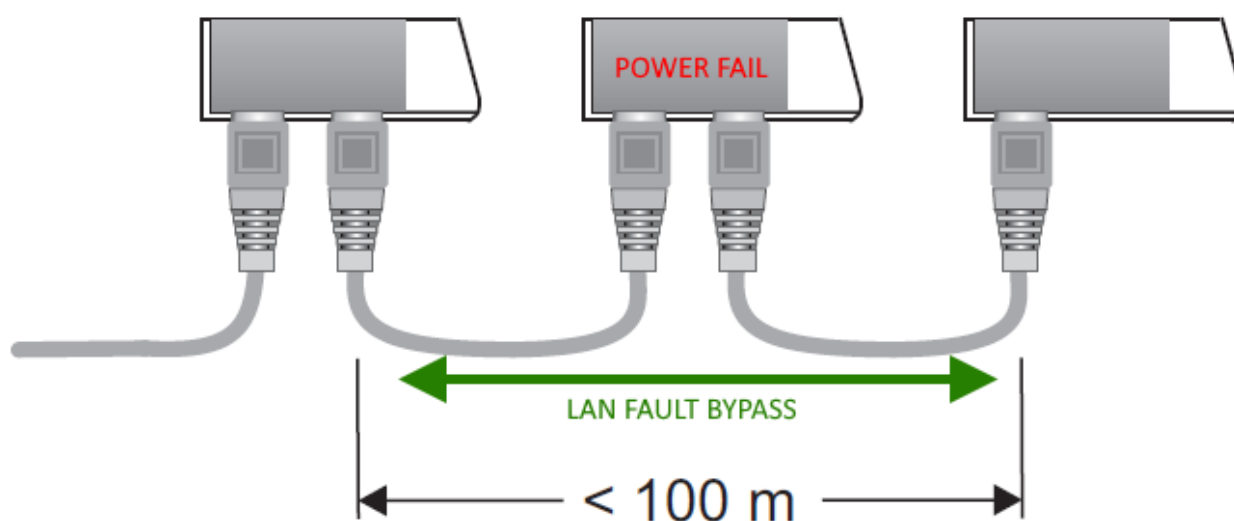


## 9. RICERCA E MODIFICA DELL'IP DEL DISPOSITIVO CON SENECA DISCOVERY TOOL

Quando nel dispositivo della serie R il led STS è acceso fisso, è possibile ottenere l'indirizzo IP che è stato impostato anche utilizzando anche il tool "Seneca Discovery".


Il software può essere scaricato da:

<https://www.seneca.it/en/linee-di-prodotto/software/easy/sdd>

Premendo il pulsante "search" si avvia la ricerca di tutti i device Seneca presenti nella rete anche se con indirizzi ip non compatibili con la configurazione attuale del PC:

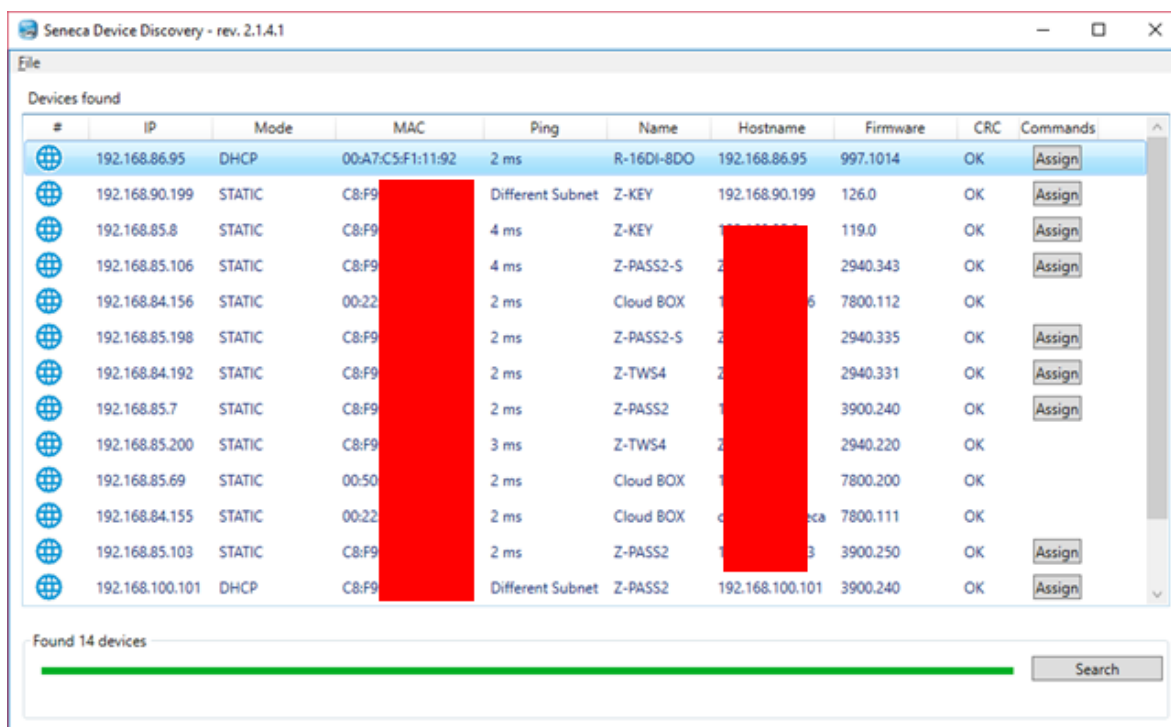

È ora possibile cambiare l'indirizzo tramite la pressione del pulsante "Assign":

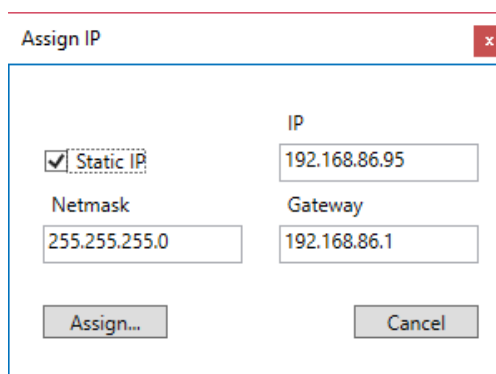

Il software funziona sul layer 2 e non è quindi necessario avere una configurazione ethernet compatibile con il dispositivo che si sta cercando.



## **ATTENZIONE!**

**FINCHÈ IL LED STS STA LAMPEGGIANDO SIGNIFICA CHE IL DISPOSITIVO NON HA IMPOSTATO UN INDIRIZZO IP. IN QUESTA SITUAZIONE NON SARA' POSSIBILE RICERCARE IL DISPOSITIVO CON IL SOFTWARE SENECA DISCOVERY TOOL**

## 10. AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE

L'aggiornamento del firmware può essere eseguito tramite il webservice nell'apposita sezione.

 **ATTENZIONE!**

**PRIMA DI INIZIARE L'AGGIORNAMENTO FIRMWARE SCOLLEGARE IL DISPOSITIVO DALLA RETE PROFINET**

 **ATTENZIONE!**

**PER NON DANNEGGIARE IL DISPOSITIVO NON TOGLIERE ALIMENTAZIONE DURANTE L'OPERAZIONE DI AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE.**

 **ATTENZIONE!**

**I DISPOSITIVI VENGONO FORNITI DI FABBRICA SENZA UN INDIRIZZO IP (0.0.0.0) IN QUESTO CASO IL LED "STS" LAMPEGGIA.**

**PER IMPOSTARE UN INDIRIZZO IP (AD ESEMPIO PER ACCEDERE AL WEBSERVER O PER CONNETTERSI AL TOOL SENECA DISCOVERY DEVICE) UTILIZZARE L'AMBIENTE PROFINET DI CONFIGURAZIONE OPPURE FORZARE L'INDIRIZZO 192.168.90.101 CON L'APPOSITO DIP SWITCH**