

# MANUALE UTENTE

MULTIPROTOCOL “KEY” GATEWAYS SERIES

OPC-UA / MODBUS RTU&TCP GATEWAYS



**SENECA S.r.l.**

**Via Austria 26 – 35127 – Z.I. - PADOVA (PD) - ITALY**  
**Tel. +39.049.8705355 – 8705355 Fax +39 049.8706287**

**[www.seneca.it](http://www.seneca.it)**

**ORIGINAL INSTRUCTIONS**

### **ATTENZIONE**

SENECA non garantisce che tutte le specifiche e/o gli aspetti del prodotto e del firmware, ivi incluso, risponderanno alle esigenze dell'effettiva applicazione finale pur essendo, il prodotto di cui alla presente documentazione, rispondente a criteri costruttivi secondo le tecniche dello stato dell'arte.

L'utilizzatore si assume ogni responsabilità e/o rischio segnatamente alla configurazione del prodotto per il raggiungimento dei risultati previsti in relazione all'installazione e/o applicazione finale specifica.

SENECA, previ accordi al caso di specie, può fornire attività di consulenza per la buona riuscita dell'applicazione finale, ma in nessun caso può essere ritenuta responsabile per il buon funzionamento della stessa.

Il prodotto SENECA è un prodotto avanzato, il cui funzionamento è specificato nella documentazione tecnica fornita con il prodotto stesso e/o scaricabile, anche in un momento antecedente all'acquisto, dal sito internet [www.seneca.it](http://www.seneca.it).

SENECA adotta una politica di continuo sviluppo riservandosi, pertanto, il diritto di effettuare e/o introdurre - senza necessità di preavviso alcuno - modifiche e/o miglioramenti su qualsiasi prodotto descritto nella presente documentazione.

Il prodotto quivi descritto può essere utilizzato solo ed esclusivamente da personale qualificato per la specifica attività ed in conformità con la relativa documentazione tecnica avendo riguardo, in particolare modo, alle avvertenze di sicurezza.

Il personale qualificato è colui che, sulla base della propria formazione, competenza ed esperienza, è in grado di identificare i rischi ed evitare potenziali pericoli che potrebbero verificarsi nell'utilizzo di questo prodotto.

I prodotti SENECA possono essere utilizzati esclusivamente per le applicazioni e nelle modalità descritte nella documentazione tecnica relativa ai prodotti stessi.

Al fine di garantire il buon funzionamento e prevenire l'insorgere di malfunzionamenti, il trasporto, lo stoccaggio, l'installazione, l'assemblaggio, la manutenzione dei prodotti SENECA devono essere eseguiti nel rispetto delle avvertenze di sicurezza e delle condizioni ambientali specificate nella presente documentazione.

La responsabilità di SENECA in relazione ai propri prodotti è regolata dalle condizioni generali di vendita scaricabili dal sito [www.seneca.it](http://www.seneca.it).

SENECA e/o i suoi dipendenti, nei limiti della normativa applicabile, non saranno in ogni caso ritenuti responsabili di eventuali mancati guadagni e/o vendite, perdite di dati e/o informazioni, maggiori costi sostenuti per merci e/o servizi sostitutivi, danni a cose e/o persone, interruzioni di attività e/o erogazione di servizi, di eventuali danni diretti, indiretti, incidentali, patrimoniali e non patrimoniali, consequenziali in qualsiasi modalità causati e/o cagionati, dovuti a negligenza, imprudenza, imperizia e/o altre responsabilità derivanti dall'installazione, utilizzo e/o impossibilità di utilizzo del prodotto.

#### **CONTACT US**

Technical support

[supporto@seneca.it](mailto:supporto@seneca.it)

Product information

[commerciale@seneca.it](mailto:commerciale@seneca.it)

## Document revisions

| DATE       | REVISION | NOTES                                                                                                                                                                                        | AUTHOR |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 02/10/2024 | 0        | First revision                                                                                                                                                                               | MM     |
| 24/10/2024 | 1        | fix project name in title<br>Added only 1 client supported<br>Fix various -I instead of -U<br>Fix parameter STOP MODBUS READING WHEN NO OPC-UA CONNECTION<br>Added Modbus TCP-IP server info | MM     |
| 11/11/2024 | 2        | Added max 50 TAG                                                                                                                                                                             | MM     |
| 22/11/2024 | 3        | New limits from firmware rev 107: max 100 TAG, 3 remote server modbus tcp-ip, 1 remote client modbus tcp-ip.<br>New connection with User/Password authentication from fw rev 107             | MM     |
| 24/02/2025 | 4        | Added Led chapter                                                                                                                                                                            | MM     |
| 04/07/2025 | 5        | Added new tag setup page from firmware rev 110                                                                                                                                               | MM     |

Questo documento è di proprietà di SENECA srl.  
La duplicazione e la riproduzione sono vietate, se non autorizzate.

**INDICE**

|             |                                                                                          |           |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.</b>   | <b>DESCRIZIONE .....</b>                                                                 | <b>6</b>  |
| 1.1.        | PROTOCOLLO OPC-UA.....                                                                   | 6         |
| 1.2.        | CARATTERISTICHE DELLE PORTE DI COMUNICAZIONE DELLA SERIE "KEY" .....                     | 6         |
| <b>2.</b>   | <b>REVISIONE HARDWARE DEL DISPOSITIVO .....</b>                                          | <b>7</b>  |
| <b>3.</b>   | <b>TECNOLOGIA FLEX PER IL CAMBIO DI PROTOCOLLO .....</b>                                 | <b>8</b>  |
| 3.1.        | CAMBIO DEI PROTOCOLLI CON IL SOFTWARE SENECA DISCOVERY DEVICE.....                       | 9         |
| <b>4.</b>   | <b>SIGNIFICATO DEI LED.....</b>                                                          | <b>10</b> |
| 4.1.        | LED MODELLO Z-KEY-U (OPC-UA).....                                                        | 10        |
| 4.2.        | LED MODELLO R-KEY-LT-U (OPC-UA).....                                                     | 11        |
| 4.3.        | LED MODELLO Z-KEY-2ETH-U (OPC-UA) .....                                                  | 12        |
| <b>5.</b>   | <b>PORTA ETHERNET .....</b>                                                              | <b>13</b> |
| <b>6.</b>   | <b>AGGIORNAMENTO FIRMWARE.....</b>                                                       | <b>13</b> |
| <b>7.</b>   | <b>MODALITA' DI FUNZIONAMENTO .....</b>                                                  | <b>14</b> |
| 7.1.        | OPC-UA SERVER / MODBUS MASTER .....                                                      | 14        |
| 7.2.        | OPC-UA SERVER / MODBUS MASTER / CLIENT MODBUS TCP-IP .....                               | 15        |
| <b>8.</b>   | <b>CONFIGURAZIONE DEI GATEWAY .....</b>                                                  | <b>16</b> |
| <b>8.1.</b> | <b>CONFIGURAZIONE DEL CLIENT UAEXPERT™ PER LA CONNESSIONE DI BASE</b>                    | <b>16</b> |
| <b>9.</b>   | <b>WEBSERVER DEI GATEWAY.....</b>                                                        | <b>20</b> |
| 9.1.        | WEBSERVER DEI GATEWAY "-U" .....                                                         | 20        |
| 9.1.1.      | MODALITA' WEBSERVER E MODALITA' OPC-UA.....                                              | 20        |
| 9.1.2.      | STATO DI FUNZIONAMENTO WEB/OPCUA .....                                                   | 20        |
| 9.1.2.1.    | LED SD/COM .....                                                                         | 20        |
| 9.1.2.2.    | SENECA DISCOVERY DEVICE .....                                                            | 20        |
| 9.1.3.      | CAMBIO DELLA MODALITA' DI FUNZIONAMENTO WEB/OPC-UA .....                                 | 21        |
| 9.1.3.1.    | PROCEDURA MANUALE PER IL PASSAGGIO DALLA MODALITA' OPC-UA A QUELLA WEBSERVER E VICEVERSA | 21        |
| 9.1.3.2.    | SENECA DISCOVERY DEVICE .....                                                            | 21        |
| 9.1.3.3.    | WEBSERVER.....                                                                           | 22        |
| 9.1.4.      | GUIDA PASSO PASSO PER IL PRIMO ACCESSO AL WEBSERVER .....                                | 22        |
| 9.1.5.      | CONFIGURAZIONE DEL DISPOSITIVO DA WEBSERVER.....                                         | 23        |
| 9.1.5.1.    | SEZIONI DEL WEBSERVER .....                                                              | 24        |

|            |                                                                                                  |           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 9.1.5.2.   | SEZIONE "STATUS" .....                                                                           | 25        |
| 9.1.5.3.   | SEZIONE "SETUP" .....                                                                            | 26        |
| 9.1.5.4.   | SEZIONE "SETUP TAGS" .....                                                                       | 31        |
| 9.1.5.1.   | SEZIONE "FIRMWARE UPDATE" .....                                                                  | 32        |
| 9.1.5.1.   | UTC TIME SETUP .....                                                                             | 32        |
| 9.1.5.1.   | SEZIONE "DATABASE UPDATE" .....                                                                  | 32        |
| 9.1.5.2.   | SERIAL "SERIAL TRAFFIC MONITOR" .....                                                            | 32        |
| <b>10.</b> | <b>RIPRISTINO DEL DISPOSITIVO ALLA CONFIGURAZIONE DI FABBRICA .....</b>                          | <b>33</b> |
| <b>11.</b> | <b>TEMPLATE EXCEL.....</b>                                                                       | <b>34</b> |
| <b>12.</b> | <b>PROTOCOLLI MODBUS DI COMUNICAZIONE SUPPORTATI .....</b>                                       | <b>35</b> |
| 12.1.      | CODICI FUNZIONE MODBUS SUPPORTATI .....                                                          | 35        |
| <b>13.</b> | <b>SENECA DISCOVERY DEVICE.....</b>                                                              | <b>35</b> |
| <b>14.</b> | <b>INFORMAZIONI SUI REGISTRI MODBUS.....</b>                                                     | <b>36</b> |
| 14.1.      | NUMERAZIONE DEGLI INDIRIZZI MODBUS "0 BASED" O "1 BASED" .....                                   | 36        |
| 14.2.      | NUMERAZIONE DEGLI INDIRIZZI MODBUS CON CONVENZIONE "0 BASED" .....                               | 37        |
| 14.3.      | NUMERAZIONE DEGLI INDIRIZZI MODBUS CON CONVENZIONE "1 BASED" (STANDARD) .....                    | 37        |
| 14.4.      | CONVENZIONE DEI BIT ALL'INTERNO DI UN REGISTRO MODBUS HOLDING REGISTER .....                     | 38        |
| 14.5.      | CONVENZIONE DEI BYTE MSB e LSB ALL'INTERNO DI UN REGISTRO MODBUS HOLDING REGISTER .....          | 38        |
| 14.6.      | RAPPRESENTAZIONE DI UN VALORE A 32 BIT IN DUE REGISTRI MODBUS HOLDING REGISTER CONSECUTIVI ..... | 39        |
| 14.7.      | TIPI DI DATO FLOATING POINT A 32 BIT (IEEE 754) .....                                            | 39        |

## 1. DESCRIZIONE

I prodotti Z-KEY-U, R-KEY-LT-U, Z-KEY-2ETH-U permettono di convertire dati provenienti dal bus seriale Modbus o Ethernet Modbus TCP-IP nel protocollo OPC-UA server.

### 1.1. PROTOCOLLO OPC-UA

OPC Unified Architecture (OPC UA) è uno standard multiplatforma e open source IEC62541 per lo scambio di dati dai sensori alle applicazioni cloud e scada sviluppato dalla OPC Foundation.

#### PROTOCOLLO

##### Tipo di Protocollo

Protocollo OPC-UA

OPC-UA server (IEC 62541 server)  
Connessione TLS 1.2, gestione certificati X.509  
1 Client OPC-UA remoto supportato

Protocolli Modbus:

Modbus TCP-IP  
Modbus RTU  
Modbus ASCII  
Max 3 Server Modbus TCP-IP remoti  
Max 128 dispositivi ModBUS slave seriali (per porta seriale)  
Max 1 Client Modbus TCP-IP remoto supportato

#### MEMORIA

##### Dimensione memoria delle variabili

max 100 Tag


### 1.2. CARATTERISTICHE DELLE PORTE DI COMUNICAZIONE DELLA SERIE "KEY"

| <b>PRODOTTO</b> | <b>PORTE<br/>ETHERNET</b> | <b>PORTA SERIALE<br/>#1<br/>RS232/RS485<br/>CONFIGURABILE</b> | <b>PORTA<br/>SERIALE #2<br/>RS485</b> | <b>PORTE SERIALI<br/>ISOLATE</b> |
|-----------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| Z-KEY-U         | 1                         | 1                                                             | 1                                     | Sì, entrambe le porte            |
| R-KEY-LT-U      | 1                         | 1                                                             | NO                                    | NO                               |
| Z-KEY-2ETH-U    | 2                         | 1                                                             | 1                                     | Sì, entrambe le porte            |

## 2. REVISIONE HARDWARE DEL DISPOSITIVO

In un'ottica di miglioramento continuo Seneca aggiorna e rende sempre più sofisticato l'hardware dei suoi dispositivi. È possibile conoscere la revisione hardware di un prodotto tramite l'etichetta posta nel fianco del dispositivo.

Un esempio di etichetta del prodotto R-KEY-LT è il seguente:

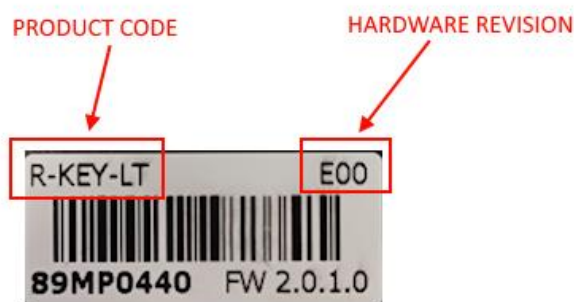

Nell'etichetta è anche riportata la revisione di firmware presente nel dispositivo (in questo caso 2.0.1.0) al momento della vendita, la revisione hardware (in questo caso) è la E00.

Per migliorare le prestazioni o per estendere le funzionalità Seneca consiglia di aggiornare il firmware all'ultima versione disponibile (si veda nel sito [www.seneca.it](http://www.seneca.it) la sezione dedicata al prodotto).

### 3. *TECNOLOGIA FLEX PER IL CAMBIO DI PROTOCOLLO*



I dispositivi della serie KEY, a partire dalla revisione hardware indicata nella tabella seguente, includono la tecnologia Flex.

| <b>GATEWAY</b> | <b>TECNOLOGIA FLEX SUPPORTATA<br/>DALLA REVISIONE HARDWARE</b> |
|----------------|----------------------------------------------------------------|
| Z-KEY          | "G00"                                                          |
| R-KEY-LT       | "E00"                                                          |
| Z-KEY-2ETH     | "C00"                                                          |

Flex permette di cambiare a piacimento la combinazione dei protocolli di comunicazione industriale supportati dai gateway tra un elenco di quelli disponibili, lo sviluppo è in continuo aggiornamento, per una lista esaustiva fare riferimento alla pagina:

<https://www.seneca.it/flex/>

Alcuni esempi di protocolli supportati sono:



**Ethernet/IP®**




Il gateway diventa quindi "universale" e compatibile con i sistemi Siemens oppure Rockwell oppure Schneider etc.... senza la necessità di acquistare hardware differenti.




### 3.1. CAMBIO DEI PROTOCOLLI CON IL SOFTWARE SENECA DISCOVERY DEVICE

Dalla revisione 2.8 il software Seneca Discovery Device individua i dispositivi che supportano la tecnologia “Flex”:

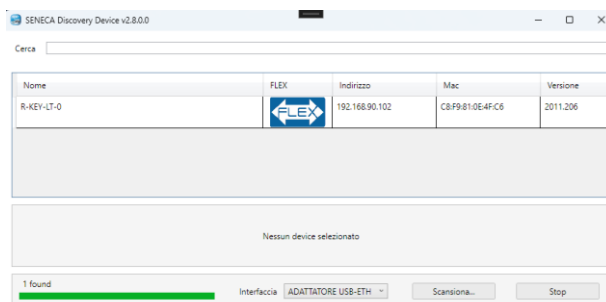

Ad esempio nel caso in figura è possibile premere il pulsante “Cambio Protocollo” e selezionare il protocollo di destinazione tra quelli in elenco:

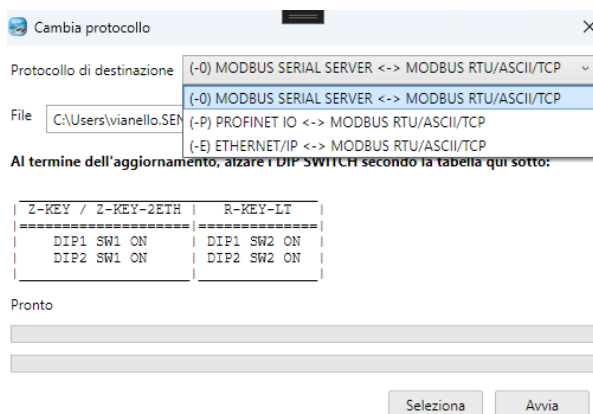

Alla fine dell'operazione portare (solo alla prima accensione) i dip 1 e 2 a “ON” per forzare il dispositivo a default (vedi anche il capitolo “RIPRISTINO DEL DISPOSITIVO ALLA CONFIGURAZIONE DI FABBRICA”).

Fare sempre riferimento al manuale user del protocollo di comunicazione installato nel dispositivo scaricandolo dal sito Seneca.

## 4. SIGNIFICATO DEI LED

I dispositivi sono dotati di led il cui significato è il seguente:

### 4.1. LED MODELLO Z-KEY-U (OPC-UA)

| LED                 | STATO                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| PWR                 | <b>Acceso fisso:</b> dispositivo alimentato e in modalità OPC-UA         |
|                     | <b>Lampeggiante:</b> dispositivo alimentato e in modalità Webserver      |
|                     | <b>Spento:</b> dispositivo non alimentato                                |
| COM                 | Non usato                                                                |
| TX1                 | <b>Lampeggiante:</b> trasmissione dati su porta seriale #1               |
|                     | <b>Spento:</b> nessuna trasmissione su porta seriale #1                  |
| RX1                 | <b>Lampeggiante:</b> ricezione dati su porta seriale #1                  |
|                     | <b>Acceso fisso:</b> verificare il cablaggio della porta seriale #1      |
|                     | <b>Spento:</b> nessuna ricezione su porta seriale #1                     |
| TX2                 | <b>Lampeggiante:</b> trasmissione dati su porta seriale #2               |
|                     | <b>Spento:</b> nessuna trasmissione su porta seriale #2                  |
| RX2                 | <b>Lampeggiante:</b> ricezione dati su porta seriale #2                  |
|                     | <b>Acceso fisso:</b> verificare il cablaggio della porta seriale #2      |
|                     | <b>Spento:</b> nessuna ricezione su porta seriale #2                     |
| ETH ACT<br>(VERDE)  | <b>Lampeggiante:</b> presenza di dati sulla porta ethernet               |
|                     | <b>Acceso fisso:</b> porta ethernet connessa ma nessuna presenza di dati |
|                     | <b>Spento:</b> verificare il cablaggio della porta ethernet              |
| ETH LNK<br>(GIALLO) | <b>Acceso fisso:</b> cavo ethernet connesso                              |
|                     | <b>Spento:</b> verificare il cablaggio della porta ethernet              |

#### 4.2. **LED MODELLO R-KEY-LT-U (OPC-UA)**

| <b>LED</b>          | <b>STATO</b>                                                             |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| PWR                 | <b>Acceso fisso:</b> dispositivo alimentato e in modalità OPC-UA         |
|                     | <b>Lampeggiante:</b> dispositivo alimentato e in modalità Webserver      |
|                     | <b>Spento:</b> dispositivo non alimentato                                |
| COM                 | Non usato                                                                |
| TX                  | <b>Lampeggiante:</b> trasmissione dati su porta seriale                  |
|                     | <b>Spento:</b> nessuna trasmissione su porta seriale                     |
| RX                  | <b>Lampeggiante:</b> ricezione dati su porta seriale                     |
|                     | <b>Acceso fisso:</b> verificare il cablaggio della porta seriale         |
|                     | <b>Spento:</b> nessuna ricezione su porta seriale                        |
| ETH ACT<br>(VERDE)  | <b>Lampeggiante:</b> presenza di dati sulla porta ethernet               |
|                     | <b>Acceso fisso:</b> porta ethernet connessa ma nessuna presenza di dati |
|                     | <b>Spento:</b> verificare il cablaggio della porta ethernet              |
| ETH LNK<br>(GIALLO) | <b>Acceso fisso:</b> cavo ethernet connesso                              |
|                     | <b>Spento:</b> verificare il cablaggio della porta ethernet              |

#### 4.3. **LED MODELLO Z-KEY-2ETH-U (OPC-UA)**

| <b>LED</b> | <b>STATO</b>                                                                |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| PWR        | <b>Acceso fisso:</b> dispositivo alimentato e in modalità OPC-UA            |
|            | <b>Lampeggiante:</b> dispositivo alimentato e in modalità Webserver         |
|            | <b>Spento:</b> dispositivo non alimentato                                   |
| COM        | Non usato                                                                   |
| TX1        | <b>Lampeggiante:</b> trasmissione dati su porta seriale #1                  |
|            | <b>Spento:</b> nessuna trasmissione su porta seriale #1                     |
| RX1        | <b>Lampeggiante:</b> ricezione dati su porta seriale #1                     |
|            | <b>Acceso fisso:</b> verificare il cablaggio della porta seriale #1         |
|            | <b>Spento:</b> nessuna ricezione su porta seriale #1                        |
| TX2        | <b>Lampeggiante:</b> trasmissione dati su porta seriale #2                  |
|            | <b>Spento:</b> nessuna trasmissione su porta seriale #2                     |
| RX2        | <b>Lampeggiante:</b> ricezione dati su porta seriale #2                     |
|            | <b>Acceso fisso:</b> verificare il cablaggio della porta seriale #2         |
|            | <b>Spento:</b> nessuna ricezione su porta seriale #2                        |
| ET1        | <b>Lampeggiante:</b> presenza di dati sulla porta ethernet #1               |
|            | <b>Acceso fisso:</b> porta ethernet #1 connessa ma nessuna presenza di dati |
|            | <b>Spento:</b> verificare il cablaggio della porta ethernet #1              |
| ET2        | <b>Lampeggiante:</b> presenza di dati sulla porta ethernet #2               |
|            | <b>Acceso fisso:</b> porta ethernet #2 connessa ma nessuna presenza di dati |
|            | <b>Spento:</b> verificare il cablaggio della porta ethernet #2              |

## 5. PORTA ETHERNET

La configurazione di fabbrica della porta ethernet è:

IP STATICO: 192.168.90.101

SUBNET MASK: 255.255.255.0

GATEWAY: 192.168.90.1

Non devono essere inseriti più dispositivi sulla stessa rete con lo stesso ip statico.



### **ATTENZIONE!**

**NON CONNETTERE 2 O PIU' DISPOSITIVI CON LA CONFIGURAZIONE DI FABBRICA SULLA STESSA RETE ETHERNET PENA IL NON FUNZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO  
(CONFLITTO DI INDIRIZZI IP 192.168.90.101)**

## 6. AGGIORNAMENTO FIRMWARE

Al fine di migliorare, aggiungere o ottimizzare le funzionalità del prodotto, Seneca rilascia dei firmware aggiornati sulla sezione del dispositivo nel sito internet [www.seneca.it](http://www.seneca.it)

L'aggiornamento firmware viene effettuato tramite i tool Seneca oppure tramite il webserver.



### **ATTENZIONE!**

**PER NON DANNEGGIARE IL DISPOSITIVO NON TOGLIERE ALIMENTAZIONE DURANTE L'OPERAZIONE DI AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE.**


## 7. MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

Il Gateway permette di funzionare nella modalità:

*OPC-UA SERVER / MODBUS SERIALE-ETHERNET MASTER/CLIENT*

### 7.1. OPC-UA SERVER / MODBUS MASTER

Questa modalità di funzionamento permette di connettere uno scada client OPC-UA con dei dispositivi I/O di tipo Modbus RTU/ASCII Slave e/o TCP Server remoti

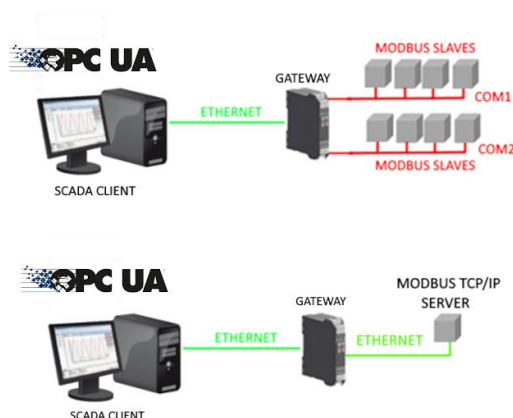

Il Gateway, nella parte di campo funziona come un dispositivo Modbus master / Modbus Client e dall' altra parte come un server IEC 61850 tramite ethernet.

Le richieste Modbus (comandi di lettura o scrittura) vengono configurate nel dispositivo gateway e viene generato automaticamente un file ICD secondo lo standard SCL.

Una volta importato questo file nello SCADA (è anche possibile fare la ricerca del nodo) tutto l'IO configurato sarà accessibile senza altra configurazione.

Oltre ai dispositivi seriali è anche possibile connettere fino a 3 Modbus TCP-IP server remoti.

## 7.2. OPC-UA SERVER / MODBUS MASTER / CLIENT MODBUS TCP-IP


Il Gateway oltre al server OPC-UA mette a disposizione anche un server Modbus TCP-IP con il supporto di 1 client remoto.



# ATTENZIONE!

**OLTRE AL SERVER OPC-UA IL DISPOSITIVO ATTIVA ANCHE UN SERVER MODBUS TCP-IP**

È quindi possibile ottenere dei collegamenti del tipo:

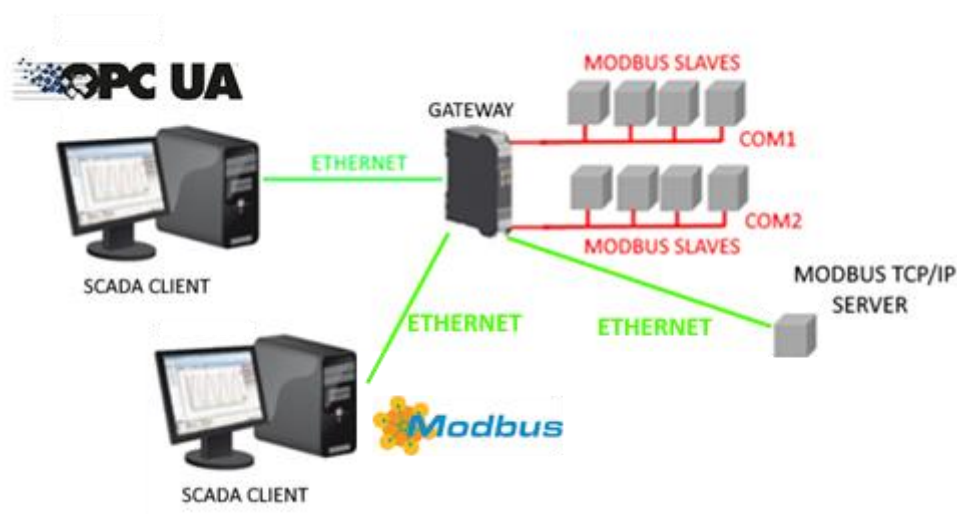

## 8. CONFIGURAZIONE DEI GATEWAY

### 8.1. CONFIGURAZIONE DEL CLIENT UaEXPERT™ PER LA CONNESSIONE DI BASE

Per eseguire una connessione di test utilizzeremo il software UaExpert™.

UaExpert™ è un client OPC UA completo in grado di supportare diversi profili e funzionalità OPC UA.

La versione gratuita può essere scaricata dal link:

<https://www.unified-automation.com/downloads.html>

Per prima cosa portiamo il dispositivo in modalità WEB (vedi relativo capitolo di questo manuale) e configuriamo nel webserver del dispositivo i parametri del server OPC-UA (sezione setup):

|                                     |        |                                     |
|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|
| OPC-UA SERVER PORT                  | 4840   | <input type="text" value="4840"/>   |
| OPC-UA SERVER URI NAME              | ZR-KEY | <input type="text" value="ZR-KEY"/> |
| OPC-UA SERVER SECURITY POLICY       | NONE   | <input type="text" value="NONE"/>   |
| OPC-UA SERVER MESSAGE SECURITY MODE | NONE   | <input type="text" value="NONE"/>   |

Ora dobbiamo attivare il protocollo OPC-UA nel gateway, dalla pagina web "Status":



Z-KEY-2ETH-U    Status    Firmware Version : 2015\_101

|                        |                         |                   |
|------------------------|-------------------------|-------------------|
| Status                 | DHCP :                  | Disabled          |
| Setup                  | ACTUAL IP ADDRESS :     | 192.168.90.101    |
| Setup TAG              | ACTUAL IP MASK :        | 255.255.255.0     |
| Firmware Update        | ACTUAL GATEWAY ADDRESS: | 192.168.90.1      |
| UTC Time Setup         | ACTUAL MAC ADDRESS:     | c8-f9-81-11-22-33 |
| Database Update        | PORT#1 LOOP TIME [ms]:  | 0                 |
| Serial Traffic Monitor | PORT#2 LOOP TIME [ms]:  | 0                 |


Page : 1/10       

| GATEWAY TAG NR | GATEWAY TAG NAME | GATEWAY MODBUS START REGISTER | TAG DATA TYPE | TAG VALUE | TAG READING STATUS |
|----------------|------------------|-------------------------------|---------------|-----------|--------------------|
|----------------|------------------|-------------------------------|---------------|-----------|--------------------|


A questo punto il webserver è disabilitato ed è abilitato l'OPC-UA server.




Ora apriamo il client OPC-UA e premiamo l'icona con il “+” per aggiungere un server OPC-UA:

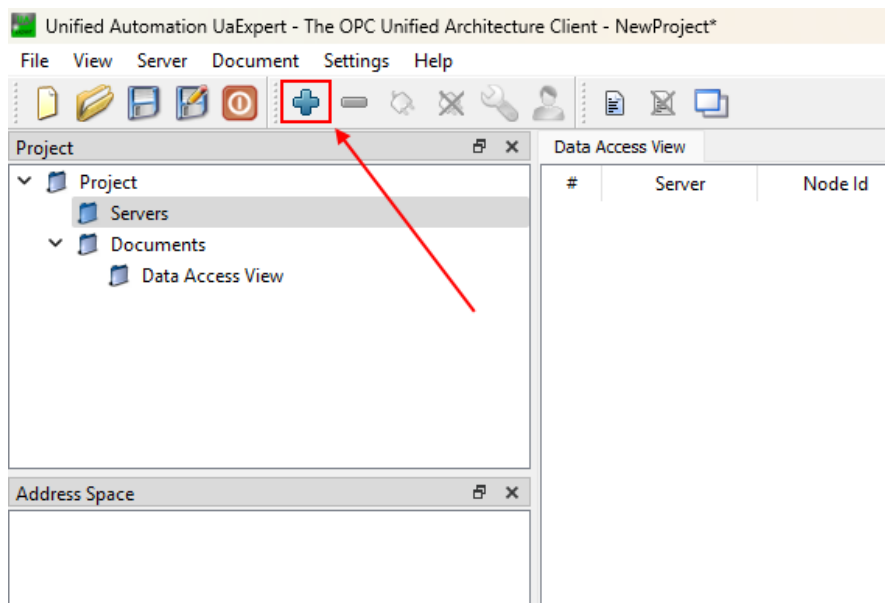

A questo punto sotto “Custom directory” inseriamo l’indirizzo ip del dispositivo Z-KEY-U (192.168.90.101 nell’esempio) e la porta configurata (4840 nell’esempio):

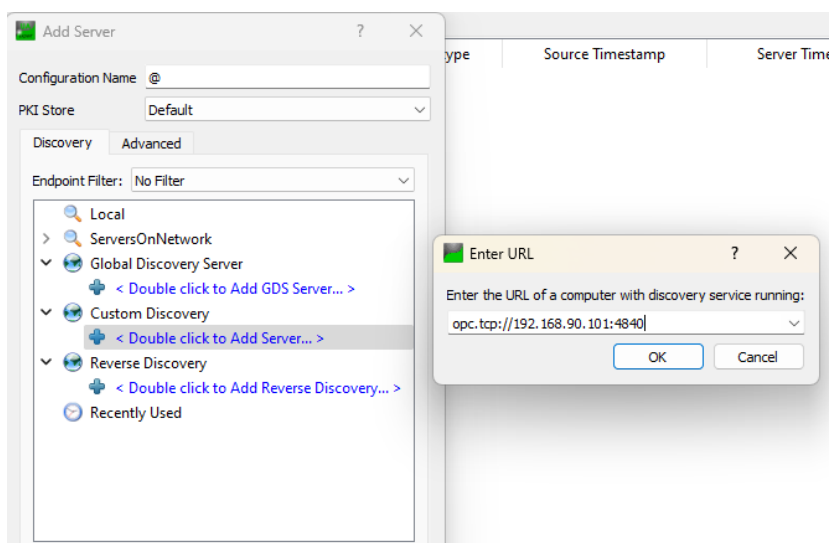


Premendo OK il server viene aggiunto alla lista, selezioniamo la cifratura desiderata (None in questo esempio):

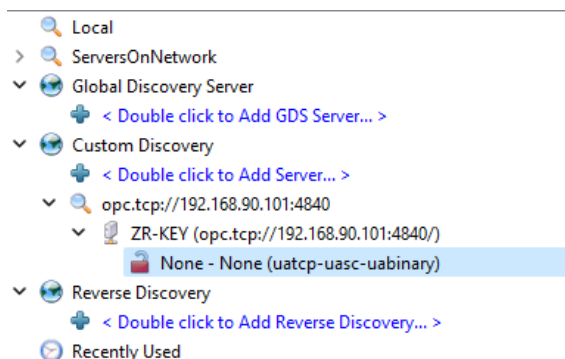


Premiamo OK.

Ora il server è aggiunto.


Selezioniamo prima il server e poi premiamo l'icona della connessione:

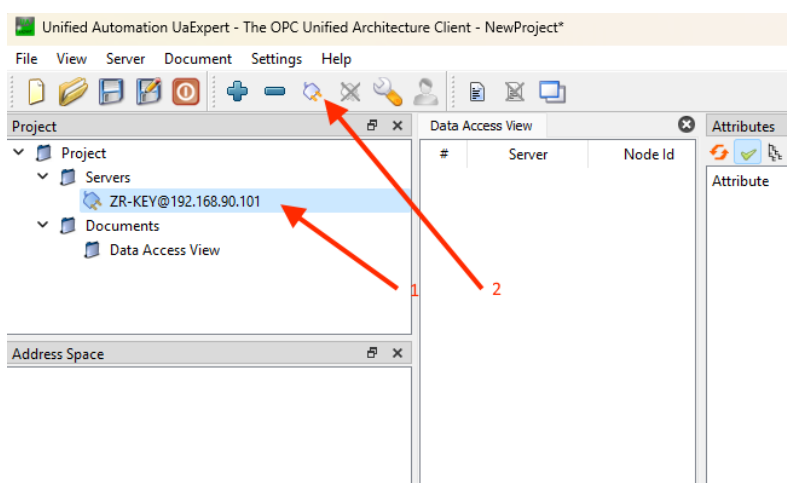

Ora la connessione è stabilita e compare la lista delle variabili configurata:

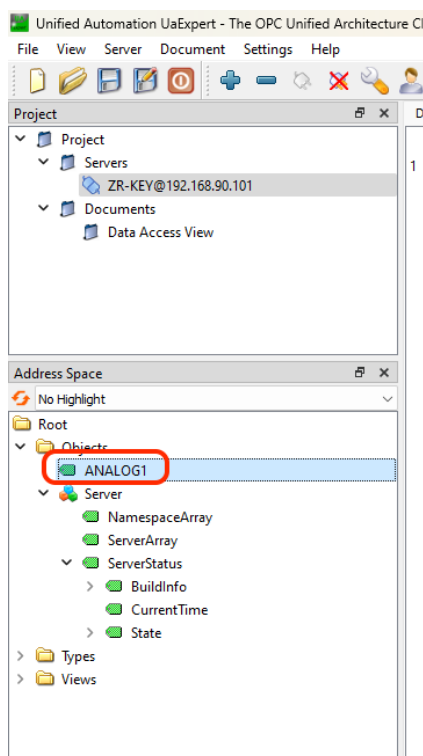

Ora è possibile trascinare le variabili che si vogliono visualizzare:

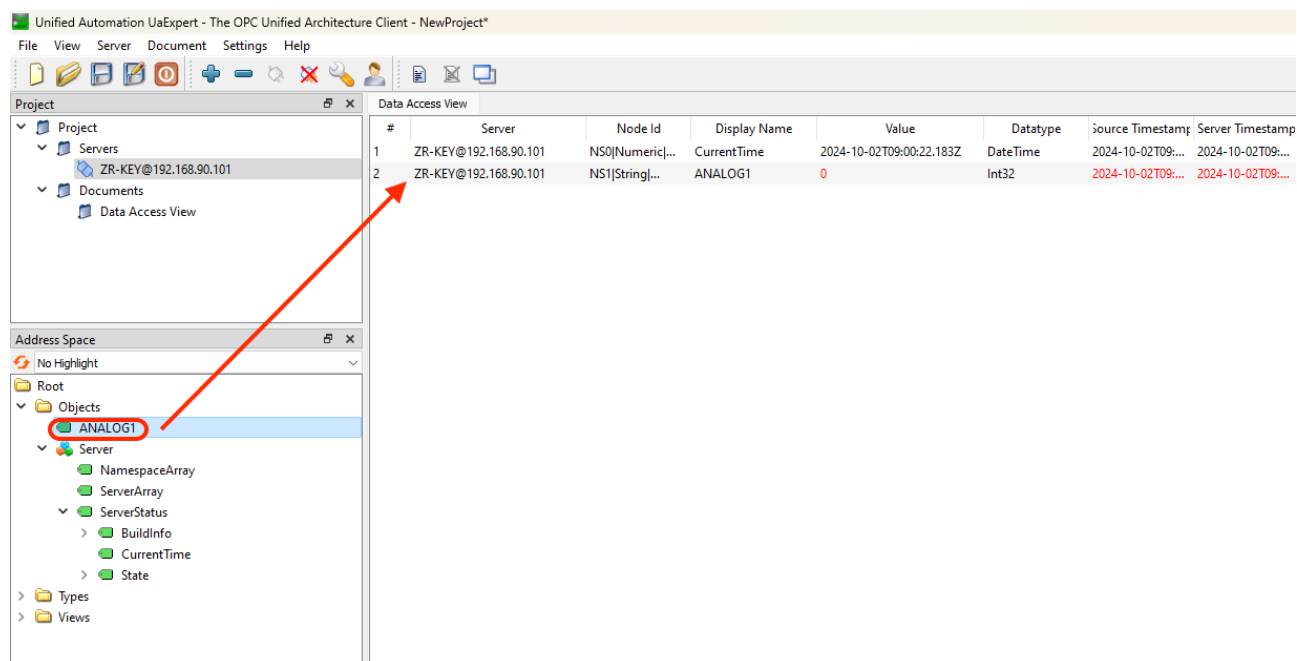

È anche possibile scrivere sulle variabili in lettura/scrittura.

## 9. WEBSERVER DEI GATEWAY

### 9.1. WEBSERVER DEI GATEWAY “-U”

#### 9.1.1. MODALITA' WEBSERVER E MODALITA' OPC-UA

Per poter accedere al webserver interno è necessario portare il dispositivo nella modalità Webserver.  
Per far funzionare il server OPC-UA è necessario disabilitare il webserver.

#### 9.1.2. STATO DI FUNZIONAMENTO WEB/OPCUA

Per conoscere lo stato di funzionamento attuale (OPC-UA o WEBSERVER):


##### 9.1.2.1. LED SD/COM

Se il dispositivo si trova in modalità Webserver i led SD/COM lampeggiano lentamente.

Se il dispositivo si trova in modalità OPC-UA server i led SD/COM sono accesi.

##### 9.1.2.2. SENECA DISCOVERY DEVICE

Lo stato del gateway può sempre essere letto anche dal software Seneca Discovery Device:

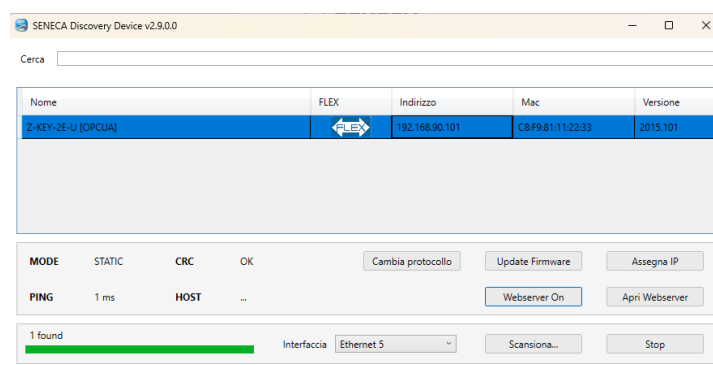

### 9.1.3. CAMBIO DELLA MODALITA' DI FUNZIONAMENTO WEB/OPC-UA

#### 9.1.3.1. PROCEDURA MANUALE PER IL PASSAGGIO DALLA MODALITA' OPC-UA A QUELLA WEBSERVER E VICEVERSA

Per forzare la modalità webserver:


- 1) Accendere il dispositivo
- 2) Mantenere premuto il pulsante PS1 fino allo spegnimento di tutti i led
- 3) Rilasciare il pulsante
- 4) Il dispositivo si riavvia e il led "PWR" lampeggia lentamente ad indicare la modalità webserver

Per forzare la modalità OPC-UA:

- 1) Accendere il dispositivo
  - 2) Mantenere premuto il pulsante PS1 fino allo spegnimento di tutti i led
  - 3) Rilasciare il pulsante
- Il dispositivo si riavvia e il led "PWR" lampeggia lentamente ad indicare la modalità OPC-UA


#### 9.1.3.2. SENECA DISCOVERY DEVICE

È possibile cambiare la modalità Webserver/OPC-UA dal software Seneca Discovery Device:

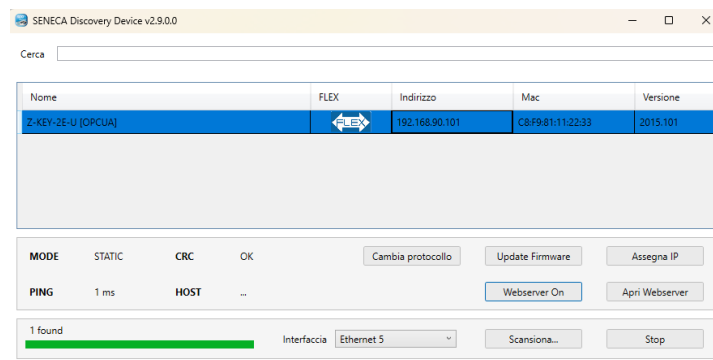

### 9.1.3.3. WEBSERVER

È possibile passare dalla sola modalità Webserver a quella OPC-UA tramite la pagina web Status:

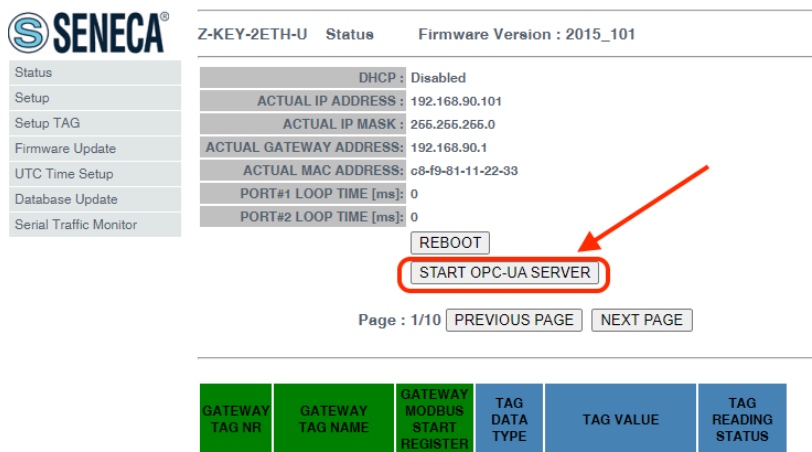


| GATEWAY<br>TAG NR | GATEWAY<br>TAG NAME | GATEWAY<br>MODBUS<br>START<br>REGISTER | TAG<br>DATA<br>TYPE | TAG VALUE | TAG<br>READING<br>STATUS |
|-------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------|--------------------------|
|-------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------|--------------------------|

### 9.1.4. GUIDA PASSO PASSO PER IL PRIMO ACCESSO AL WEBSERVER

**PASSO 1: ALIMENTARE IL DISPOSITIVO E COLLEGARE LA PORTA ETHERNET, PORTARE IL DISPOSITIVO IN MODALITA' WEBSERVER**

#### **PASSO 2 SOFTWARE SENECA DISCOVERY DEVICE**

Se è necessario cambiare l'indirizzo IP del dispositivo (default 192.168.90.101), lanciare il software Seneca Discovery Device ed eseguire lo SCAN, selezionare il dispositivo e premere il pulsante "Assign IP", impostare una configurazione compatibile con il proprio PC, ad esempio:

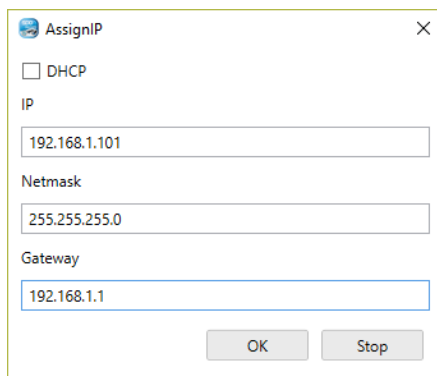

Confermare con OK. Ora il dispositivo è raggiungibile via ethernet dal proprio pc.

**PASSO 3 ACCESSO AL WEBSERVER DI CONFIGURAZIONE**

Inserire le credenziali di accesso:

user: admin

password: admin

**ATTENZIONE!**

**I WEB BROWSER DI CUI È STATA TESTATA LA COMPATIBILITÀ CON IL WEBSERVER DEL  
DISPOSITIVO SONO:  
MOZILLA FIREFOX E GOOGLE CHROME.  
NON È, QUINDI, ASSICURATO IL FUNZIONAMENTO CON ALTRI BROWSER**

**9.1.5. CONFIGURAZIONE DEL DISPOSITIVO DA WEBSERVER**

Per maggiori informazioni sull'accesso al webserver di un nuovo dispositivo fare riferimento al capitolo 9.1.4.

**ATTENZIONE!**

**I WEB BROWSER DI CUI È STATA TESTATA LA COMPATIBILITÀ CON IL WEBSERVER DEL  
DISPOSITIVO SONO:  
MOZILLA FIREFOX E GOOGLE CHROME.  
NON È, QUINDI, ASSICURATO IL FUNZIONAMENTO CON ALTRI BROWSER**

**ATTENZIONE!**

**DOPO IL PRIMO ACCESSO CAMBIARE USER NAME E PASSWORD AL FINE DI IMPEDIRE L'ACCESSO  
AL DISPOSITIVO A CHI NON È AUTORIZZATO.**

**ATTENZIONE!**

**SE I PARAMETRI DI ACCESSO AL WEBSERVER SONO STATI SMARRITI, PER ACCEDERE AL  
WEBSERVER, È NECESSARIO EFFETTUARE LA PROCEDURA DI RISPRISTINO ALLA  
CONFIGURAZIONE DI FABBRICA**

### 9.1.5.1. SEZIONI DEL WEBSERVER

Il Webserver è suddiviso in pagine (sezioni) che rappresentano diverse funzioni del gateway:

**Status**

È la sezione che visualizza in tempo reale i valori delle richieste modbus.

**Setup**

È la sezione che permette la configurazione di base del dispositivo, permette anche di esportare o importare una configurazione.

**Setup Tag**

È la sezione che permette di aggiungere/modificare i TAG dei dispositivi Modbus connessi al gateway.

**Firmware Update**

È la sezione che permette di aggiornare il firmware del dispositivo.

**UTC Time Setup**

Permette di impostare la data/ora del dispositivo.

**Database Update**

Permette di aggiornare la lista dei TAG dei dispositivi Seneca

**Serial Traffic Monitor**

Permette di analizzare le trame modbus delle seriali.



### 9.1.5.2. SEZIONE “STATUS”

Nella sezione Status è visualizzato lo stato dei valori acquisiti da modbus:

**Z-KEY-2ETH-U    Status    Firmware Version : 2015\_101**

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| <b>DHCP :</b>                  | Disabled          |
| <b>ACTUAL IP ADDRESS :</b>     | 192.168.00.101    |
| <b>ACTUAL IP MASK :</b>        | 255.255.255.0     |
| <b>ACTUAL GATEWAY ADDRESS:</b> | 192.168.00.1      |
| <b>ACTUAL MAC ADDRESS:</b>     | c6-f0-81-11-22-33 |
| <b>PORT#1 LOOP TIME [ms]:</b>  | 100               |
| <b>PORT#2 LOOP TIME [ms]:</b>  | 0                 |

REBOOT

START OPC-UA SERVER

Page : 1/10    PREVIOUS PAGE    NEXT PAGE

| GATEWAY<br>TAG NR | GATEWAY<br>TAG NAME | GATEWAY<br>MODBUS<br>START<br>REGISTER | TAG<br>DATA<br>TYPE | TAG VALUE | TAG<br>READING<br>STATUS |        |
|-------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------|--------------------------|--------|
| 1                 | ANALOG1             | 40001                                  | 16BIT<br>SIGNED     | 0         | DELAYED                  | CHANGE |

È possibile anche forzare le scritture dei tag con il pulsante “CHANGE”.

Il pulsante START OPC-UA SERVER permette di riavviare il dispositivo attivando il server OPC-UA al posto del webserver (vedi capitolo relativo in questo manuale).

Il pulsante REBOOT riavvia il dispositivo.

### 9.1.5.3. SEZIONE “SETUP”

All'inizio della pagina web con i pulsanti “Load conf file” e “Save conf file” è possibile caricare una configurazione oppure salvarne una.

Una configurazione è comprensiva dei tag configurati.

|                |                         |                |
|----------------|-------------------------|----------------|
| Scegli file    | Nessun file selezionato | Load conf file |
| Save conf file |                         |                |

***DHCP (ETH) (default: Disabled):***

Imposta il client DHCP per l'ottenimento automatico di un indirizzo IP.

***STATIC IP (default: 192.168.90.101)***

Imposta l'indirizzo statico del dispositivo. Attenzione a non inserire nella stessa rete dispositivi con lo stesso indirizzo IP.

***STATIC IP MASK (default: 255.255.255.0)***

Imposta la maschera per la rete IP.

***STATIC GATEWAY (default: 192.168.90.1)***

Imposta l'indirizzo del gateway.

***TCP-IP PORT (default: 502)***

Imposta la porta comunicazione per il protocollo Modbus TCP-IP client.

***TCP-IP TIMEOUT [ms] (default 512 ms)***

Imposta il tempo di attesa affinché una richiesta sia considerata in timeout.

***PORT #1 MODBUS PROTOCOL (default RTU)***

Imposta il protocollo sulla seriale tra Modbus RTU o Modbus ASCII

***PORT #2 MODBUS PROTOCOL (default RTU)***

Imposta il protocollo sulla seriale tra Modbus RTU o Modbus ASCII

***PORT #1 BAUDRATE (default: 38400 baud)***

Seleziona la velocità di comunicazione della porta seriale COM #1

***PORT #1 DATA BITS (default: 38400 baud)***

Seleziona la velocità di comunicazione della porta seriale COM #1

**PORT #1 PARITY (default: None)**

Imposta la parità per la porta di comunicazione seriale COM #1

**PORT #1 STOP BIT (default: 1)**

Imposta il numero di bit di stop per la porta di comunicazione seriale COM #1

**PORT #1 TIMEOUT [ms]**

Imposta il tempo di attesa prima di definire il fail.

**PORT #1 WRITING RETRIES (default: 3)**

Seleziona il numero di tentavi di scrittura da effettuare su uno slave seriale prima di ritornare un errore.

**PORT #1 MAX READ NUM**

Imposta il numero massimo di registri modbus di lettura contemporanei della seriale, il firmware utilizzerà questo valore per ottimizzare le letture modbus.

**PORT #1 MAX WRITE NUM**

Imposta il numero massimo di registri modbus di scrittura contemporanei della seriale, il firmware utilizzerà questo valore per ottimizzare le scritture modbus.

**PORT #2 BAUDRATE (default: 38400 baud) (solo per Z-KEY-U e Z-KEY-2ETH-U)**

Seleziona la velocità di comunicazione della porta seriale COM #2

**PORT #2 DATA BITS (default: 38400 baud) (solo per Z-KEY-U e Z-KEY-2ETH-U)**

Seleziona la velocità di comunicazione della porta seriale COM #2

**PORT #2 PARITY (default: None) (solo per Z-KEY-U e Z-KEY-2ETH-U)**

Imposta la parità per la porta di comunicazione seriale COM #2

**PORT #2 STOP BIT (default: 1) (solo per Z-KEY-U e Z-KEY-2ETH-U)**

Imposta il numero di bit di stop per la porta di comunicazione seriale COM #2

**PORT #2 TIMEOUT [ms] (solo per Z-KEY-U e Z-KEY-2ETH-U)**

Imposta il tempo di attesa prima di definire il fail.

**PORT #2 WRITING RETRIES (default: 3) (solo per Z-KEY-U e Z-KEY-2ETH-U)**

Seleziona il numero di tentavi di scrittura da effettuare su uno slave seriale prima di ritornare un errore.

**PORT #2 MAX READ NUM (solo per Z-KEY-U e Z-KEY-2ETH-U)**

Imposta il numero massimo di registri modbus di lettura contemporanei del server Modbus TCP-IP remoto, il firmware utilizzerà questo valore per ottimizzare le letture modbus.

**PORT #2 MAX WRITE NUM (solo per Z-KEY-U e Z-KEY-2ETH-U)**

Imposta il numero massimo di registri modbus di scrittura contemporanei della seriale, il firmware utilizzerà questo valore per ottimizzare le scritture modbus.

**WEB SERVER PORT (default: 80)**

Imposta la porta di comunicazione per il web server.

**WEB SERVER AUTHENTICATION USER NAME (default: admin)**

Imposta lo username per l'accesso al web server.

**WEB SERVER PASSWORD (default: admin)**

Imposta la password per l'accesso al web server e alla lettura/scrittura della configurazione (se abilitato)

**IP CHANGE FROM DISCOVERY (default: Enabled)**

Seleziona se il dispositivo accetta o no il cambio dell'indirizzo IP dal software Seneca Discovery Device.

**DIAGNOSTIC REGISTERS MAPPING**

È possibile scegliere se i registri di diagnostica sono posizionati su registri Holding registers o Input Registers

**DIAGNOSTIC REGISTERS START ADDRESS**

È l'indirizzo di partenza dei registri di diagnostica

**PORT#1 TAGS QUARATINE [s]**

Imposta il numero di secondi di quarantena dopo che un tag è stato dichiarato in fail (cioè questi tag non vengono più considerati) prima di essere nuovamente interrogati.

**PORT#2 TAGS QUARATINE [s] (solo per Z-KEY-U e Z-KEY-2ETH-U)**

Imposta il numero di secondi di quarantena dopo che un tag è stato dichiarato in fail (cioè questi tag non vengono più considerati) prima di essere nuovamente interrogati.

**MODBUS TCP-IP CLIENT**

Abilita o no il Modbus TCP-IP client

**MODBUS TCP-IP SERVER#1...10 PORT**

Imposta la porta per i max 10 server Modbus TCP-IP remoti

**MODBUS TCP-IP SERVER#1...10 ADDRESS**

Imposta l'indirizzo ip per i max 10 server Modbus TCP-IP remoti

**MODBUS TCP-IP CLIENT TIMEOUT [ms]**

Imposta il timeout per i server Modbus TCP-IP remoti

**MODBUS TCP-IP CLIENT DELAY BETWEEN POLLS [ms]**

Imposta il tempo tra una richiesta e l'altra per i server Modbus TCP-IP remoti

**MODBUS TCP-IP CLIENT WRITING RETRIES**

Seleziona il numero di tentavi di scrittura da effettuare su un server Modbus TCP-IP remoto prima di ritornare un errore ed attivare la quarantena.

**MODBUS TCP-IP CLIENT MAX READ NUM**

Imposta il numero massimo di registri modbus di lettura contemporanei del server Modbus TCP-IP remoto, il firmware utilizzerà questo valore per ottimizzare le letture modbus.

**MODBUS TCP-IP CLIENT MAX WRITE NUM**

Imposta il numero massimo di registri modbus di scrittura contemporanei del server Modbus TCP-IP remoto, il firmware utilizzerà questo valore per ottimizzare le scritture modbus.

**STOP MODBUS READING WHEN NO OPC-UA CONNECTION**

Se attivo permette di fermare la comunicazione modbus quando si è persa la comunicazione con il client OPC-UA. Questo permette di far scattare gli eventuali timeout presenti nei dispositivi slave/server modbus.

**SYNC CLOCK WITH INTERNET TIME**

Permette di attivare l'aggiornamento della data/ora tramite la connessione ai server NTP (RFC 5905).

**ATTENZIONE!**

**AD OGNI SPEGNIMENTO IL DISPOSITIVO DEVE POTER RECUPERARE LA DATA / ORA DA UN  
SERVER NTP ALTRIMENTI QUESTA SARA' IMPOSTATA A 1/1/1970 0:00**

**ATTENZIONE!**

**SI RICORDA CHE I SERVER NTP UTILIZZANO LA PORTA UDP 123 (CHE DEVE QUINDI ESSERE  
APERTA NELLA CONFIGURAZIONE DELLA RETE UTILIZZATA)**

**NTP SERVER 1 ADDRESS**

È l'indirizzo IP del primo server NTP (ad esempio 193.204.114.232 per l'NTP dell'INRIM)

**NTP SERVER 2 ADDRESS**

È l'indirizzo IP del secondo server NTP (nel caso il primo non risponda)

**WATCHDOG**

Abilita o no il riavvio automatico del dispositivo con tempo di ciclo impostabile

**WATCHDOG TIMEOUT [min]**

Imposta il tempo di riavvio automatico del dispositivo

**OPC-UA SERVER PORT**

Imposta la porta del server OPC-UA

**OPC-UA SERVER URI NAME**

Imposta l'URI (uniform resource identifier) del server OPC-UA

**OPC-UA SERVER SECURITY POLICY**

Seleziona se la connessione deve avvenire con sicurezza (criptata) o senza. Nel caso è possibile scegliere l'algoritmo di crypto da utilizzare.

**OPC-UA SERVER MESSAGE SECURITY MODE**

OPC UA supporta la selezione di diverse modalità di sicurezza: "None", "Sign", "SignAndEncrypt". La modalità di sicurezza "None" può essere utilizzata solo con il profilo di sicurezza None.

La scelta di "Sign" o "SignAndEncrypt" dipende dal CSMS (Cyber Security Management System), in alcune applicazioni in cui non è richiesta la riservatezza dei dati, "Sign" potrebbe essere sufficiente.

**OPC-UA AUTHENTICATION**

Permette di impostare se la connessione deve essere "Anonymous" oppure con "User/Password"

**OPC-UA AUTH. USER**

Se l'autenticazione è imposta su "User/Password" rappresenta il nome utente

**OPC-UA AUTH. PASSWORD**

Se l'autenticazione è imposta su "User/Password" rappresenta la password

#### 9.1.5.4. SEZIONE "SETUP TAGS"

In questa sezione è possibile aggiungere, modificare o eliminare un TAG modbus, un TAG rappresenta una variabile che sarà poi visualizzabile sul server OPC-UA. Un TAG è composto da uno o più registri modbus a seconda del tipo.

È anche possibile comporre e importare l'elenco dei TAG dal template Excel disponibile nel sito Seneca nella pagina del dispositivo.

E' possibile selezionare più tag contemporaneamente mantenendo premuto il tasto CTRL e cliccando il mouse i tag desiderati.

Tramite il pulsante ADD è possibile aggiungere un nuovo TAG.

Tramite il pulsante CLONE è possibile clonare uno o più TAG selezionati.

Tramite il pulsante DELETE è possibile eliminare i TAG selezionati.

Tramite i pulsanti MOVE UP/DOWN è possibile spostare il TAG selezionato.

##### **GATEWAY MODBUS START REGISTER**

È il registro in cui depositare il valore del TAG, deve essere un numero progressivo. Viene usata la convenzione 1-based (cioè 1= 40001 / 30001) etc...

##### **GATEWAY TAG NAME**

È il nome identificativo del TAG così come comparirà nel server OPC-UA

##### **TARGET MODBUS DEVICE**

Rappresenta il dispositivo Modbus Seneca selezionato tra quelli disponibili nel database.

Nel caso di dispositivo non Seneca o per configurazioni avanzate selezionare CUSTOM.

##### **TARGET RESOURCE**

Rappresenta la variabile del dispositivo Seneca che si desidera aggiungere.

##### **TARGET CONNECTED TO**

Seleziona la seriale o il server da utilizzare per acquisire il TAG specificato.

##### **TARGET MODBUS STATION ADDRESS**

Seleziona l'indirizzo stazione da utilizzare per il TAG.

##### **TARGET MODBUS START REGISTER**

Rappresenta l'indirizzo Modbus di partenza del comando (nel caso di dispositivo Seneca è compilato automaticamente).

##### **TARGET MODBUS REQUEST TYPE**

Rappresenta il tipo di comando Modbus da utilizzare (Read Holding Register, Coil etc..).

Nel caso di dispositivo Seneca è compilato automaticamente.

### **TARGET REGISTER DATA TYPE**

Seleziona il tipo di dato associato al TAG, è possibile scegliere tra:  
vari tipi di dato da 1 a 64 bit con o senza segno.

#### **9.1.5.1. SEZIONE “FIRMWARE UPDATE”**

Al fine di migliorare, aggiungere e ottimizzare le funzionalità del prodotto Seneca rilascia dei firmware aggiornati sulla sezione del dispositivo nel sito internet [www.seneca.it](http://www.seneca.it)



**ATTENZIONE!**

**PER NON DANNEGGIARE IL DISPOSITIVO NON TOGLIERE ALIMENTAZIONE DURANTE  
L'OPERAZIONE DI AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE.**

#### **9.1.5.1. UTC TIME SETUP**

Permette di impostare data/ora in modo manuale nel formato UTC (Coordinated Universal Time).



**ATTENZIONE!**

**SE NON È IMPOSTATO UN NTP SERVER AL RIAVVIO IL DISPOSITIVO AVRA' COME DATA/ORA  
1/1/1970 0:00**

#### **9.1.5.1. SEZIONE “DATABASE UPDATE”**

Questa sezione permette di inviare o cancellare un certificato e/o la chiave privata del dispositivo.

Il formato utilizzato è PEM.

È anche possibile aggiornare il database con i registri dei dispositivi Seneca.

#### **9.1.5.2. SERIAL “SERIAL TRAFFIC MONITOR”**

Permette di visualizzare i pacchetti seriali che stanno transitando.



## **10. RIPRISTINO DEL DISPOSITIVO ALLA CONFIGURAZIONE DI FABBRICA**

La configurazione di fabbrica riporta tutti i parametri a default.

Per ripristinare il dispositivo alla configurazione di fabbrica è necessario seguire la seguente procedura:

**Z-KEY-U/ Z-KEY-2ETH-U:**


- 1) Togliere alimentazione al dispositivo
- 2) Portare i dip switch 1 e 2 ad ON
- 3) Alimentare il dispositivo per almeno 10 secondi
- 4) Togliere alimentazione al dispositivo
- 5) Portare i dip switch 1 e 2 ad OFF
- 6) Al prossimo riavvio il dispositivo avrà caricata la configurazione di fabbrica

**R-KEY-LT-U:**

- 1) Togliere alimentazione al dispositivo
- 2) Portare i dip switch 1 e 2 di SW2 ad ON
- 3) Alimentare il dispositivo per almeno 10 secondi
- 4) Togliere alimentazione al dispositivo
- 5) Portare i 2 dip switch di SW2 ad OFF
- 6) Al prossimo riavvio il dispositivo avrà caricata la configurazione di fabbrica

## 11. TEMPLATE EXCEL

La preparazione della configurazione dei Tag può essere un'operazione frustrante se viene effettuata con il webserver, per cui è disponibile un software ed un template Microsoft Excel™ per creare un file .bin da importare nel gateway. Il modello può essere liberamente scaricato dal sito web Seneca.

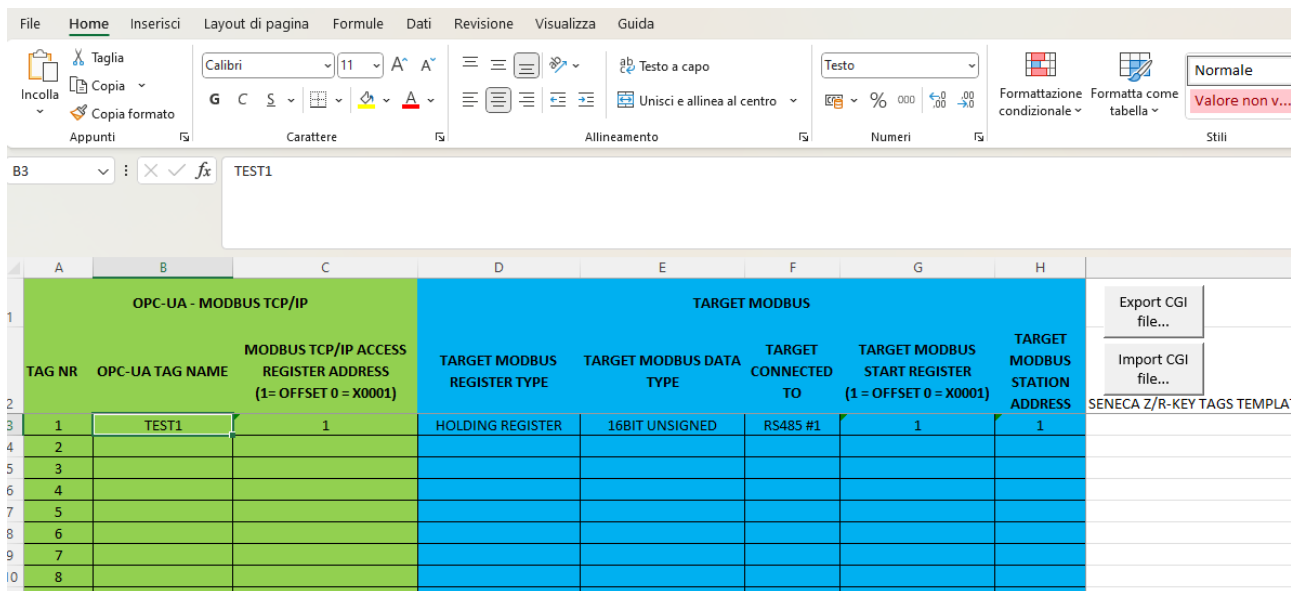

| OPC-UA - MODBUS TCP/IP |                 |                                                                | TARGET MODBUS               |                         |                     |                                                        |                               |
|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|
| TAG NR                 | OPC-UA TAG NAME | MODBUS TCP/IP ACCESS REGISTER ADDRESS<br>(1= OFFSET 0 = X0001) | TARGET MODBUS REGISTER TYPE | TARGET MODBUS DATA TYPE | TARGET CONNECTED TO | TARGET MODBUS START REGISTER<br>(1 = OFFSET 0 = X0001) | TARGET MODBUS STATION ADDRESS |
| 1                      | TEST1           | 1                                                              | HOLDING REGISTER            | 16BIT UNSIGNED          | RS485 #1            | 1                                                      | 1                             |
| 2                      |                 |                                                                |                             |                         |                     |                                                        |                               |
| 3                      |                 |                                                                |                             |                         |                     |                                                        |                               |
| 4                      |                 |                                                                |                             |                         |                     |                                                        |                               |
| 5                      |                 |                                                                |                             |                         |                     |                                                        |                               |
| 6                      |                 |                                                                |                             |                         |                     |                                                        |                               |
| 7                      |                 |                                                                |                             |                         |                     |                                                        |                               |
| 8                      |                 |                                                                |                             |                         |                     |                                                        |                               |
| 9                      |                 |                                                                |                             |                         |                     |                                                        |                               |
| 10                     |                 |                                                                |                             |                         |                     |                                                        |                               |

## 12. PROTOCOLLI MODBUS DI COMUNICAZIONE SUPPORTATI

I protocolli di comunicazione Modbus supportati sono:

- Modbus RTU/ASCII master (dalle porte seriali #1 e #2)
- Modbus TCP-IP Client (dalla porta Ethernet) massimo 10 Server Modbus TCP-IP remoti

Per ulteriori informazioni su questi protocolli, consultare il sito Web:

<http://www.modbus.org/specs.php>.

### 12.1. CODICI FUNZIONE MODBUS SUPPORTATI

Sono supportate le seguenti funzioni Modbus:

- Read Coils (function 1)
- Read Discrete Inputs (function 2)
- Read Holding Registers (function 3)
- Read Input Registers (function 4)
- Write Single Coil (function 5)
- Write Single Register (function 6)
- Write multiple Coils (function 15)
- Write Multiple Registers (function 16)



#### **ATTENZIONE!**

**Tutte le variabili a 32 bit sono contenute in 2 registri Modbus consecutivi**

**Tutte le variabili a 64 bit sono contenute in 4 registri Modbus consecutivi**

## 13. SENECA DISCOVERY DEVICE

Il Seneca Discovery Device Tool è disponibile gratuitamente dal sito Seneca.

Con questo software è possibile cercare i dispositivi Seneca tramite la porta ethernet e modificare l'attuale configurazione IP anche se il PC ha una sottorete diversa.

## 14. INFORMAZIONI SUI REGISTRI MODBUS

Nel seguente capitolo vengono usate le seguenti abbreviazioni:

|                 |                                                                                                                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MS              | Most Significant                                                                                                                                                   |
| LS              | Least Significant                                                                                                                                                  |
| MSBIT           | Most Significant Bit                                                                                                                                               |
| LSBIT           | Least Significant Bit                                                                                                                                              |
| MMSW            | "Most" Most Significant Word (16bit )                                                                                                                              |
| MSW             | Most Significant Word (16bit )                                                                                                                                     |
| LSW             | Least Significant Word (16bit)                                                                                                                                     |
| LLSW            | "Least" Least Significant Word (16bit)                                                                                                                             |
| RO              | Read Only                                                                                                                                                          |
| RW*             | Read-Write: REGISTRI CONTENUTI IN MEMORIA FLASH: SCRIVIBILI AL MASSIMO CIRCA 10000 VOLTE                                                                           |
| RW**            | Read-Write: REGISTRI SCRIVIBILI SOLO DOPO LA SCRITTURA DEL COMANDO "ENABLE WRITE CUSTOM ENERGIES=49616"                                                            |
| UNSIGNED 16 BIT | Registro intero senza segno che può assumere valori da 0 a 65535                                                                                                   |
| SIGNED 16 BIT   | Registro intero con segno che può assumere valori da -32768 a +32767                                                                                               |
| UNSIGNED 32 BIT | Registro intero senza segno che può assumere valori da 0 a 4294967296                                                                                              |
| SIGNED 32 BIT   | Registro intero con segno che può assumere valori da -2147483648 a 2147483647                                                                                      |
| UNSIGNED 64 BIT | Registro intero senza segno che può assumere valori da 0 a 18.446.744.073.709.551.615                                                                              |
| SIGNED 64 BIT   | Registro intero con segno che può assumere valori da $-2^{63}$ a $2^{63}-1$                                                                                        |
| FLOAT 32 BIT    | Registro a virgola mobile a 32 bit, a precisione singola (IEEE 754)<br><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_754">https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_754</a> |
| BIT             | Registro booleano, che può assumere i valori 0 (false) o 1 (true)                                                                                                  |

### 14.1. NUMERAZIONE DEGLI INDIRIZZI MODBUS "0 BASED" O "1 BASED"

I registri Holding Register secondo lo standard ModBUS sono indirizzabili da 0 a 65535, esistono 2 diverse convenzioni per la numerazione degli indirizzi: la "0 BASED" e la "1 BASED".

Per maggiore chiarezza Seneca riporta le proprie tabelle dei registri in entrambe le convenzioni.



## ATTENZIONE!

**LEGGERE ATTENTAMENTE LA DOCUMENTAZIONE DEL DISPOSITIVO MASTER MODBUS  
AL FINE DI CAPIRE QUALE DELLE DUE CONVENZIONI IL COSTRUTTORE HA DECISO DI  
UTILIZZARE.**

**SENECA, PER I SUOI PRODOTTI, UTILIZZA LA CONVENZIONE "1 BASED"**

## 14.2. NUMERAZIONE DEGLI INDIRIZZI MODBUS CON CONVENZIONE "0 BASED"

La numerazione è del tipo:

| <b>INDIRIZZO MODBUS HOLDING<br/>REGISTER (OFFSET)</b> | <b>SIGNIFICATO</b> |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| 0                                                     | PRIMO REGISTRO     |
| 1                                                     | SECONDO REGISTRO   |
| 2                                                     | TERZO REGISTRO     |
| 3                                                     | QUARTO REGISTRO    |
| 4                                                     | QUINTO REGISTRO    |

Per cui il primo registro si trova all'indirizzo 0.

Nelle tabelle che seguono questa convenzione è indicata con **"OFFSET INDIRIZZO"**.

## 14.3. NUMERAZIONE DEGLI INDIRIZZI MODBUS CON CONVENZIONE "1 BASED" (STANDARD)

La numerazione è quella stabilita dal consorzio Modbus ed è del tipo:

| <b>INDIRIZZO MODBUS HOLDING<br/>REGISTER 4x</b> | <b>SIGNIFICATO</b> |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| 40001                                           | PRIMO REGISTRO     |
| 40002                                           | SECONDO REGISTRO   |
| 40003                                           | TERZO REGISTRO     |
| 40004                                           | QUARTO REGISTRO    |
| 40005                                           | QUINTO REGISTRO    |

Questa convenzione può essere indicata con **"INDIRIZZO 4x"** poiché viene aggiunto un 40000 all'indirizzo in modo che il primo registro ModBUS sia 40001.

È anche possibile una ulteriore convenzione dove viene omissso il numero 4 davanti all'indirizzo del registro:

| <b>INDIRIZZO MODBUS HOLDING<br/>SENZA 4x</b> | <b>SIGNIFICATO</b> |
|----------------------------------------------|--------------------|
| 1                                            | PRIMO REGISTRO     |
| 2                                            | SECONDO REGISTRO   |
| 3                                            | TERZO REGISTRO     |
| 4                                            | QUARTO REGISTRO    |
| 5                                            | QUINTO REGISTRO    |

#### 14.4. CONVENZIONE DEI BIT ALL'INTERNO DI UN REGISTRO MODBUS HOLDING REGISTER

Un registro ModBUS Holding Register è composto da 16 bit con la seguente convenzione:

| BIT | BIT | BIT | BIT | BIT | BIT | BIT | BIT | BIT | BIT | BIT | BIT | BIT | BIT | BIT | BIT |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 15  | 14  | 13  | 12  | 11  | 10  | 9   | 8   | 7   | 6   | 5   | 4   | 3   | 2   | 1   | 0   |

Ad esempio, se il valore del registro in decimale è

12300

il valore 12300 in esadecimale vale:

0x300C

l'esadecimale 0x300C in valore binario vale:

11 0000 0000 1100

Quindi, usando la convenzione di cui sopra otteniamo:

| BIT | BIT | BIT | BIT | BIT | BIT | BIT | BIT | BIT | BIT | BIT | BIT | BIT | BIT | BIT | BIT |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 15  | 14  | 13  | 12  | 11  | 10  | 9   | 8   | 7   | 6   | 5   | 4   | 3   | 2   | 1   | 0   |
| 0   | 0   | 1   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 0   | 0   |

#### 14.5. CONVENZIONE DEI BYTE MSB e LSB ALL'INTERNO DI UN REGISTRO MODBUS HOLDING REGISTER

Un registro ModBUS Holding Register è composto da 16 bit con la seguente convenzione:

| BIT | BIT | BIT | BIT | BIT | BIT | BIT | BIT | BIT | BIT | BIT | BIT | BIT | BIT | BIT | BIT |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 15  | 14  | 13  | 12  | 11  | 10  | 9   | 8   | 7   | 6   | 5   | 4   | 3   | 2   | 1   | 0   |

Si definisce Byte LSB (Least Significant Byte) gli 8 bit che vanno da Bit 0 a Bit 7 compresi, si definisce Byte MSB (Most Significant Byte) gli 8 bit che vanno da Bit 8 a Bit 15 compresi:

| BIT      | BIT | BIT | BIT | BIT | BIT | BIT | BIT | BIT      | BIT | BIT | BIT | BIT | BIT | BIT | BIT |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 15       | 14  | 13  | 12  | 11  | 10  | 9   | 8   | 7        | 6   | 5   | 4   | 3   | 2   | 1   | 0   |
| BYTE MSB |     |     |     |     |     |     |     | BYTE LSB |     |     |     |     |     |     |     |

### 14.6. RAPPRESENTAZIONE DI UN VALORE A 32 BIT IN DUE REGISTRI MODBUS HOLDING REGISTER CONSECUTIVI

La rappresentazione di un valore a 32 bit nei registri Holding Register in ModBUS è fatta utilizzando 2 registri consecutivi Holding Register (un registro Holding Register è da 16 bit). Per ottenere il valore a 32 bit è necessario leggere quindi due registri consecutivi:

Ad esempio se il registro 40064 contiene i 16 bit più significativi (MSW) mentre il registro 40065 i 16 bit meno significativi (LSW) il valore a 32 bit si ottiene componendo i 2 registri:

|                              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| BIT                          | BIT | BIT | BIT | BIT | BIT | BIT | BIT | BIT | BIT | BIT | BIT | BIT | BIT | BIT | BIT |
| 15                           | 14  | 13  | 12  | 11  | 10  | 9   | 8   | 7   | 6   | 5   | 4   | 3   | 2   | 1   | 0   |
| 40064 MOST SIGNIFICANT WORD  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| BIT                          | BIT | BIT | BIT | BIT | BIT | BIT | BIT | BIT | BIT | BIT | BIT | BIT | BIT | BIT | BIT |
| 15                           | 14  | 13  | 12  | 11  | 10  | 9   | 8   | 7   | 6   | 5   | 4   | 3   | 2   | 1   | 0   |
| 40065 LEAST SIGNIFICANT WORD |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

$$Value_{32bit} = Register_{LSW} + (Register_{MSW} * 65536)$$

Nei registri di lettura è possibile scambiare il word più significativo con quello meno significativo quindi è possibile ottenere il 40064 come LSW e il 40065 come MSW.

### 14.7. TIPI DI DATO FLOATING POINT A 32 BIT (IEEE 754)

Lo standard IEEE 754 ([https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE\\_754](https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_754)) definisce il formato per la rappresentazione dei numeri in virgola mobile.

Come già detto poiché si tratta di un tipo dati a 32 bit la sua rappresentazione occupa due registri holding register da 16 bit.

Per ottenere una conversione binaria / esadecimale di un valore Floating point si può fare riferimento ad un convertitore online a questo indirizzo:

<http://www.h-schmidt.net/FloatConverter/IEEE754.html>

IEEE 754 Converter (JavaScript), V0.22

Value:

Encoded as:

Binary:

Sign

Exponent

Mantissa

+1

2<sup>1</sup>

1.2699999809265137

0

128

2264924

☐

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

You entered

2.54

+1

Value actually stored in float:

2.53999996185302734375

-1

Error due to conversion:

-3.814697265625E-8

Binary Representation

01000000001000101000111101011100

Hexadecimal Representation

0x40228f5c

Utilizzando l'ultima rappresentazione il valore 2.54 è rappresentato a 32 bit come:

0x4022 8F5C

Poiché abbiamo a disposizione registri a 16 bit il valore va diviso in MSW e LSW:

0x4022 (16418 decimale) sono i 16 bit più significativi (MSW) mentre 0x8F5C (36700 decimale) sono i 16 bit meno significativi (LSW).